







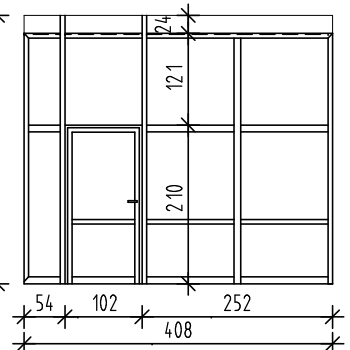




Zestawienie stolarki drzwiowej

		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D10	D11	AL1	AL2	AL3	AL4	
SCHEMAT 1 : 100																
wymiar w świetle ościeży	So	100	100	100	100	100	100	100	160	163	90	131	408	260	260	
	Ho	210	210	210	210	210	210	210	200	210 + 100	210	210	331	210	210	
ilość sztuk		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	P	L	L	P	
piwnica		1	—	—	1	5	1	1	2	—	3	3	5	—	—	
parter		—	—	—	—	3	—	1	2	—	1	—	—	—	—	
I piętro		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	4	—	—	
II piętro		—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	6	3	—	—	
poddasze		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
RAZEM		2	1	9	8	5	21	22	1	1	1	1	1	1	1	
uwagi:	Drzwi „GERDA” WD, WDT, pełne, wejściowe, z wizjerem, wzmocnione.	Drzwi „PORTA” pełne, metalowe, ze stali kwasoodpornej.	Drzwi , płaskie, antywłaman. klasy C, uwaga: Do wykonania w II etapie 4 szt.	Drzwi , płaskie, antywłaman. kl. C, EI 30, samozamykacz EI30. uwaga: Do wykonania w II etapie 5 szt.	Krata stalowa z ościeżnicą stalową i zamkiem ZB-OO/K "KŁOS".	Drzwi wewn., płaskie, ościeżnice metalowe, zgodnie z pkt. 4.13. zał. 7.1.1. uwaga: Do wykonania w II etapie D6 - 16 szt. D7 - 13 szt.	System ścianek działowych do zabudowy wc.			Drzwi zewnętrzne drewniane, ościeżnica drewniana, samozamykacz, 2 zamki patentowe, światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°) szkło bezpieczne ANTISOL, przed wykonaniem drzwi zinventoryzować otwór na budowie.	Drzwi wewn., płaskie, ościeżnice metalowe, zgodnie z pkt. 4.13 zał. 7.1.1. uwaga: Do wykonania w II etapie 1 szt.	Ścianka AL, szyba bezpieczna, światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°).	Ścianka AL, szyba bezpieczna, światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90) mocowanie słupków drzwiowych do sufitu konstrukcyjnego prześwit nad sufitem podwieszanym.	Skrzydło drzwiowe (EI 30), szyba bezpieczna światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°), pozostałe elementy ścianki aluminiowo- szklanej (EI 60)	Skrzydło drzwiowe (EI 30), szyba bezpieczna światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°), pozostałe elementy ścianki aluminiowo- szklanej (EI 60)	
	Kolor,faktura: orzech ciemny	Kolor,faktura: buk				Kolor popiel RAL7047	Kolor,faktura: buk			Kolor popiel	Kolor,faktura: orzech	Kolor,faktura: buk	Kolor popiel RAL7047	Kolor popiel RAL7047	Kolor popiel RAL7040	Kolor popiel RAL7040
	Wymiar w świetle ościeży So=100, Ho=205 oznacza montaż drzwi z ościeżnicą "90". W niektórych drzwiach montowane będą elektrozaczepy - patrz projekt zabezpieczeń w części elektrycznej.															

UWAGA:

Kolorem czerwonym zaznaczono stolarkę drzwiową wykonaną już w pierwszym etapie

A	OBIEKT : Budynek Komendy Powiatowej Policji w Łobzie ul.Wojska Polskiego 2, dz 164, obr.1		DATA lipiec 2008r
NAZWA RYSUNKU	Zestawienie stolarki drzwiowej		SKALA
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. arch. Jan Drzazga A/PB/8300/240/83	rys. zamienny	1 : 100
SPRAWDZIŁ :	mgr inż.arch.Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83		NR. RYS.
OPRACOWAŁA :	tech. Ewa Kostrzewska		18/18