


/1:50/

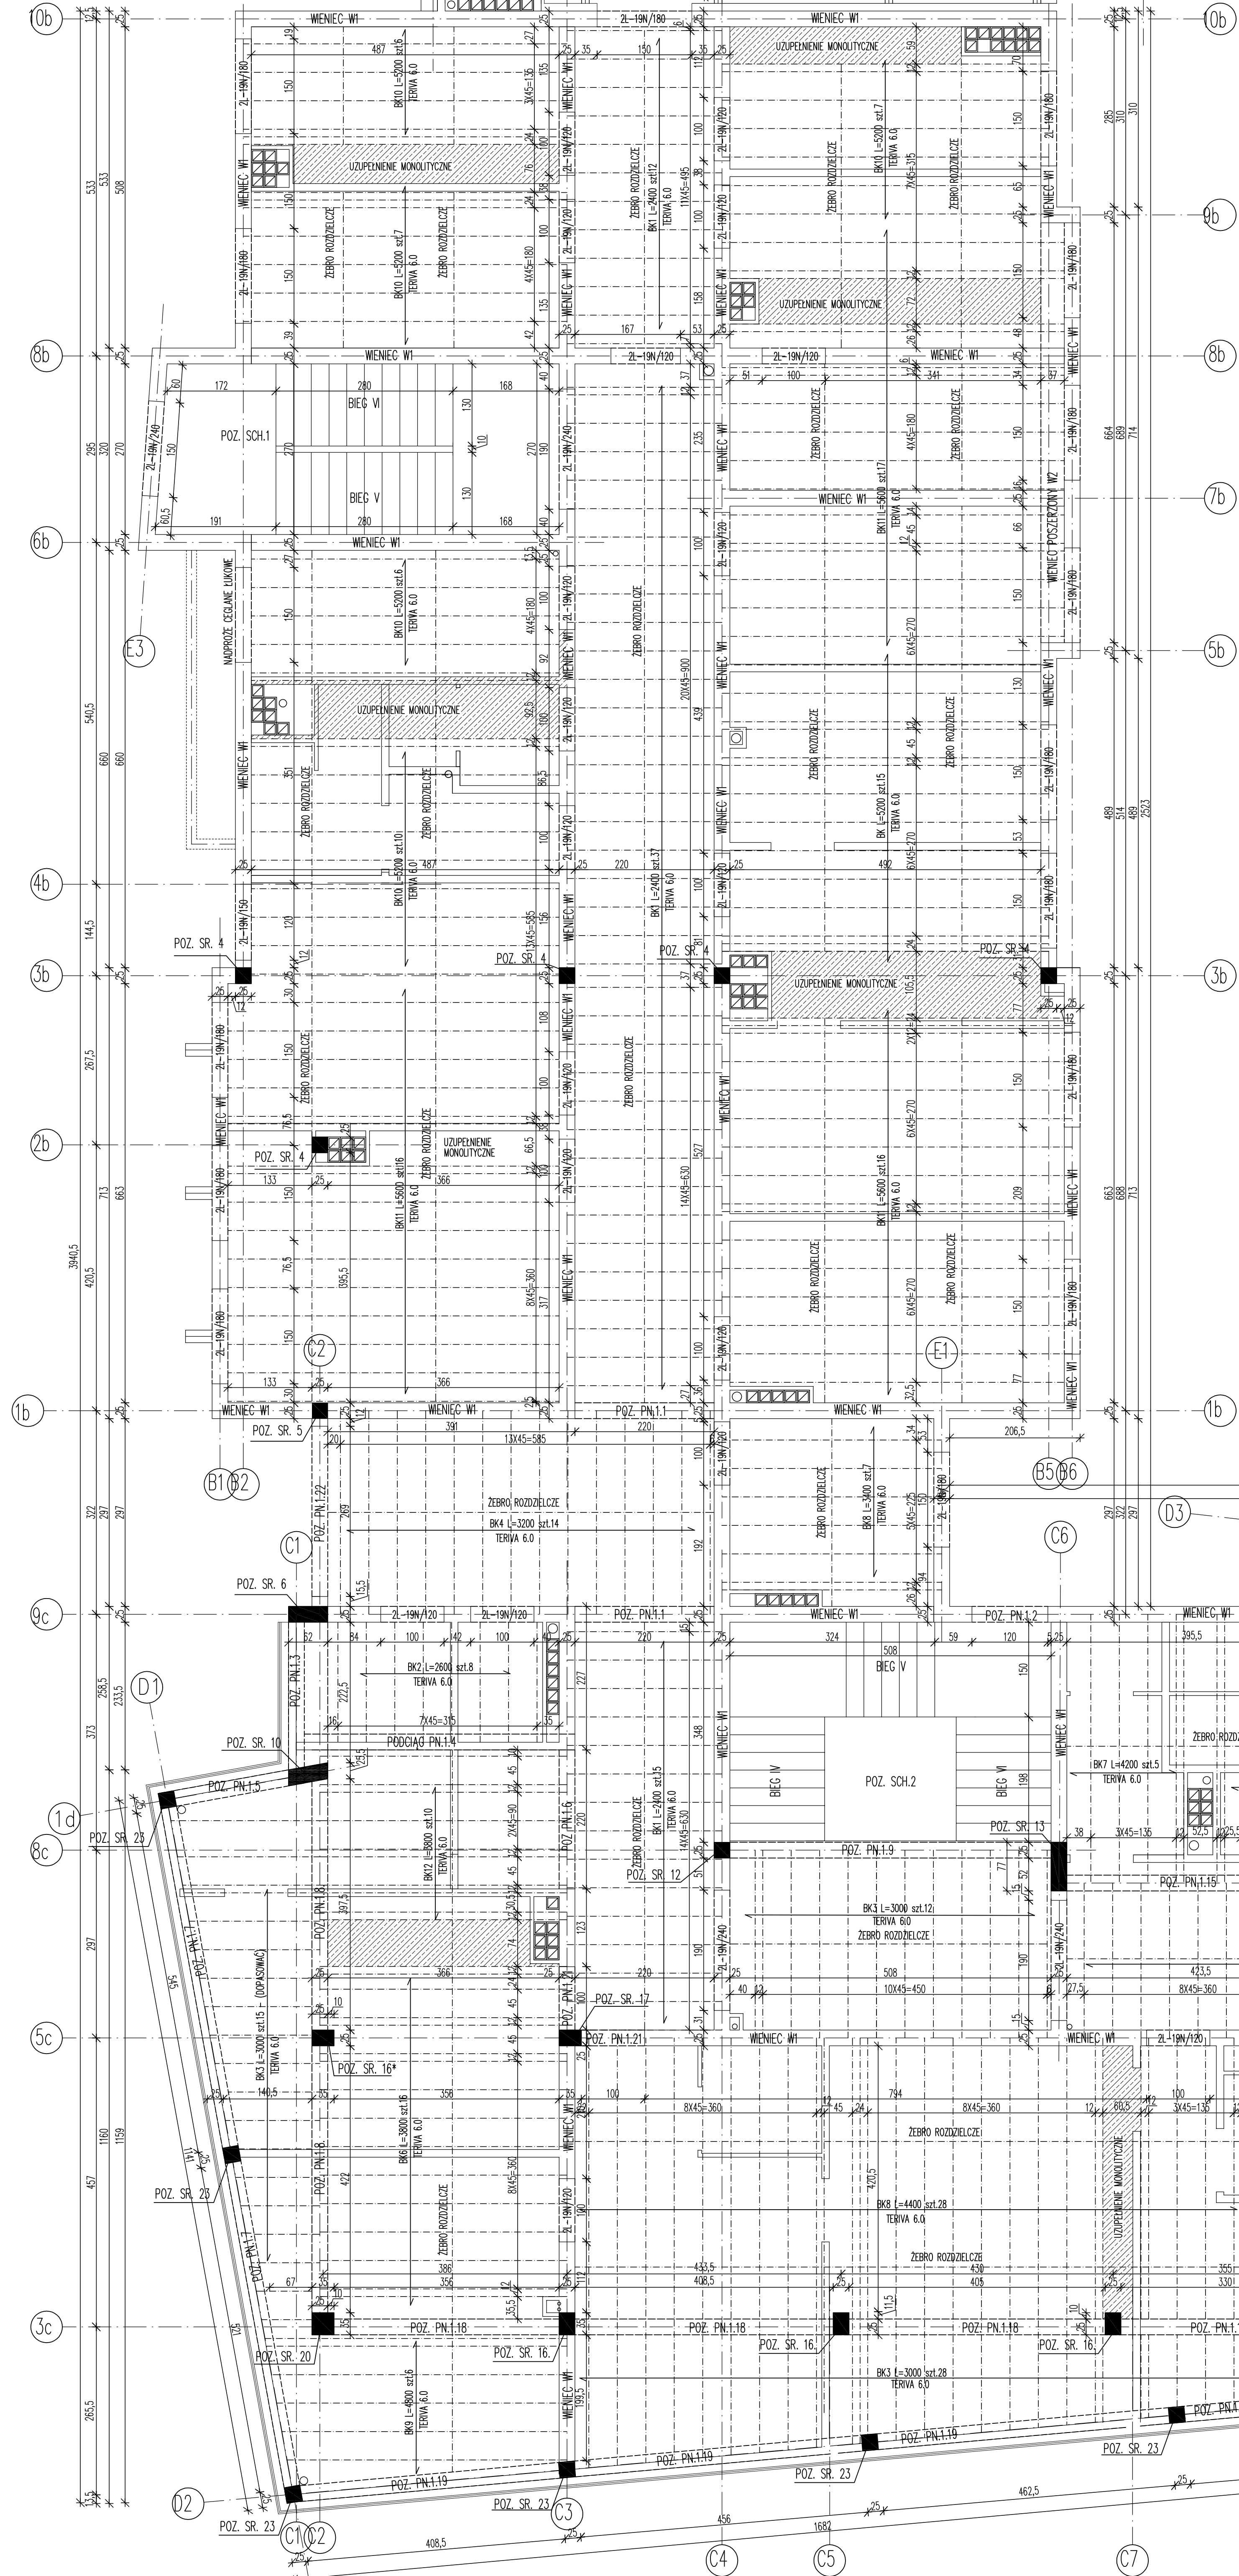


DKZ 180 – SZT.26
DKZ 180/30 – SZT.1
DKZ 210 – SZT.91
DKZ 210/30 – SZT.1
DKZ 240 – SZT.22
DKZ 240/30 – SZT.2
DKZ 270 – SZT.43
DKZ 270/30 – SZT.1

1. Płyty korkowe oddylatować na całym obwodzie od ogniomuru przekładką ze styropianu gr. 2cm.
2. Uzupełnienia monolityczne przy kominach wykonać jako płytę gr. 10cm z betonu C12/15 (B15) zbrojoną prętami \varnothing co 12cm, pręty rozdzielcze $\varnothing 6$ co 20cm (stal A-0).

BK1 L=2400 szt.93
BK2 L=2600 szt.8
BK3 L=3000 szt.64
BK4 L=3200 szt.14
BK5 L=5000 szt.3
BK6 L=3800 szt.10
BK7 L=4200 szt.33
BK8 L=4400 szt.35
BK9 L=4800 szt.6
BK10 L=5200 szt.56
BK11 L=5600 szt.49
BK12 L=6400 szt.10

L-19N
L-19N/120 szt.19X2
L-19N/150 szt.1X2
L-19N/180 szt.19X2
L-19N/240 szt.4X2

BETON C20/25 (B25)
STAL A-IIIIN (BSt500)

KONSTRUKCJA				
INWESTYKCIJA – ZACHÓD				
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9				
nazwa obiektu	BUDYNOK BIUROWY POMIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
adres	SZCZECIN UL.ŁUPA			
rodzaj zadania	UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I PIETRA ORAZ STROPIU NA I PIĘTRZE			strona 2 z 25
projektant	dr inż. R. Was mgr inż. L. Górecki mgr inż. J. Kozłowski			data 10.2008
superyntendent	mgr inż. R. Was mgr inż. J. Kozłowski			data 10.2008