



RZUT PIWNIC
Instalacja c.o.
SKALA 1:100

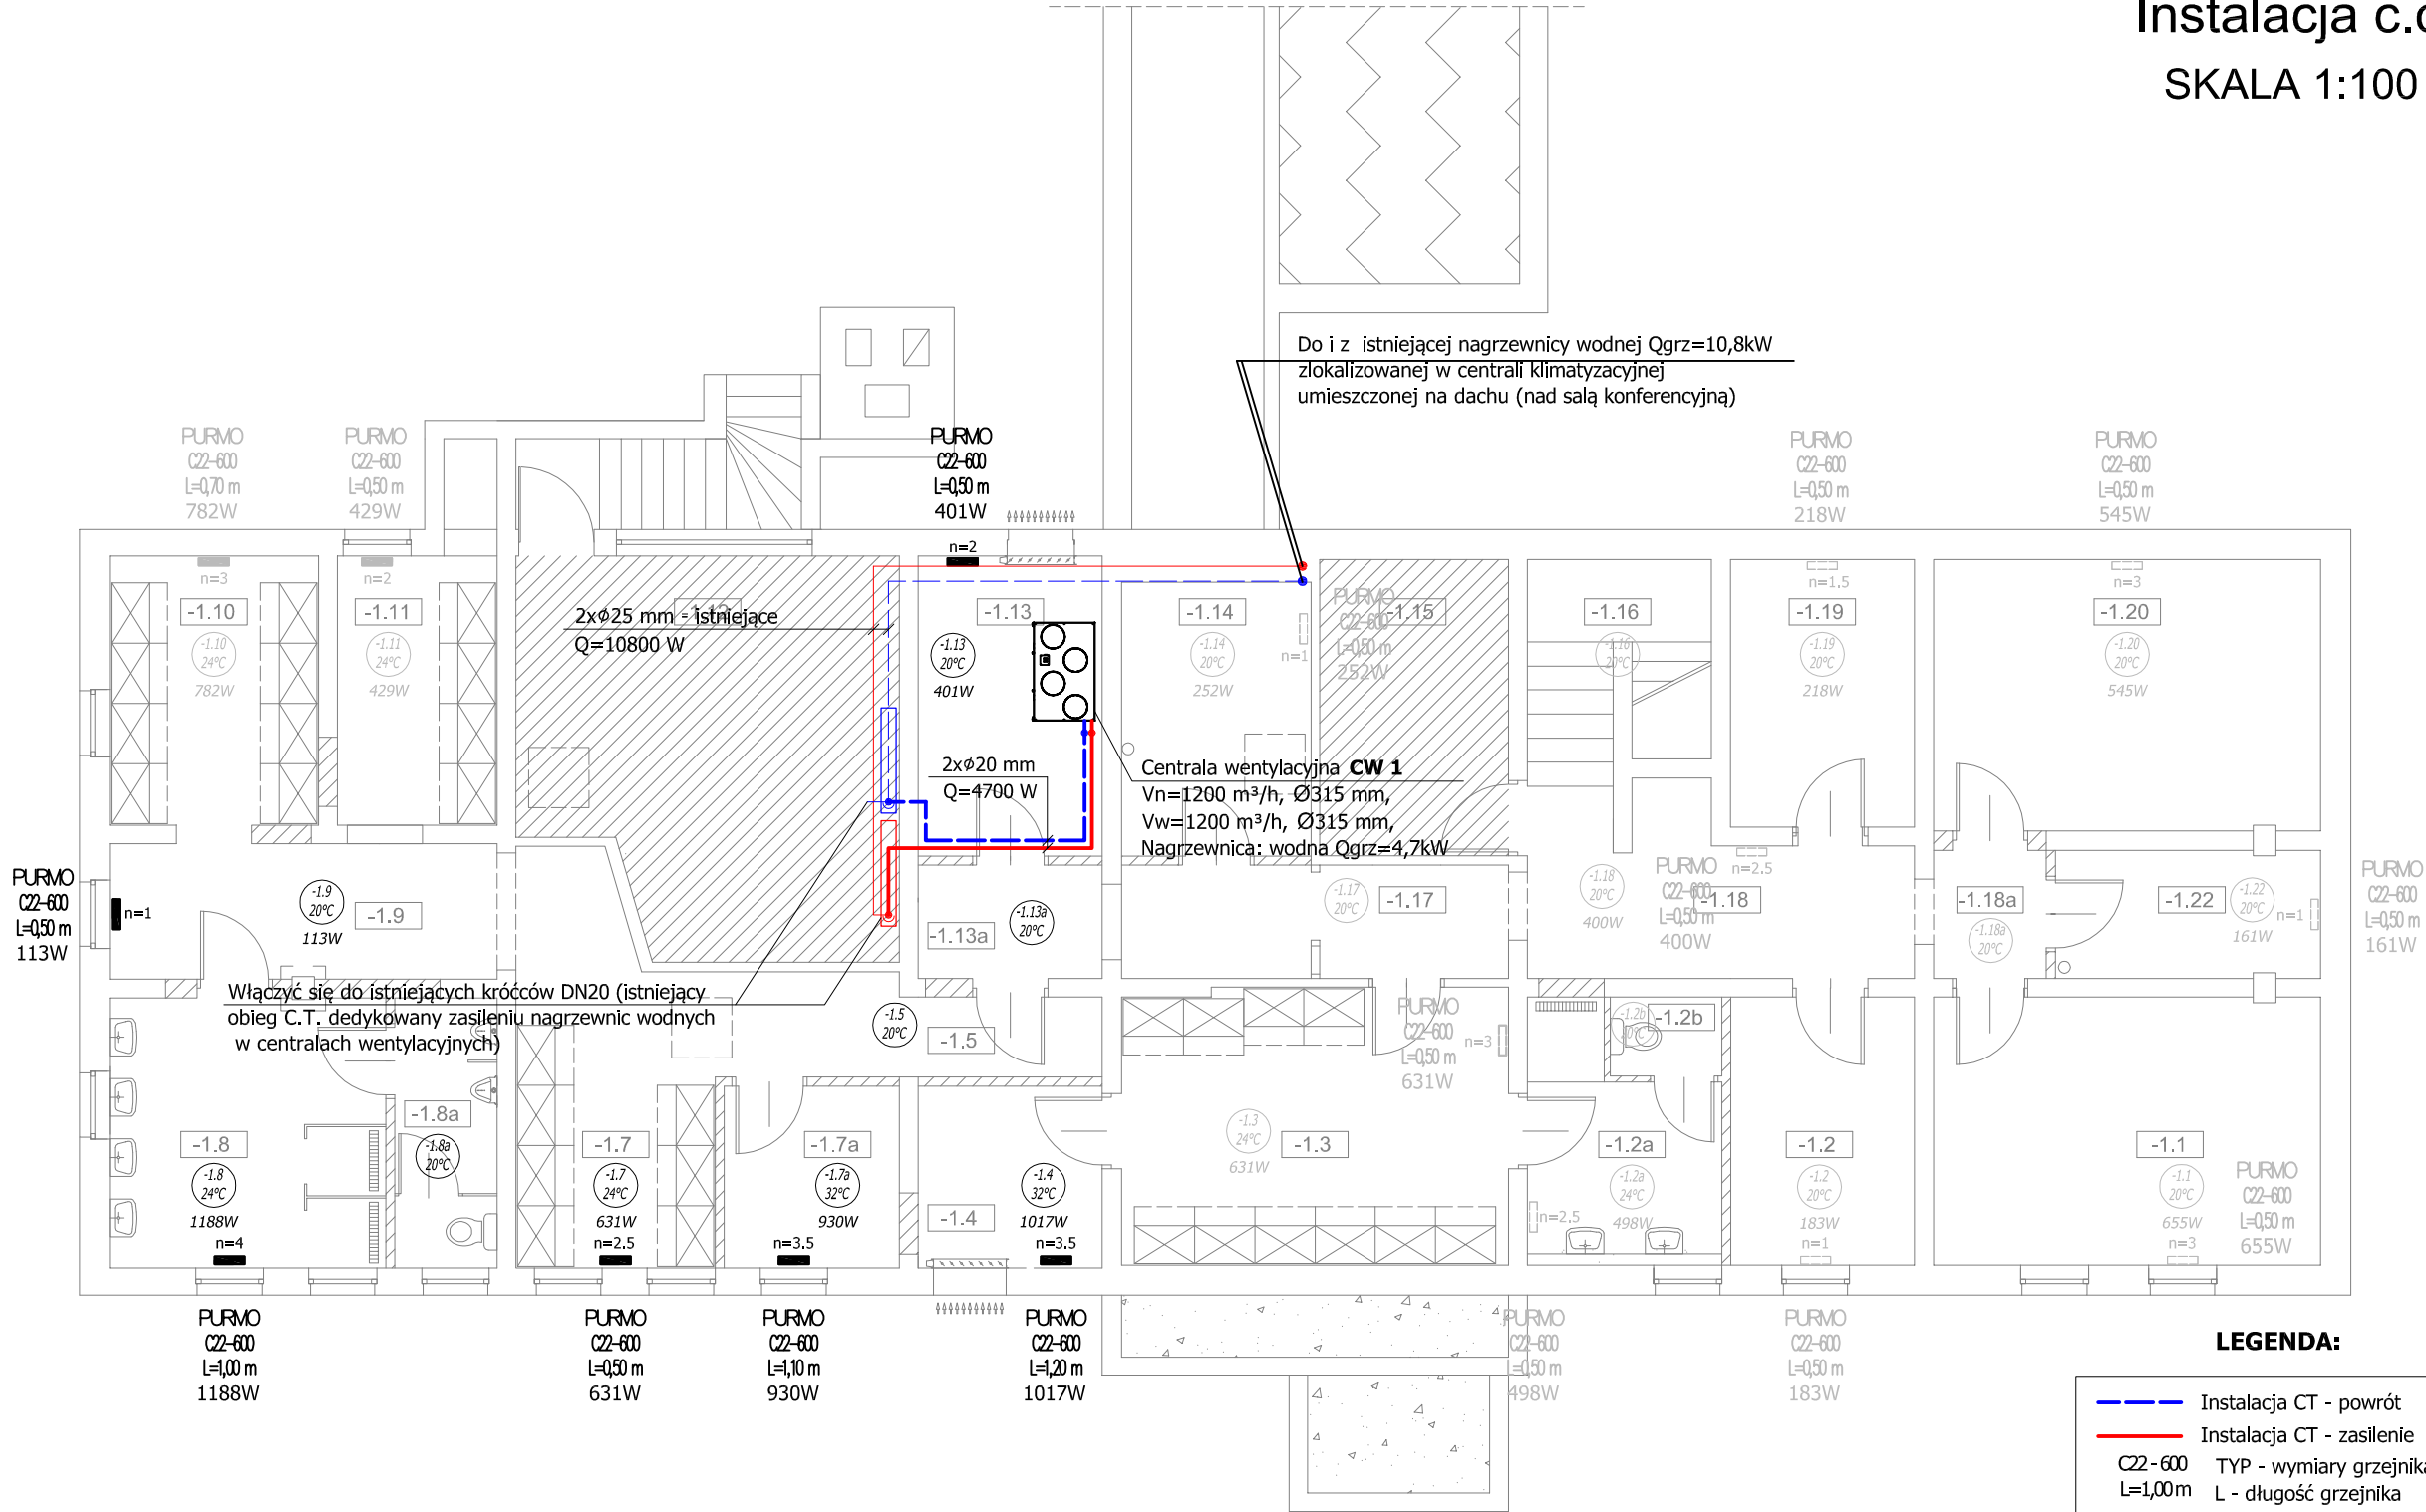

Schemat podłączenia instalacji CT
do nagrzewnicy wodnej (70/55°C) w cenrali wentylacyjnej



- Zestawienie materiałowe:**
- 1 - Nagrzewnica wodna 70/55°C
 - 2 - Przewody elastyczne
 - 3 - Termomanometr
 - 4 - Zawór kulowy odcinający gwintowany Dn20
 - 5 - Zawór zwrotny Dn20
 - 6 - Pompa cyrkulacyjna
 - 7 - Zawór trójdrogowy (w komplecie centrali wentylacyjnej)
 - 8 - Filtr siatkowy Dn20

LEGENDA:

- Instalacja CT - powrót
- Instalacja CT - zasilanie
- C22-600 TYP - wymiary grzejnika
- L=1,00m L - długość grzejnika
- N 2,0 Nastawa wstępna na zaworze termostatycznym
- Projektowany grzejnik
- Grzejnik przewidziany w kolejnym etapie

S	OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim		DATA czerwiec 2018 r.
	ADRES:	Kamień Pomorski, ul. Żwirki i Wigury 2, dz.nr 78/1	
	NAZWA RYS.:	Rzut piwnic - instalacja c.o.	SKALA 1 : 100
	PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Śliwiński ZAP/0249/PWOS/12	
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Grzegorz Naszydlowski ZAP/0100/PWBS/16	NR. RYS. ISW-6
	OPRACOWAŁ:	inż. Rafał Naszydlowski	