


RZUT PODDASZA
INSTALACJA C.O. skala 1:100

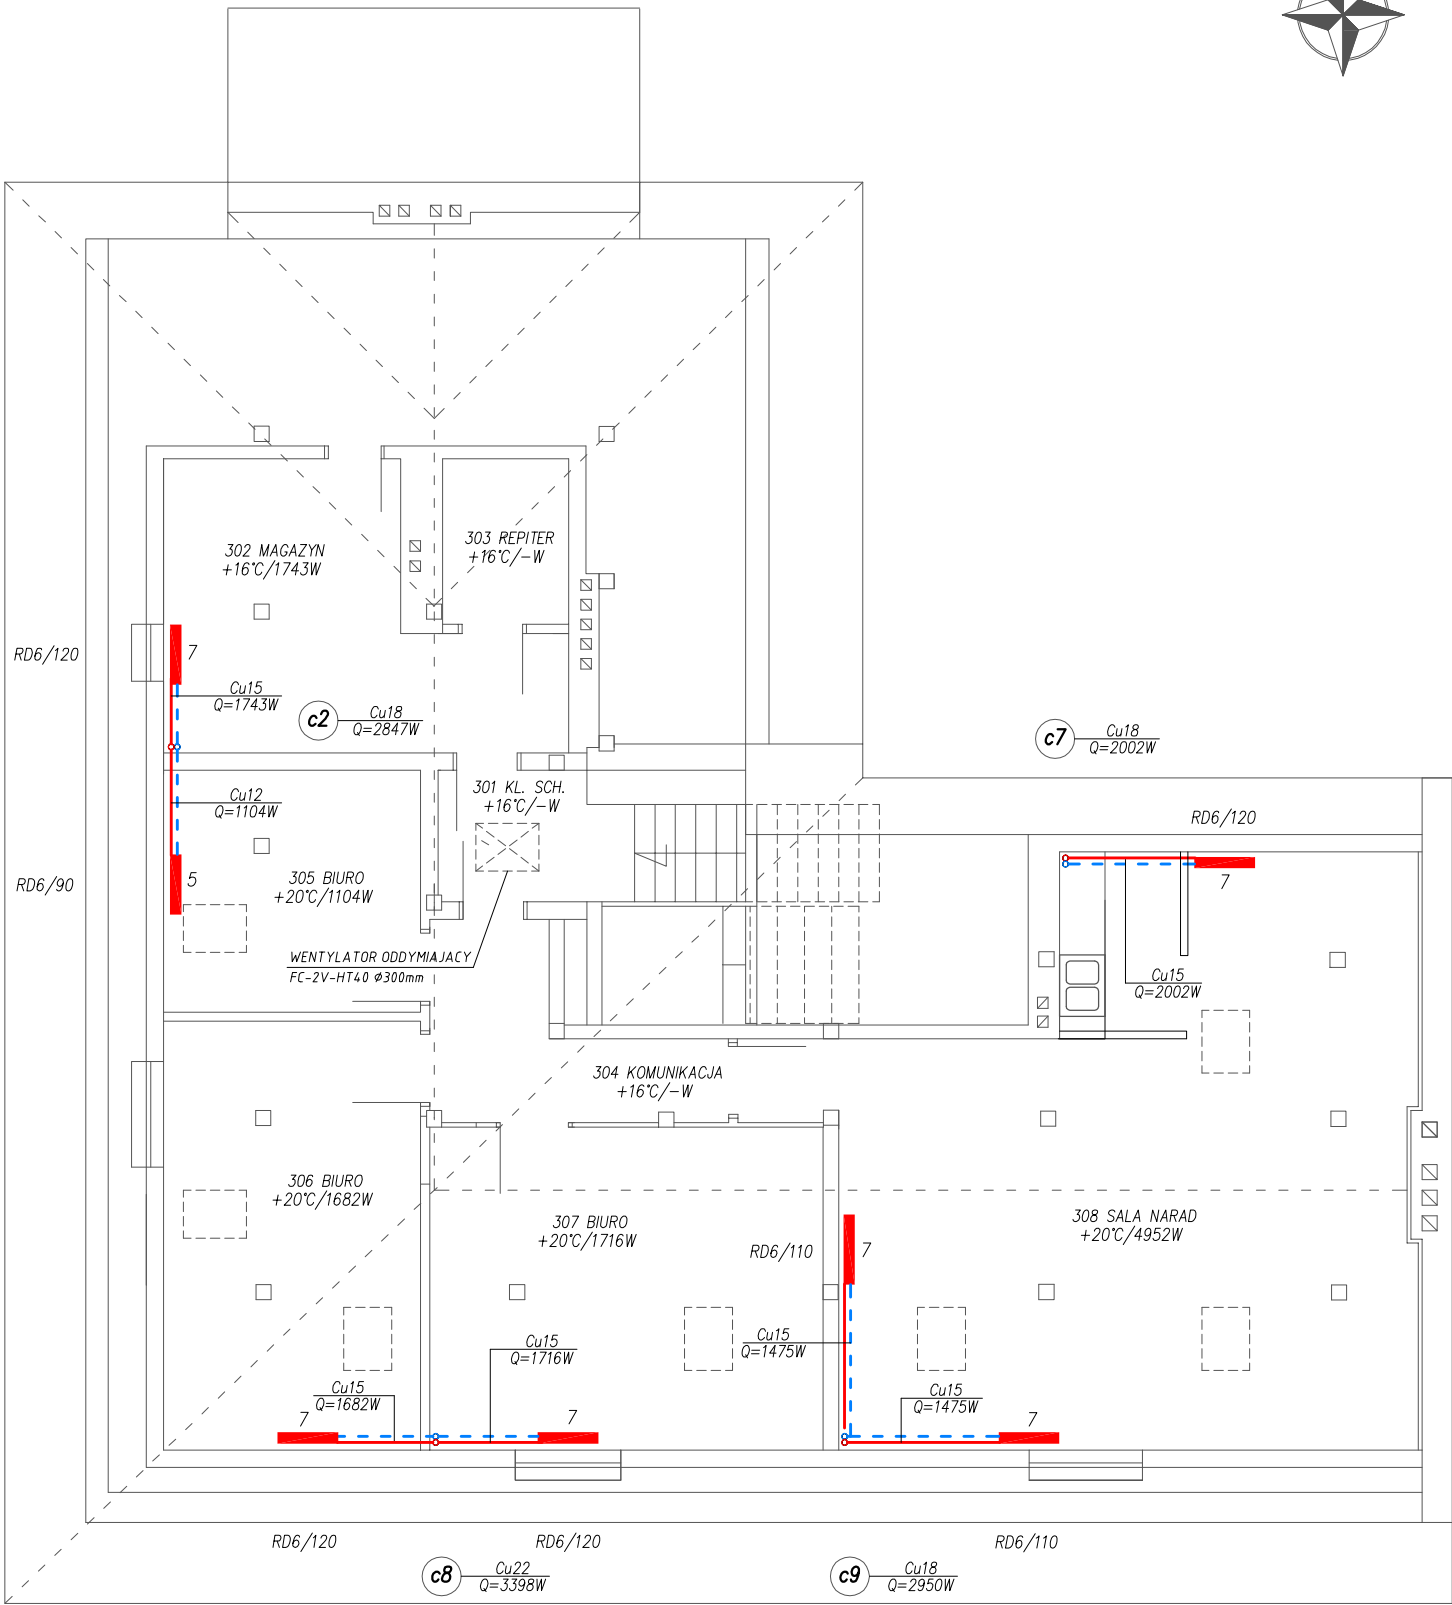

Moce cieplne grzejników podano dla parametrów 75/65 st.C

UWAGA: Podłączenie grzejników c.o. na poddaszu budynku należy wykonać od istn. pionów na niższej kondygnacji.

UWAGA:

- Wszystkie średnice podano jako miedź Cu.
- Prowadzenie przewodów po ścianie – podejścia do grzejników od dołu.
- Grzejniki montować uchwyty do ściany lub na wspornikach stojących.
- Stosować otuliny dla rur typu Termaflex.
- Przejścia przez przegrody w tulejach ochronnych.
- Przewody układać z zachowaniem kompensacji.

OZNACZENIA:

- zasilanie / powrót c.o.
- wymiar nastawy wstępnej na zaworze
- numer pionu c.o.

INWESTOR	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRYFICACH UL. MICKIEWICZA 19, 72-300 GRYFICE			
OBIEKT	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI			
ADRES	Gryfice ul. Mickiewicza 19, dz. nr 298 i 146			
Projektował:		imię i nazwisko	Nr uprawnień	podpis
	sanitarna	mgr inż. Marcin Cieśliński	ZAP/79/POOS/04	
	sanitarna	mgr inż. Marcin Wilczek	ZAP/123/PWOS/04	
		Skala 1:100	Data: kwiecień 2012r.	Rys. nr 5