


RZUT I-go PIĘTRA  
INSTALACJA C.O. skala 1:100

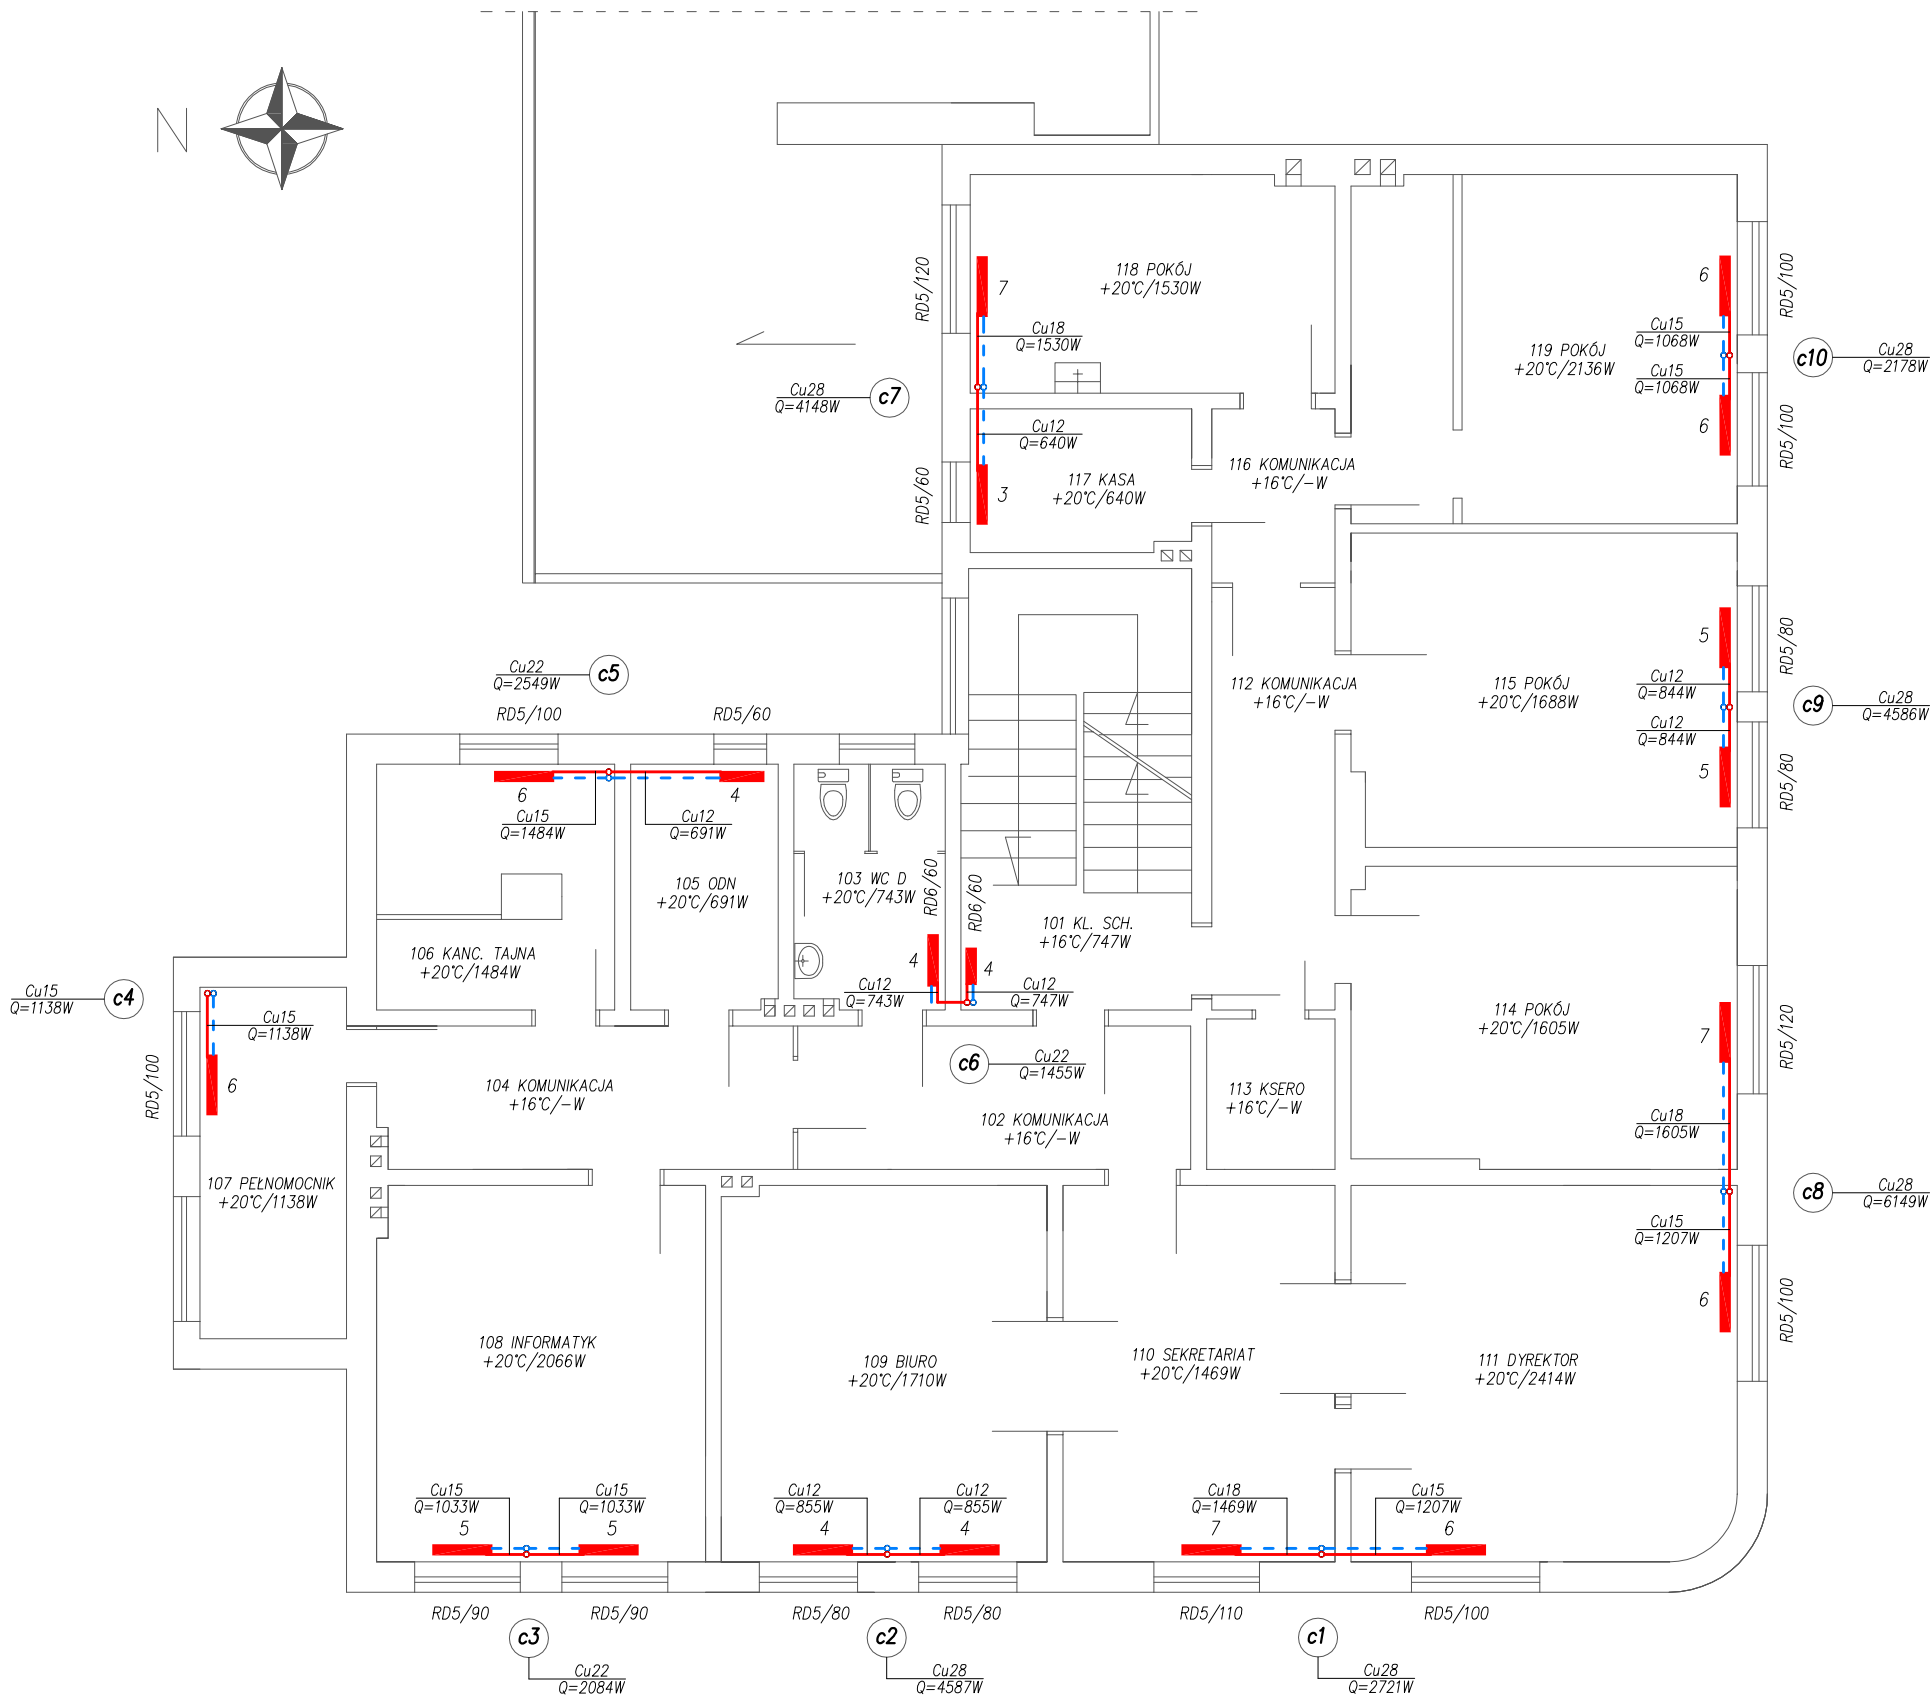

Moce cieplne grzejników podano dla parametrów 75/65 st.C

UWAGA:

- Wszystkie średnice podano jako miedź Cu.
- Prowadzenie przewodów po ścianie – podejścia do grzejników od dołu.
- Grzejniki montować uchwytami do ściany lub na wspornikach stojących.
- Stosować otuliny dla rur typu Termaflex.
- Przejścia przez przegrody w tulejach ochronnych.
- Przewody układać z zachowaniem kompensacji.

OZNACZENIA:

- zasilanie / powrót c.o.
- 3 wymiar nastawy wstępnej na zaworze
- c1 numer pionu c.o.

INWESTOR	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRYFICACH UL. MICKIEWICZA 19, 72-300 GRYFICE			
OBIEKT	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI			
ADRES	Gryfice ul. Mickiewicza 19, dz. nr 298 i 146			
Projektował:	imię i nazwisko	Nr uprawnień	podpis	
	sanitarna mgr inż. Marcin Cieśliński	ZAP/79/POOS/04		
	sanitarna mgr inż. Marcin Wilczek	ZAP/123/PWOS/04		
Skala 1:100		Data: kwiecień 2012r.	Rys. nr 3	