


RZUT PIWNIC  
INSTALACJA C.O. skala 1:100

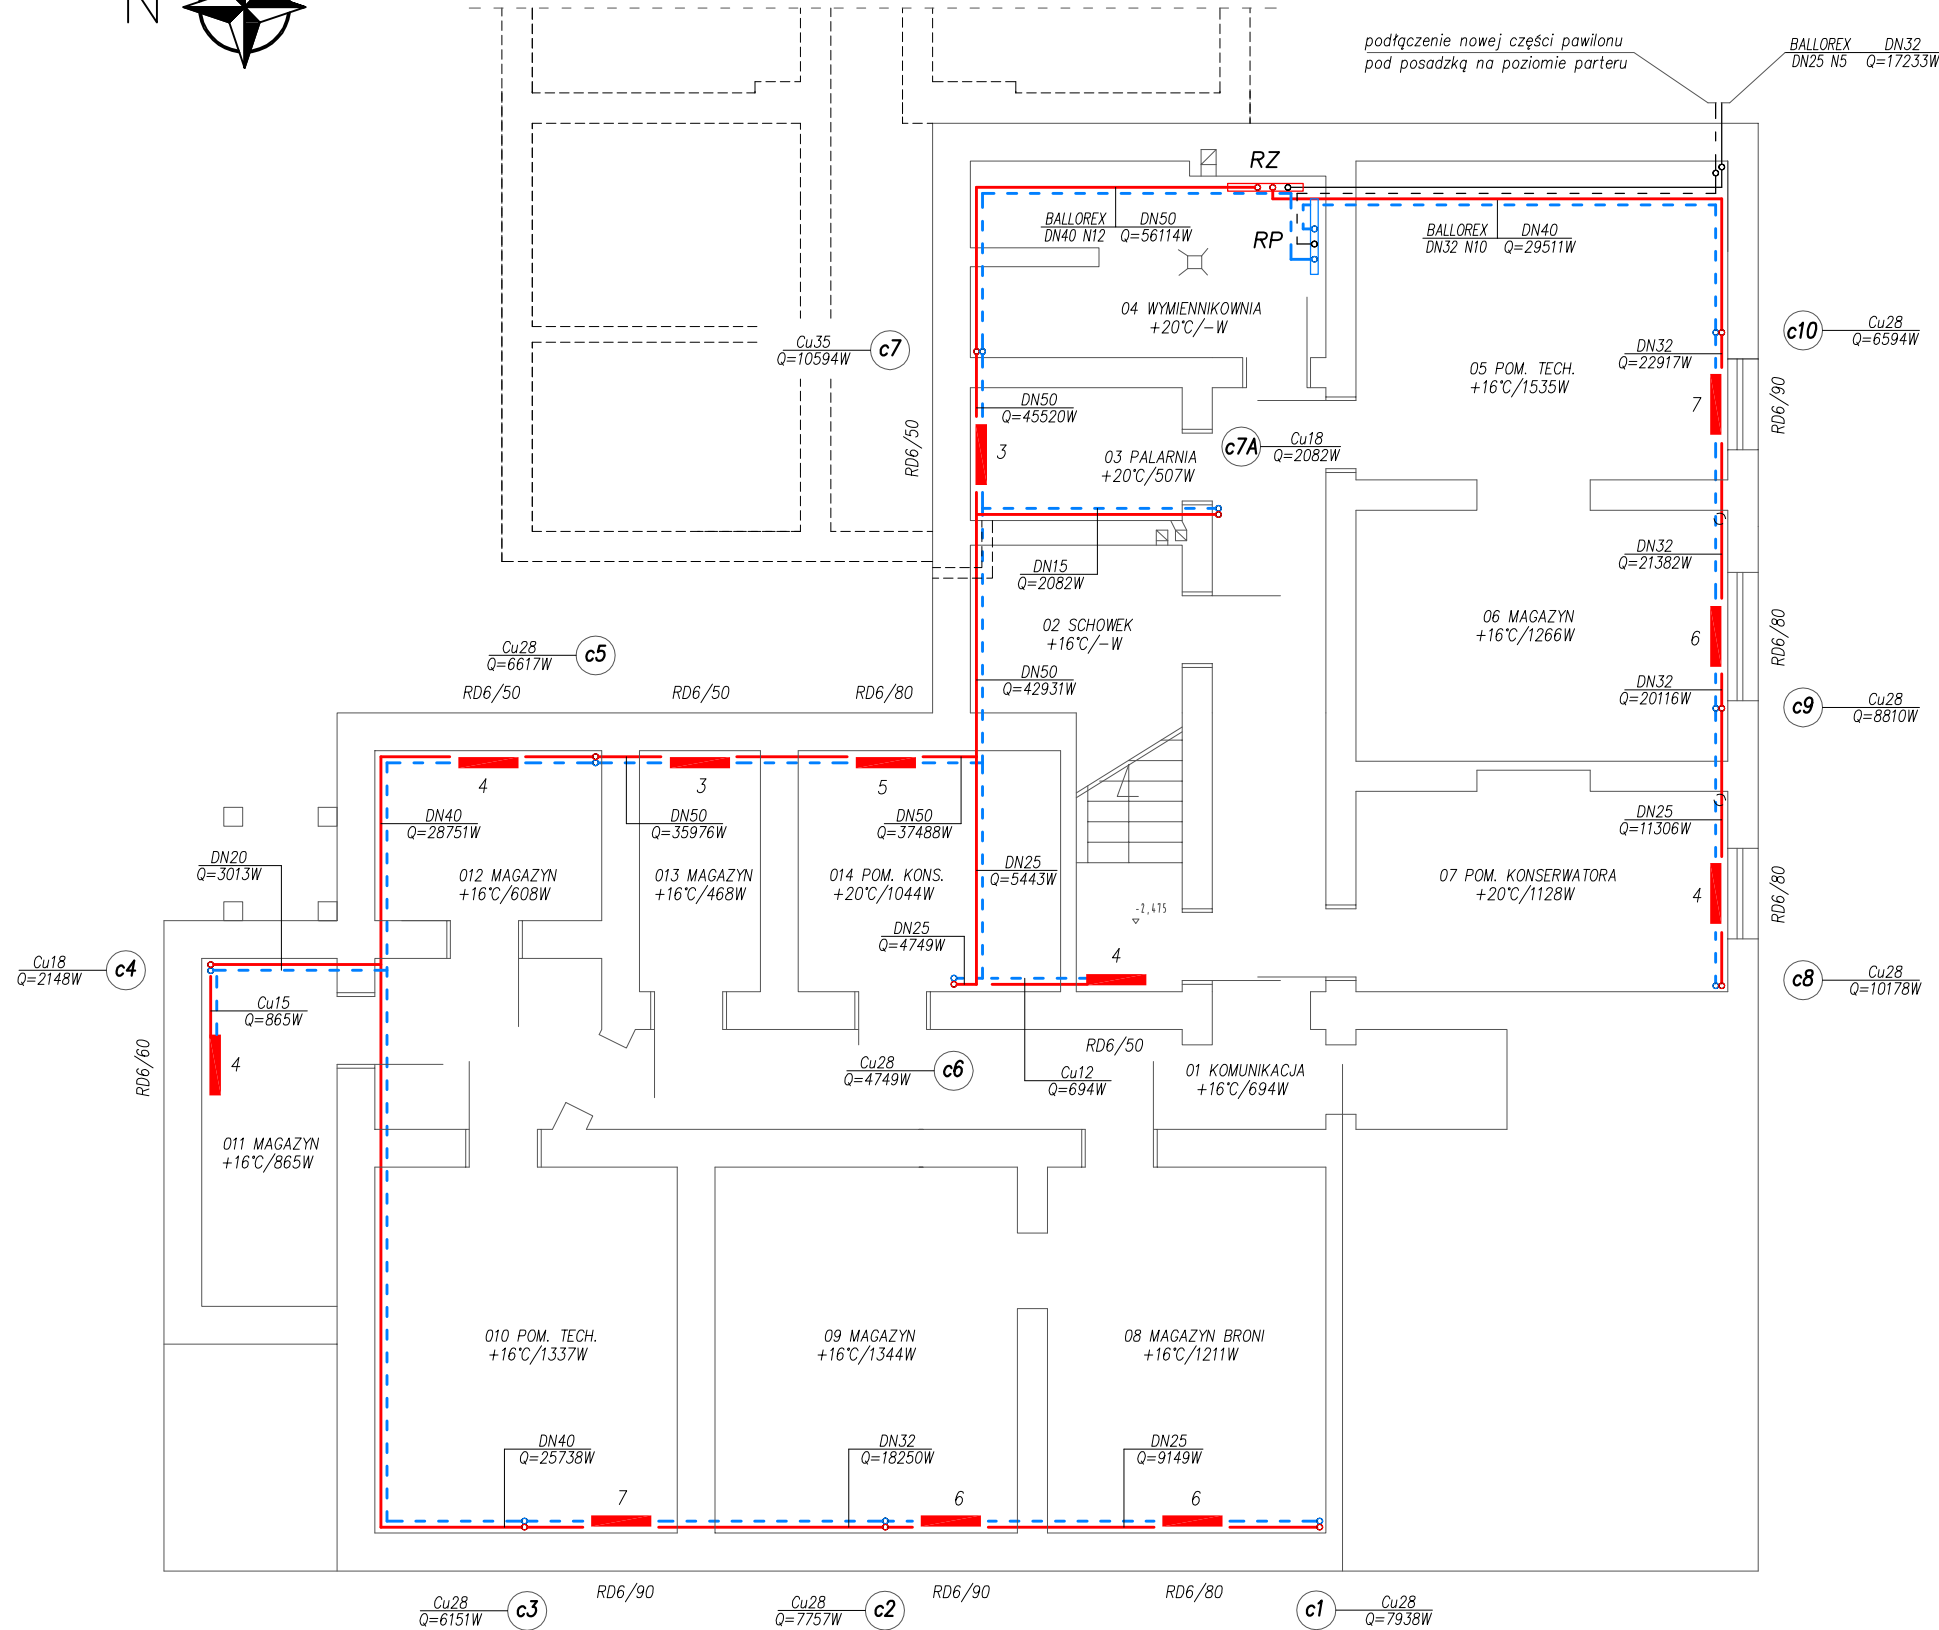

Moce cieplne grzejników podano dla parametrów 75/65 st.C

Rozdzielacze w wymiennikowni wyposażać dla każdego obiegu grzewczego w manometr oraz zawór regulacyjny typ BALLOREX S – wstępne nastawy dla obiegów podano przy wejściach na rozdzielacze.

UWAGA:

- Wszystkie średnice podano jako miedź Cu, za wyjątkiem przewodów rozdzielczych na poziomie piwnicy – stal DN z rur do c.o.
- Prowadzenie przewodów po ścianie – podejścia do grzejników od góry.
- Grzejniki montować uchwytami do ściany lub na wspornikach stojących.
- Stosować otuliny dla rur typu Termaflex.
- Przejścia przez przegrody w tulejach ochronnych.
- Przewody układać z zachowaniem kompensacji.
- Ze względu na wchodzące do pom. wymiennikowni przewody preizolowane zasilające i powrotne, należy zachować szczególną ostrożność podczas prac.

OZNACZENIA:

- zasilanie / powrót c.o.
- wymiar nastawy wstępnej na zaworze
- numer pionu c.o.
- RZ/RP rozdzielacz zasilania i powrotu dn125, L=100cm

INWESTOR	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRZYFICACH UL. MICKIEWICZA 19, 72-300 GRZYFICE			
OBIEKT	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI			
ADRES	Grzyfice ul. Mickiewicza 19, dz. nr 298 i 146			
Projektował:	imię i nazwisko	Nr uprawnień	podpis	
	sanitarna mgr inż. Marcin Cieśliński	ZAP/79/POOS/04		
Projektował:	sanitarna mgr inż. Marcin Wilczek	ZAP/123/PWOS/04		
	Skala 1:100		Data: kwiecień 2012r.	Rys. nr 1