
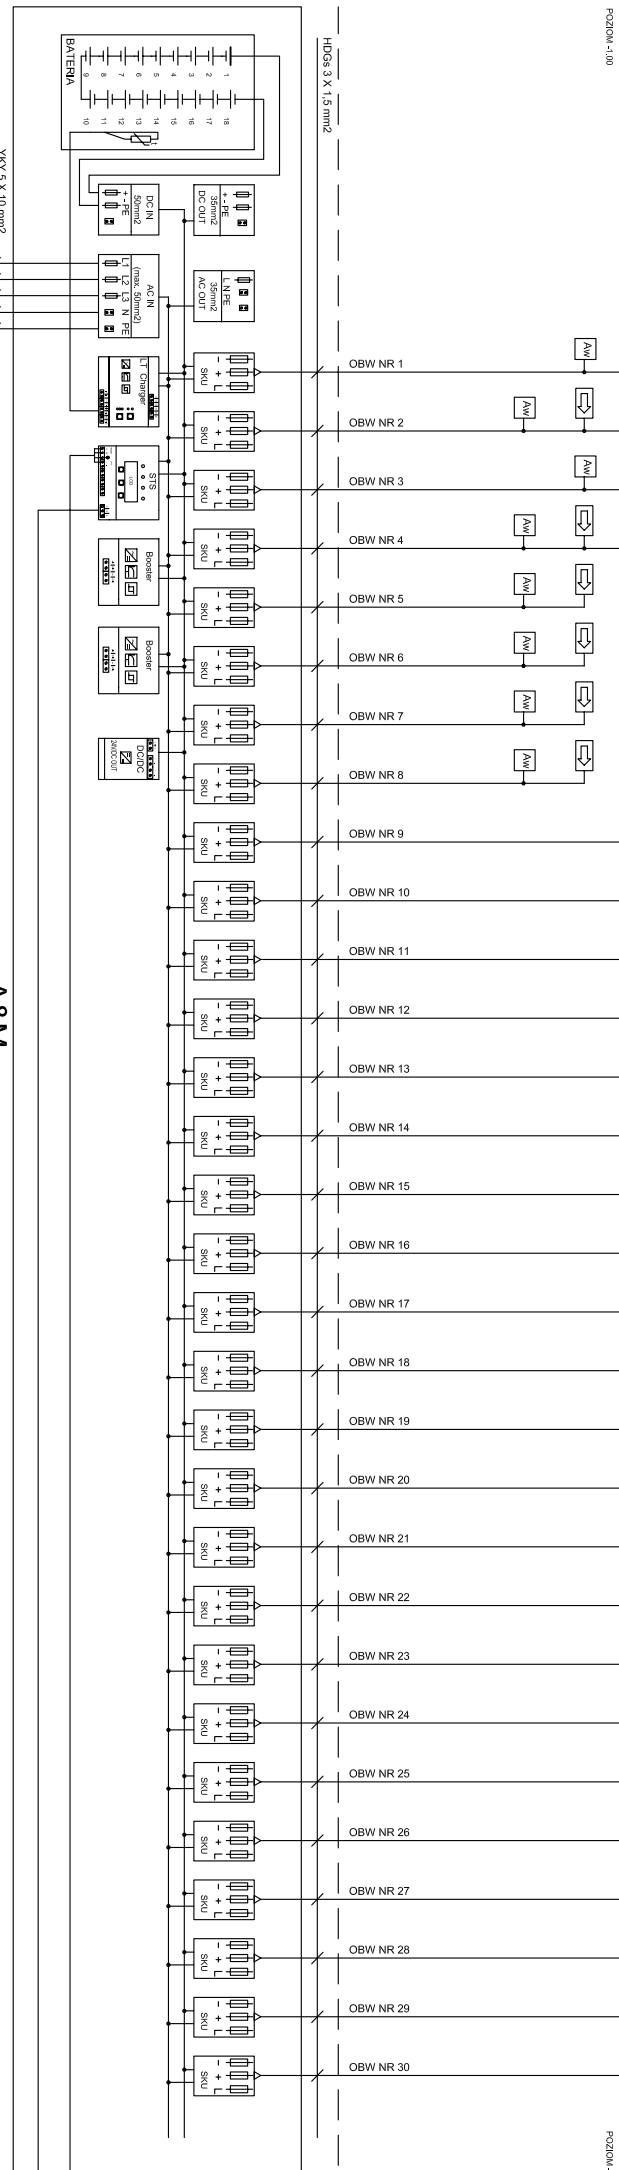




CEAG ZB-S/26 AM SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO - SCHEMAT IDEOWY

SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO - SCHEMAT IDEOWY

## OZNACZENIA

- |    |   |
|----|---|
| 1  | CEAG 22011 CG-S 1x8W                    |
| 2  | CEAG 22021 CG-S 1x8W                    |
| 3  | NEPTUN PC 1x26W IP65 EVG_AW: 1x26W      |
| 4  | NEPTUN PC 2x26W IP65 EVG_AW: 1x26W      |
| 5  | NEPTUN PC 1x26W IP65 EVG_AW: 1x26W      |
| 6  | RUBEN 15 3x24W PLX_AW: 1x24W            |
| 7  | AGAT 15 3x24W PLX_AW: 1x24W             |
| 8  | PARSON 2x24W PPAR-CP RR_AW: 1x24W       |
| 9  | BERYL M22 2x17W EVG S26 NT P4_AW: 2x17W |
| 10 | AGAT 15 3x24W PPAR-P RR_AW: 1x24W       |
| 11 | AGAT 15 4x14W PPAR-P RR_AW: 1x14W       |
| 12 | MATRIX GD 1x26W PPAR_AW: 1x26W          |
| 13 | CEAG 80111 CG-S IP65 1x8W               |



A&amp;M Michatowski

System centralnego zasilania awaryjnego CEAG ZB-S/26 AM

YKY 5 X 10 mm2

UWAGA:  
- ZASTOSOWANO SYSTEM ZASILANIA CENTRALNEGO  
OSMIENIENIA WYKONYWANEGO PRZEDŁOŻĄC Z  
- WSKAZAŁE OPRACOWANIE NALEŻY WYKONAĆ W MODULU  
ADRESOWY 2L-C08S (MAX 20 SZT.) NA OBRODZEJ.  
- INFORMACJA Z WYKAZOCENIENIEM WYKONAWCZYCH  
ODPOWIEDZI DO MODUŁU DLS3PH  
- UKŁAD ŚCIĘTA - ZASILANE IMA  
- UKŁAD ŚCIĘTA ZASILANIA WNIKI JEDNEGO - UKŁAD ŚCIĘCIA IZ  
BATERII  
- OBROTOWE OSMIENIENIE WYKONANO PRZEŁOŻENIEM HOSG  
3x15

- ZASTOSOWANA BATERIA REZERWOWA O ŻYWOTNOŚCI  
10 LAT (18 BLOKOW 12 WOLTOWYCH)  
- CAŁOŚĆ DOSTARCZA FIRMA A&M MICHALCOWSKI

<div>INWESTPROJEKT - ZACHÓD</div> <div>Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9</div>					
<div><div>INWEST PROJEKT</div></div>					
nazwa obiektu	BUDINEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPŁEM BUDYNKOW TOMARZYSZACZYCH	branża	elektryczna		
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 obręb 11				
temat rysunku	<b>Schemat ideowy obwodów oświetlenia awaryjnego ZB-S.</b>	skala	—		
projektant	mgr inż. Stanisław Woźniakowski nr upr. 408/88/WŁ	data	03.2012		
asystent proj.	mgr inż. Arkadiusz Machalowski LODI/1700/POOE/11	podpis			
asystent proj.	mgr inż. Lukasz Wiktorowicz	podpis			
asystent proj.	mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis			
sprawdz.	mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 7592/WŁ	podpis			
		E-30			

<div>INWESTPROJEKT - ZACHÓD</div> <div>Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9</div>					
<div><div>INWEST PROJEKT</div></div>					
nazwa obiektu	BUDINEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPŁEM BUDYNKOW TOMARZYSZACZYCH	branża	elektryczna		
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 obręb 11				
temat rysunku	<b>Schemat ideowy obwodów oświetlenia awaryjnego ZB-S.</b>	skala	—		
projektant	mgr inż. Stanisław Woźniakowski nr upr. 408/88/WL	data	03.2012		
asystent proj.	mgr inż. Arkadiusz Machalowski LODI/1700/POOE/11	podpis			
asystent proj.	mgr inż. Lukasz Wiktorowicz	podpis			
asystent proj.	mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis			
sprawdz.	mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 7592/WL	podpis			
		E-30			