



RUPS

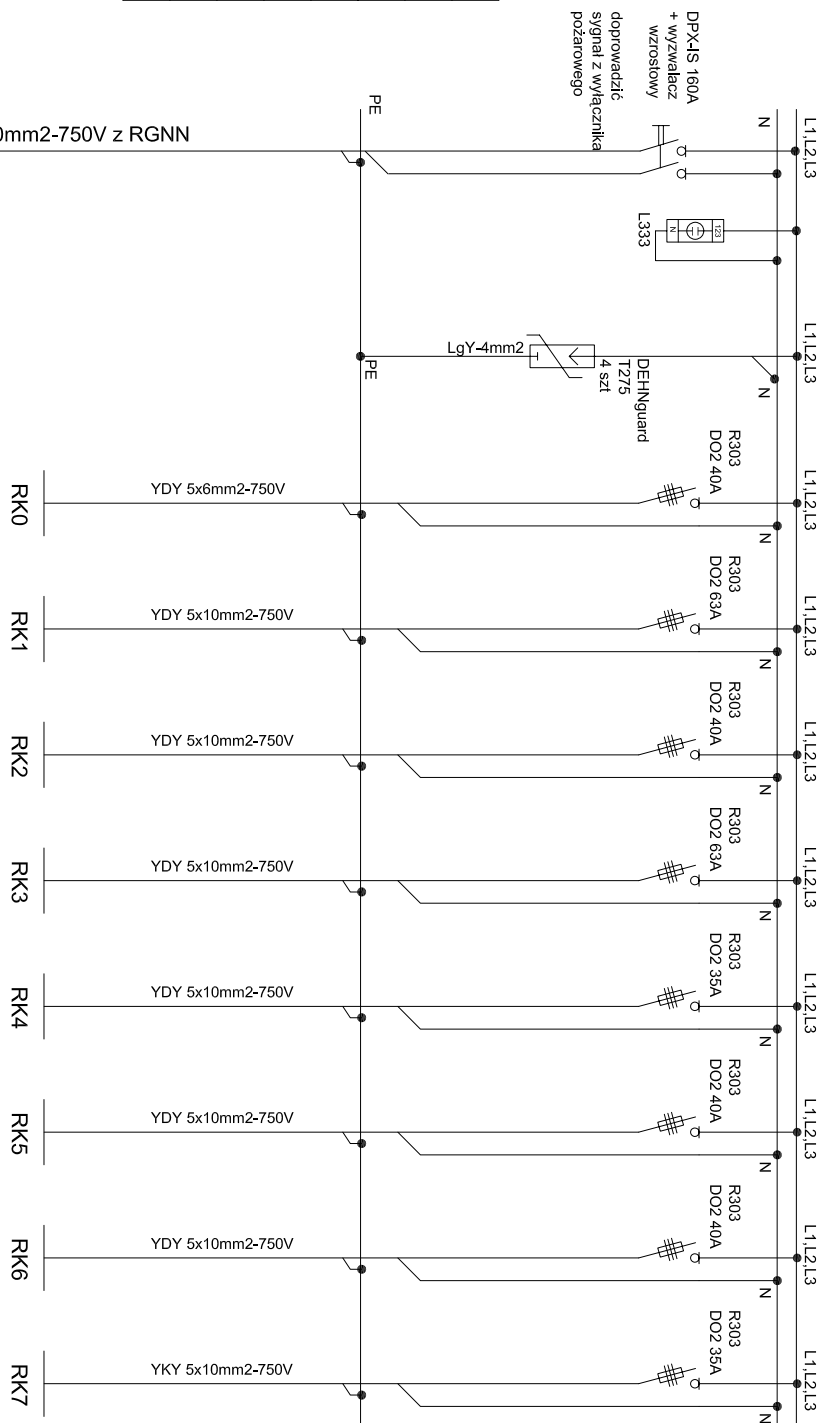


Nazwa rozdzielnic	RUPS
Moc szczytowa Psz [kW]	84,3
Szczytowy pobór prądu Isz [A]	130,8
Napięcie [V]	400/230
Częstotliwość [Hz]	50

UPS KOMPUTEROWY		
Model:	np.: Green Power	
Moc znamionowa:	120kVA [-108kW dla cos φ=0,8]	
Czas podtrzymania:	100% obciążenia	15 minut
	50% obciążenia	-
Masa: Wymiary:	UPS z bateriami	2480kg
	UPS	(WxSxG)193x70x80 [cm]
Tryb pracy:	true on-line	
Zasilanie:	we: 400/230V 50Hz wy: 400/230V 50Hz	



Obwód	RK0	RK1	RK2	RK3	RK4	RK5	RK6	RK7
Moc szczytowa Psz [kW]	14,2	29,6	20,1	32,7	15,2	33,7	23,0	4,0
Typ przewodu	VDY 5x10 mm ²	VDY 5x10 mm ²	VDY 5x10 mm ²	VDY 5x10 mm ²	VDY 5x10 mm ²	VDY 5x10 mm ²	VDY 5x10 mm ²	VDY 5x10 mm ²
Zabezpieczenie zwarowe	R303 D02	R303 D02	R303 D02	R303 D02	R303 D02	R303 D02	R303 D02	R303 D02
Zabezpieczenie różnicowe	40A	63A	40A	63A	35A	63A	40A	40A

UKŁAD SIECI: TN-S SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

	
INWESTPROJEKT - ZACHÓD Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9	
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRZĄZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH
adres	Stangard Szczedziński, ul. Warszawska 29, 464 obręb 11
temat rysunku	skala ...
projektant mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upraw. 406/86/WŁ	data 03.2012
asystent mgr inż. Arkadiusz Machalowski LOD/1700/POOE/11	podpis
asystent mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	podpis
asystent mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis
sprawcz. mgr inż. Sławomir Koss nr upraw. 75/92/WŁ	podpis
E-28a	nr rys.