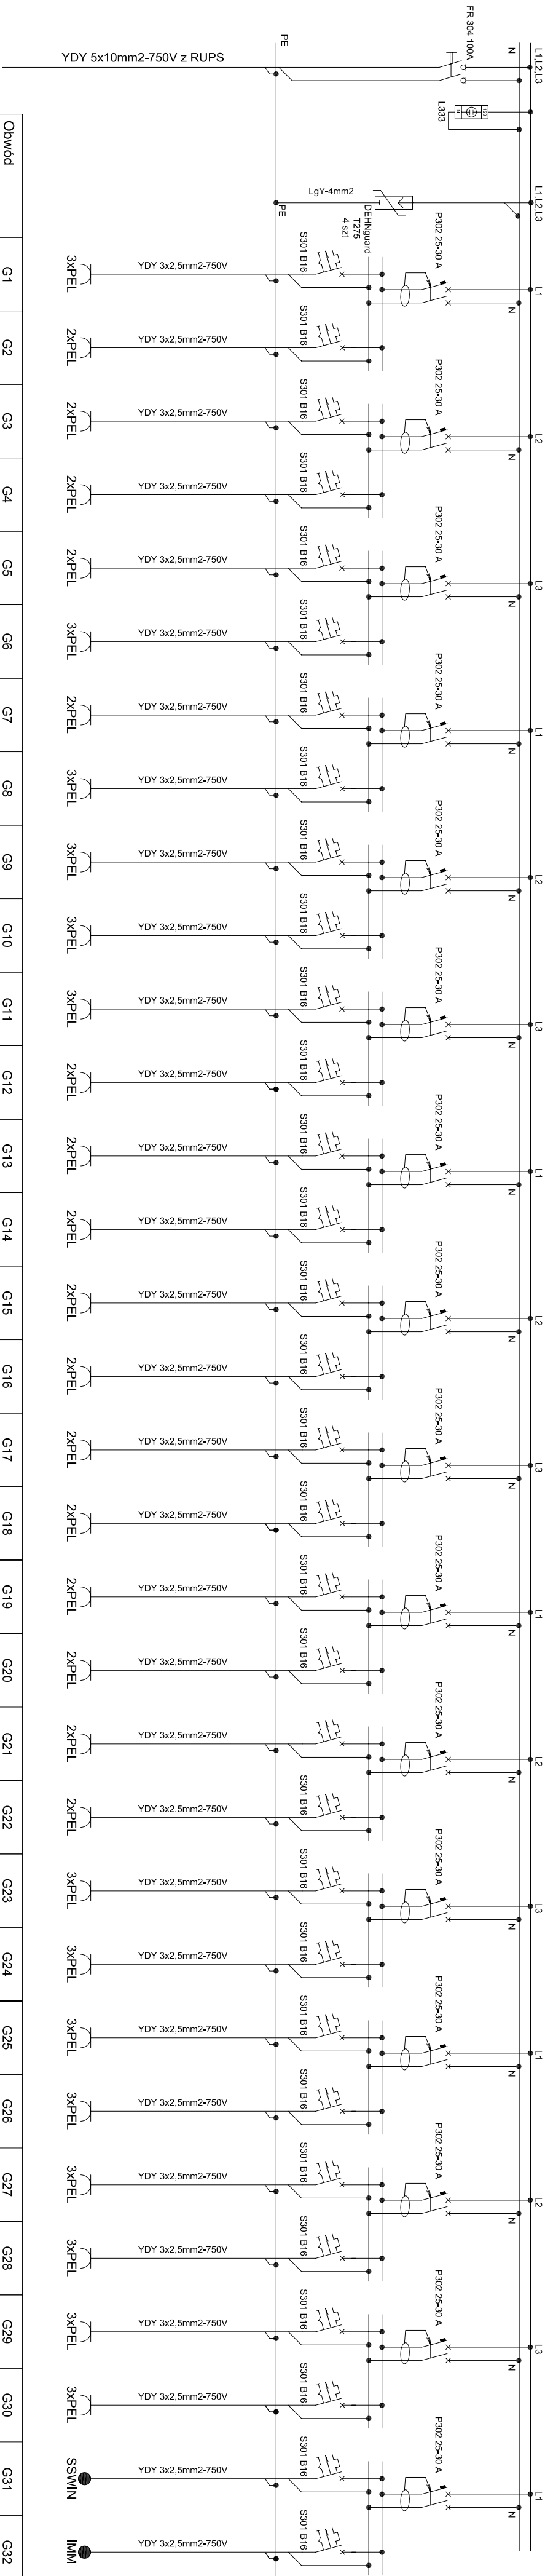


**RK5**

[illegible]


## UKŁAD SIECI: TN-S

## SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ:

## SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Nazwa rozdzielnic	<b>RK5</b>
Moc szczytowa Psz [kW]	33,7
Szczytowy pobór prądu Isz [A]	52,3
Napięcie [V]	400/230
Częstotliwość [Hz]	50

SKD - System Kontroli Dostępu  
SSWIN - System Sygnalizacji Włamania  
NIMM - Instalacje Multi Mediale  
GPD - Główny Punkt Dystrybucji  
PPD - Piętnowy Punkt Dystrybucji  
CTV - System Telewizji Dozоровей  
PRZYŻ. - System Instalacji Przyszycowej

<b>INWESTPROJEKT - ZACHÓD</b>	
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9	
	
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WMAZ Z ZESPÓŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 drob 11
temat rysunku	skala
<b>Schemat rozdzielnicy RKS</b>	
projektant	mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upr.: 40036/WJC
asystent	mgr inż. Arkadiusz Machaliowski L001700/P00E/11
asystent proj.	mgr inż. Lukasz Witkowińcz
asystent proj.	mgr inż. Adam Wojciechowski
asystent proj.	mgr inż. Sławomir Kos
specjalist	mgr inż. 7592/WJC
data	03.2012
bramka elektryczna	nr rys.
<b>E-24a</b>	