



CZĘŚĆ "VIII wod-kan"



Schemat budynku

1 piętro

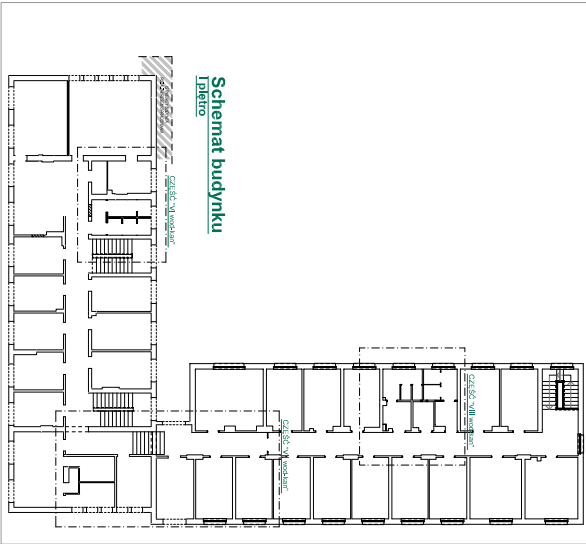

LEGENDA:

- instalacja zimnej wody z rur wielowarstwowych
- instalacja ciepłej wody z rur wielowarstwowych
- oznaczenie średnicy rur z.w. i c.w.
- rury kanalizacyjne PVC

UWAGI:

- 1) Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić wizję budowlaną
- 2) Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową, dokumentacją oraz specyfikacją
- 3) W przypadku wystąpienia istotnych niezgodności należy zwrócić się do projektanta.



Pracownia  
architektoniczna

Pl. Majdanek 1/3, 72-110 Stargard Szczeciński  
tel. 91 865 33 40, fax 91 865 33 46  
gsm 663 910 280, e-mail: dba@architektura.pl  
www.dba-architektura.pl

temat:

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU  
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI  
W POLICACH

obekt:

KOMENDA POWIATOWEJ POLICJI W POLICACH

adres:

dz. geod. nr ewid. 2251/2  
ul. Kasprzowicza 3, 72-10 Police

inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie  
ul. Matopolska 47, 70 – 515 Szczecin

projektował:

mgr inż. Sylwia Smoleń  
upr. bud. nr ZAP/0201/POOS/11

sprawdził:

inż. Piotr Matysik  
upr. bud. nr ZAP/0601/POOS/05

tytuł:

Rzut I piętra- instalacje wod-kan.  
CZĘŚĆ VIII

branża:

sanitarna  
faza projektu: PW

skala:

1:75  
data: 04.2013  
nr rysunku: S8