




PRZEKRÓJ D-D

Wyrzutnia dachowa Ø150
555 m³/h



PRZEKRÓJ E-E

Kłapa przeciwpożarowa
z wywalaczem topikowym
– klasa odporności ogniowej EI60

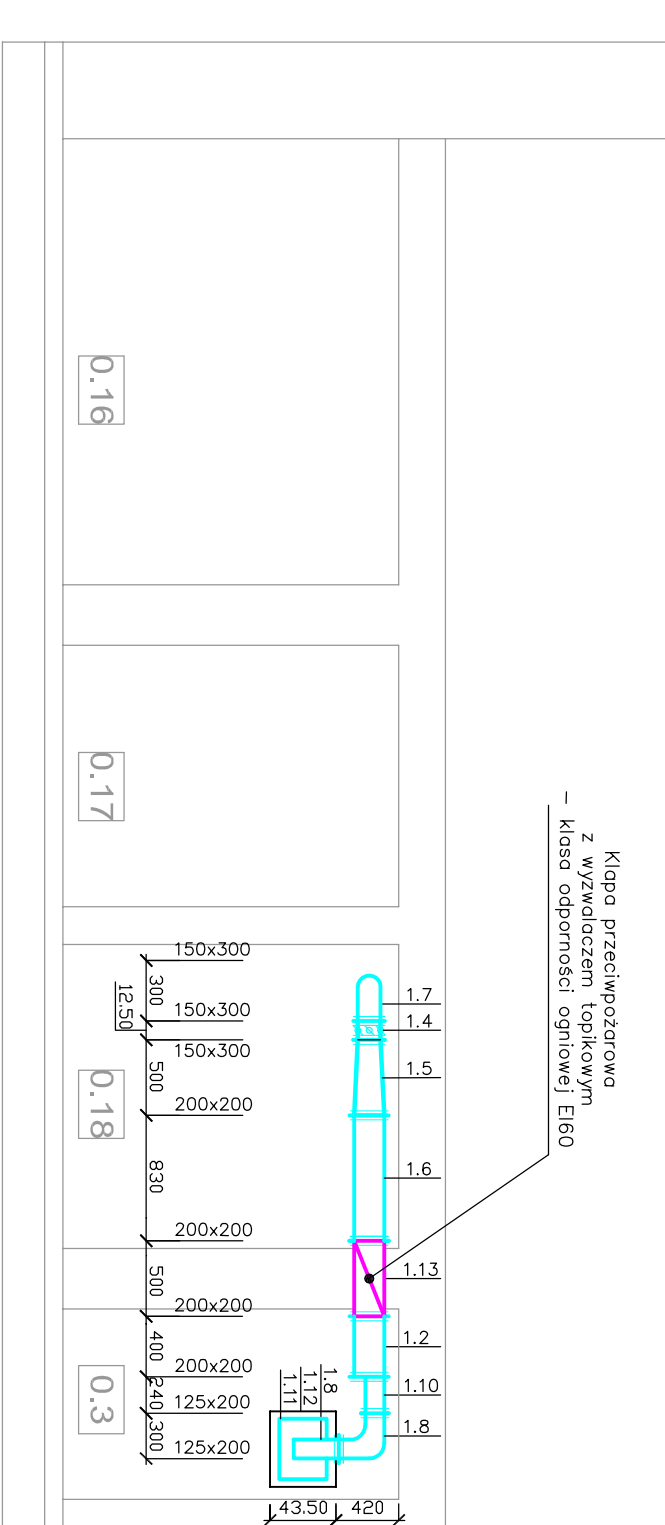

LEGENDA:

- Instalacja wentylacji wywiewnej
- Instalacja wentylacji nawiewnej - czerpnia

<div>A</div>	OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji w Gryficach		DATA czerwiec 2013 r.
	TEMAT:	Projekt wykonawczy przebudowy i remontu piwnic	
	ADRES:	Gryfice, ul. Mickiewicza 19, dz.nr 298 i 146	
	NAZWA RYS.:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKŁÓD D - D, E - E	
	PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Siliwiski	
	SPRAWDZIŁ:	Jan Kozakiewicz GT-V-63/63/77	
OPRACOWAŁ:	Grzegorz Naszydlowski	NR. RYS. 6	