

## PROJEKT BUDOWLANY

**Obiekt :** PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA BUDYNKU  
KOMISARIATU POLICJI

**Adres :** UL. T. KOŚCIUSZKI 7  
DZ.NR 393, 380/3 (OBR.0005), DĘBNO

**Branża :** Sanitarna

**Inwestor :** Komenda Wojewódzka Policji  
ul. Małopolska 47  
70-515 Szczecin

### **oświadczenie**

Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  
(art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 30.04.2004 Dz.U. Nr 391)

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Lech Golus  
upr. nr 14/Sz/86

OPRACOWAŁ: mgr inż. Artur Poterek

Kierownik pracowni: inż. Urszula Golus

Szczecin, lipiec 2013

## Zawartość opracowania

### 1. Opis techniczny

### 2. Warunki techniczne i uzgodnienia

- |   |           |
|---|-----------|
| - Warunki techniczne nr <b>DT-5014/19/2013</b><br>podłączenia do sieci wodociągowej | Zał. nr 1 |
| - Opinia ZUDP nr <b>295/2013</b>  | Zał. nr 2 |
| - Uzgodnienie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji<br>Sp. z o.o. W Dębnie      | Zał. nr 3 |
| - Zezwolenie na lokalizację - decyzja nr 49/2013                                    | Zał. nr 4 |
| - Zaświadczenie o przynależności do<br>Izby Inżynierów Budownictwa                  | Zał. nr 5 |
| - Uprawnienia projektanta   | Zał. nr 6 |

### 3. Część rysunkowa

- |   |           |
|---|-----------|
| - Projekt zagospodarowania terenu         | rys. nr 1 |
| - Profil podłużny przyłącza wodociągowego | rys. nr 2 |

## **Opis techniczny**

### **1.Podstawa opracowania**

- obowiązujące normy i przepisy
- ustalenia z inwestorem
- warunki podłączenia do sieci wodociągowej z dn. 27.06.2013r.
- Opinia ZUDP

### **2. Zakres opracowania**

W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie przyłącza wodociągowego de63PE dla budynku Komisariatu Policji przy ul. T.Kościuszki 7 w Dębnie

### **3.Ogólna charakterystyka obiektu wraz z instalacjami**

Budynek jest obiektem podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz strychem.

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania.

### **4. Rozwiązania projektowe**

#### **4.1 Przyłącze wodociągowe**

Projektuje się przyłącze wodociągowe od sieci wodociągowej Ø200 stalowej biegnącej w działce drogowej 380/3 (ul.T.Kościuszki) do budynku (do pomieszczenia piwnicznego) zlokalizowanego na terenie działki nr 393 obr.0005 Dębno.

Przebieg trasy projektowanego przyłącza wodociągowego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys.nr1). Przyłącze wykonać z rur PE 63mm klasy PE80 SDR11 w kolorze niebieskim. Przyłącze włączyć do wodociągu

stalowego o  $\phi$  200mm poprzez opaskę uniwersalną np. firmy Hawle do nawiercania pod ciśnieniem dn200/50. Za opaską zamontować zasuwę żeliwną Hawle do przyłączy domowych dn50 , złącze kołnierzowe PE/stal de63/50 i mufę elektrooporową de63.

Przejście pod jezdnię asfaltową wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej.

Trzpień zaworu wyprowadzić w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i zakończyć skrzynką uliczną dużą z deklek ciężkim. Długość przyłącza wodociągowego wynosi ok. 11,1m.

Pomiar zużycia wody odbywać się będzie poprzez wodomierz skrzydełkowy dn25 zaprojektowany w pomieszczeniu piwnicznym.

Wodomierz zamontować na konsoli w pozycji poziomej na wysokości 0,4÷1,0m nad posadzką. Węzeł wodomierzowy będzie się składał z: zaworu odcinającego kulowego dn40, wodomierza skrzydełkowego dn25mm, zaworu skośnego zwrotno-zaporowego dn40 z kurkiem spustowym, montowany na konsoli. Za węzłem na instalacji zamontowany zostanie zawór antyskażeniowy dn40 i zawór odcinający dn40. Schemat węzła wodomierzowego przedstawiono na rysunku nr 2.

Na trasie przyłącza zaprojektowano taśmę lokalizacyjną z wkładką magnetyczną, łączoną na zaciski. Próbe ciśnieniową przyłącza wodociągowej wykonać na ciśnienie próbne 1,0Mpa. Próbe przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997 przed zasypaniem wykopu. Przyłącze należy zdezynfekować i przepłukać.

#### 4.2 Roboty ziemne

Trasę przyłącza wytycza uprawniony geodeta. Po wykonaniu, ale przed zasypaniem przewodu, obiekt należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej, a sporządzony operat geodezyjny przekazać dostawcy wody.

W miejscu włączenia do istn. wodociągu i wejścia przyłącza do budynku wykonać wykopy (gniazda monterskie) o wymiarach 1,0m x 1,0m i głębokości 20 cm poniżej spodu rury.

Na dnie wykopów pod przewód wodociągowy należy wykonać warstwę wyrównawczą z piasku /podsypkę/ grubości 0,15 m. Przewód ułożony w wykopie

powinien być zasypany warstwą ochronną piasku lub ziemi nie zawierającej grud, kamieni itp. /nadsypką/ do wysokości co najmniej 0,3 m w każdym miejscu ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury.

Zasypanie wykopów po odpowiednim zagęszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999 uwzględniając wymagania dla rur PE zawarte w instrukcji układania wybranego producenta.

W sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności przy kablach elektroenergetycznych.

Po wykonaniu przyłącza nawierzchnie pod którymi układane będzie przyłącze przywrócić do stanu istniejącego przed pracami. Prace monterskie prowadzić w suchym i odwodnionym wykopie. Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopu przed obsunięciem. Na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć przejścia dla pieszych wykonując pomosty nad wykopami szer. 1,0 m i dł. 2,0 m z barierkami.

## **5. Uwagi!**

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe”, obowiązującymi normami i aktami prawnym oraz instrukcjami montażowymi producentów urządzeń.
- Po wykonaniu robót teren przez który przebiega przyłącze należy przywrócić do stanu z przed prac.

*Opracował: mgr inż. Lech Golus*

*mgr inż. Artur Poterek*



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI  
Sp. z o.o. w Dębno**



CERTYFIKAT SYSTEMU  
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO  
w/g normy ISO 14001:2004  
nr certyfikatu: EMS-1212

74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax (095) 760 30 95  
www.bip.pwik.debno.com; e-mail: pwikdebno@post.pl

**STACJA  
UZOATNIANIA WODY**

74 - 400 DĘBNO  
ul. Kosynierów 5  
tel. 095 760 26 64

**Przedsiębiorstwo  
Techniczno-Handlowe  
„GOLECH” Lech Golus  
ul. 5 lipca 21  
70-376 Szczecin**

**Wasz znak :** 899/90/2013  
**Nasz znak :** DT-5014/19/2013

z dnia: 27.06.2013r  
Dębno, dnia : 27.06.2013r.

**Dotyczy :** zapewnienia dostawy wody i wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości zabudowanej tj. Komisariatu Policji zlokalizowanej w m. Dębno, przy ul. Kościuszki 7, na dz. ozn. nr 393, obręb 5 Dębno.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie zapewnia możliwości techniczne dostawy wody oraz wyraża zgodę na włączenie do sieci wodociągowej nieruchomości zlokalizowanej w m. Dębno, przy ul. Kościuszki, na dz. ozn. nr 393 obr. 5 Dębno.

Pobór wody może nastąpić z istniejącej sieci wodociągowej o średnicy DN Ø 200mm wykonanej z rur stalowych położonej w ulicy Kościuszki na działce nr 380/3 obr. 5 Dębno na głębokości około 1,60 m p.p.t..

Przyłącze wodociągowe należy zakończyć zestawem wodomierzowym wraz z zaworem zwrotnym antyskażeniowym zainstalowanym w szczelnej studni wodomierzowej z kręgów betonowych lub z tworzywa sztucznego zlokalizowanej na terenie działki w miejscu nie powodującym trudności w odczytywaniu wodomierza w odległości max. 3,0 m od granicy działki lub w piwnicy budynku lub na parterze za pierwszą ścianą budynku w wydzielonym łatwo dostępnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamrażaniem lub dostępem osób niepowołanych. W miejscu włączenia w czynną sieć wodociągową należy zamontować siodełko-opaskę z zasuwą odcinającą oraz wyposażać je w przedłużony trzpień wraz z obudową i skrzynką uliczną. Inwestor ma obowiązek w widocznym miejscu umieścić tabliczkę informacyjną określającą miejsce montażu zasuw odcinających na przyłączy do odbiorcy oznakowaną zgodnie z normą: PN-86 B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.

Rzędne i przebieg projektowanej sieci wodociągowej pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym w skali 1 : 500.

Warunkiem włączenia się do istniejącej sieci wodociągowej jest opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i uzgodnienie jej w PWiK Sp. z o.o. w Dębnie, w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, oraz dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w instytucji w której zakresie utrzymania jest droga (ulica) na której będą wykonywane roboty ziemne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie **zastrzega sobie** wyłączność wykonania włączenia w czynną sieć wodociągową w porozumieniu z inwestorem i ew. wykonawcą przyłącza.

Po wykonaniu przyłącza **przed jego zasypaniem** należy je poddać próbie na szczelność i ciśnienie oraz zgłosić do odbioru technicznego załączając 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej ważne są w okresie 2 lat licząc od daty ich wystawienia.

W załączeniu :  
- 1 egz. podkładu geodezyjnego w skali 1:500,  
Do wiadomości :  
- Urząd Miejski w Dębnie;

**DYREKTOR**  
d/s technicznych  
mgr inż. *[podpis]* Samojewski

**PRZEPOMPOWNI  
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO  
ul. Ofiar Katynia  
tel. 095 760 25 54







**STAROSTA MYŚLIBORSKI**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
ul. Spokojna 13  
74-300 Myślibórz

GKN.6630.295.2013.WŚ

**OPINIA NR 295/2013**  
uzgodnienia dokumentacji projektowej

**Przedmiot uzgodnienia:** przyłącze wodociągowe.

**Lokalizacja :** Dębno 5, ul. Kościuszki, dz. nr 393, 380/3.

**Dla:** „GOLECH” Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe

**Adres:** 70-376 Szczecin, 5 Lipca 21

**Inwestor :** Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

**Adres:** 70-515 Szczecin, Małopolska 47

**Jednostka projektowa:** „GOLECH” Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe

**Adres:** 70-376 Szczecin, 5 Lipca 21

**Data wpływu zlecenia do Zespołu:** 2013-07-17

**Data posiedzenia:** 2013-07-31

**Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej**  
*opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizację obiektu  
z następującymi uwagami:*

1. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno – **kable występują według namiaru geodezyjnego, w miejscu występowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zachowaniem odległości wg PN-76/E-05125, rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w PE Dębno.**
2. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obsługi Klienta w Szczecinie –**uzgodniono z zastrzeżeniem uwag 1-6 wg przekazanego załącznika.**
3. PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, RDG Kostrzyn nad Odrą - **uzgodniono z uwagą:**
  - skrzyżowanie z siecią gazową wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (DZ.U. z 2001 r. nr 97, poz. 1055), rozpoczęcie prac zgłosić w RDG Kostrzyn nad Odrą.
  - skrzyżowana oraz zbliżenia do sieci gazowej wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. (M.P. Nr 59 z dnia 17.09.1997r.)
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie – **uzgodniono przebieg trasy sieci wod. kan. własności PWiK Dębno, sieci występują zgodnie z podkładem geodezyjnym, w miejscu występowania sieci wod. kan. prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w PWiK Dębno, warunki techniczne nr DT-5014/19/2013.**
5. Integralną częścią mapy na której sporządzono plan zagospodarowania terenu jest karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnik).
6. W zbliżeniu z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonać ręcznie a w przypadku wystąpienia kolizji powiadomić przedmiotową branżę w trakcie realizacji inwestycji.

**Ponadto projekt uzgadnia się pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z Urzędem Miejskiego w Dębnie w zakresie drogi gminnej.**

**Informacja:**

1. Opinia niniejsza dotyczy wyłącznie lokalizacji przewodów i nie dotyczy rozwiązań technicznych, które należy uzgadniać bezpośrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu.



- Uzgodnienie traci ważność w przypadku o którym mowa w par.13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej ( Dz.U. Nr 38 poz.455).
4. W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.
  5. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami) .
  6. Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie stanowi pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
  7. Zgodę na wejście na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgodę na ewentualną wycinkę drzew uzyskać w odpowiednim Urzędzie Miasta i Gminy.

Opinia ważna wraz z załącznikiem mapowym.

Ilość załączników 1 (2 egz.)


Załączniki uzgodnień:

1. TP S.A.

z up. Starosty  
  
Inż. Ewa Kucharska  
Przewodniczący Zespołu  
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

## ZAŁĄCZNIK DO ZUDP

1. Przekazać plac budowy z TP S.A. Zgłoszenie należy kierować pisemnie na adres Wyzwolenia 70 71 -510 Szczecin z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z obecnie obowiązujących przepisów
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A.. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją Kablową TP S.A.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A., celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Tomasz Podkowski  
imie i nazwisko  
  
91 4818 722  
tel.


Za zgodność odpisu/kserokopii  
z oryginałem stwierdzam:

Myślibórz, dnia 2013 -08- 02

PODINSPEKTOR  
w Wydziale Geodezji, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami  
  
Wiesława Śliwiak



<p>OBIKT: dz. nr 393 ul. Tadeusza Kościuszki  Obręb: 0005, Dębno  Miasto: Dębno  Powiat: myśliborski  Województwo: zachodniopomorskie</p>	<p>ZAKŁAD USŁUG  GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH  Henryk Kądziołka  ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek  Tel/fax (0-95) 746-40-80  tel.kom. 0-601-953-256  NIP 597-106-33-07</p>
<p>SKALA: 1:500  Układ współrzędnych: 1965 strefa 3  Poziom odniesienia: Kronsztad</p>	<p>Wykonano w ramach roboty geodezyjnej  zgłoszonej w WKiGn w Myśliborzu  KERG nr: 034.005-465/2013</p>
<p>Kierownik roboty:  Henryk Kądziołka  Uprawnienia nr 9973</p>	<p>W zakresie opracowania znajdują się punkty  osnowy geodezyjnej nr: brak</p>
<p>Mapa do celów projektowych  sporządzono przy wykorzystaniu:  1. Mapy zasadniczej w skali 1: 500 sekcje nr 361.141.1142  2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego  3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz  pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta  4. Opracowanych geodezyjnych elementów planu zagospodarowania  przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulujące, osie ulic)</p>	<p>podlegające ochronie na podstawie art. 15, art.48  ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i  kartograficzne.</p>
<p>Na mapie do celów projektowych wykazano następujące  uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:  brak</p>	<p>Granice i numery działek ewidencyjnych  według danych WKiGn w Myśliborzu  z dnia: 08.05.2013r</p>
<p>Informacje dodatkowe:  1. zakres pomiaru : cała mapa  2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979)/  K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)  3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.  4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest  zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/ K-1  (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)  5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu  przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego  6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia  o których brak było informacji branżowych i nie zostało  odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.  7. Badanie ksiąg wieczystych – nie dotyczy &amp; 80 pkt. 5 Rozp.  z dnia 9 listopada 2011 r. poz. 1572</p>	<p>Rejestracja:</p> <p><b>Starosta Myśliborski</b></p> <p>Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1999 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1285) uzgodniono usytuowanie projektowanych  sieci uzbrojenia terenu.</p> <p><i>przyłącze wodociągowe</i></p> <p>(wyszczególnienie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu)</p> <p>Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.  W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowiązany  jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji  architektoniczno-budowlanej.</p> <p>Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres  3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia  terenu.</p> <p>Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji i  uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. u. Nr 36, poz. 455)</p> <p>295/2013  (sygn. opinii)</p> <p>z up. Starosty  inż. Ewa Kucharska  Przewodnicząca Zespołu  Uzgadniania Dokumentacji Projektowej</p> <p>Myślibórz, dnia 2013-08-02</p>
<p>Uzbrojenie opracowano na podstawie:  1. Danych branżowych ? z literą B  2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparatury  elektromagnetycznej ? z literą A  3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych ? bez litery  W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się  kompletności, a dokładności położenia uzbrojenia jest  niższa od dokładności karto metrycznej mapy.</p>	<p>Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres  3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia  terenu.</p> <p>Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji i  uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. u. Nr 36, poz. 455)</p>
<p>Aktualność mapy do celów  projektowych na dzień: 08.05.2013r</p>	<p>Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego :  Henryk Kądziołka</p>

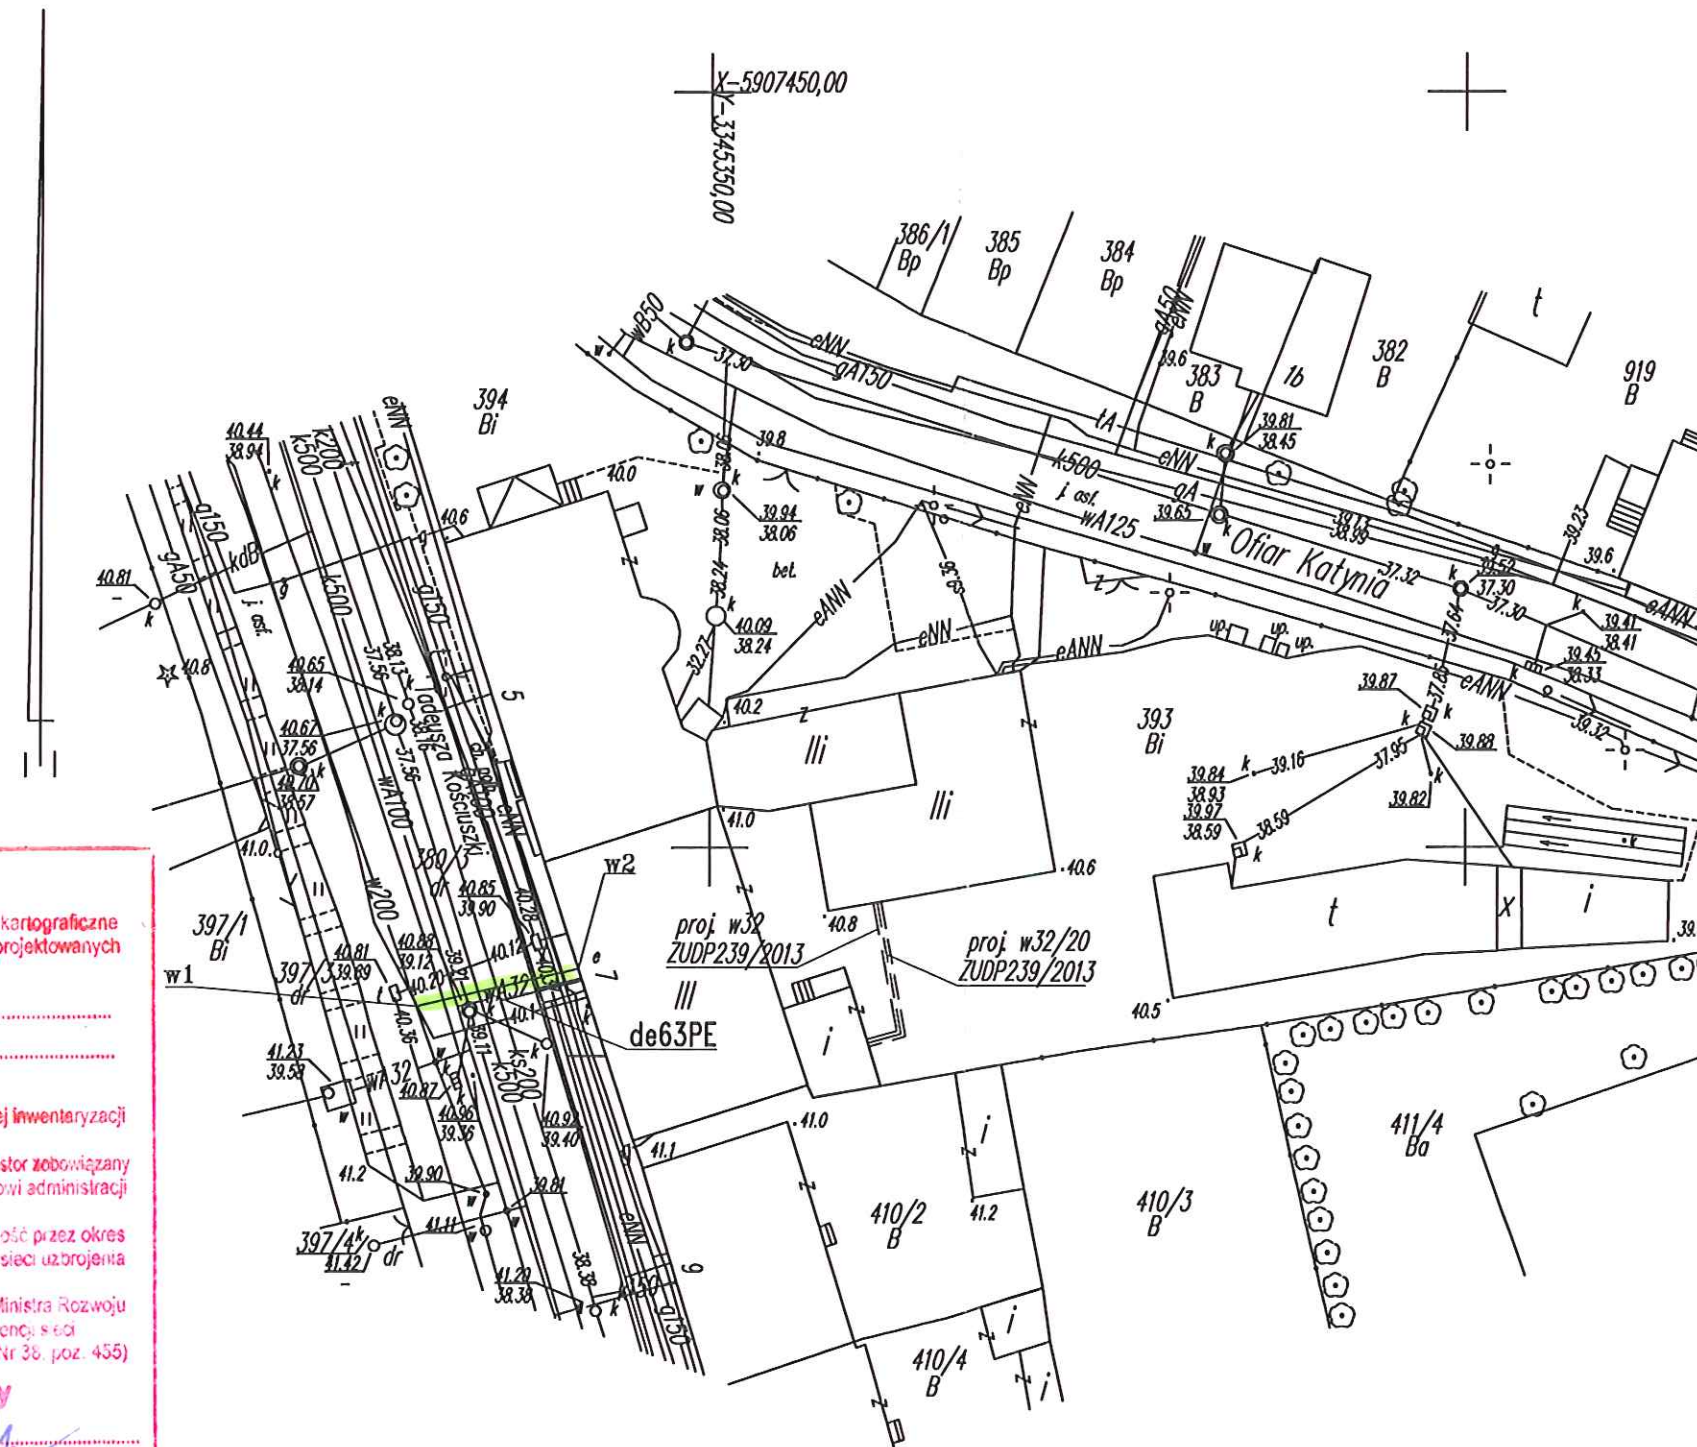


Punkt	X	Y
w1	5907389,46	3345330,54
w2	5907391,96	3345341,30

LEGENDA :

proj. przyłącze wodociągowe de63PE


Inwestor:  
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie  
70-515 Szczecin ; ul. Małopolska 47



<p>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgod. z "Ustawą o Prawie Autorskim" i Prawach Pokrewnych Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.1994 r.</p>					
<p>"GOLECH" PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE  70-376 Szczecin ul. 5 - lipca 21 SZCZECIN lipiec 2009</p>					
<p>Przyłącze wodociągowe dla Komisarzatu Policji  dz.nr 393 obr 005 w m.Dębno</p>					
BRANŻA:	SANITARNA	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Lech Golus	upr.nr 14/Sz/86	
FAZA PROJEKTOWANIA:	P.B.	OPRACOWAŁ :	mgr inż. Artur Połerek		
SKALA:	1:500	SPRAWDZIŁ:			

**zud**





**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI  
Sp. z o.o. w Dębnie**



CERTYFIKAT SYSTEMU  
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO  
w/g normy ISO 14001:2004  
nr certyfikatu: EMS - 1212

Załącznik nr 3

74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax (095) 760 30 95  
www.bip.pwik.debno.com; e-mail: pwikdebno@post.pl

**STACJA  
UZDATNIANIA WODY**

74 - 400 DĘBNO  
ul. Kosynierów 5  
tel. 095 760 26 64

**Przedsiębiorstwo  
Techniczno-Handlowe  
„GOLECH” Lech Golus  
ul. 5 Lipca 21  
70-376 Szczecin**

**Wasz znak :**

z dnia: 31.07.2013r.

**Nasz znak :** DT-5010/U/12/2013

Dębno, dnia: 31.07.2013r.

**Dotyczy :** uzgodnienia przebiegu trasy projektowanego przyłącza wodociągowego do remontowanego budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w m. Dębno, przy ulicy Kościuszki 7 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 393 obręb 5 Dębno.

**OCZYSZCZALNIA  
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO  
ul. Kostrzyńska 28  
tel. 095 760 29 77

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie uzgadnia dokumentację techniczną – projekt przyłącza wodociągowego do remontowanego budynku Komisariatu Policji w m. Dębno, na dz. nr 393 obr. 5 Dębno bez uwag.


**PRZEPOMPOWNI  
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO  
ul. Ofiar Katynia  
tel. 095 760 25 54

**PREZES ZARZĄDU**  
*mgr inż. Janusz Suliga*

W załączeniu:  
1 egz. projektu technicznego z planem zagospodarowania terenu w skali 1:500;

<p>OBIKT: dz. nr 393 ul. Tadeusza Kościuszki  Obręb: 0005, Dębno  Miasto: Dębno  Powiat: mysliborski  Województwo: zachodniopomorskie</p>	<p>ZAKŁAD USŁUG  GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH  Henryk Kądziołka  ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek  Tel/fax (0-95) 746-40-80  tel.kom. 0-601-953-256  NIP 597-106-33-07</p>
<p>SKALA: 1:500  Układ współrzędnych: 1965 strefa 3  Poziom odniesienia: Kronsztad</p>	
<p>Kierownik roboty:  Henryk Kądziołka  Uprawnienia nr 9973</p>	<p>Wykonano w ramach roboty geodezyjnej  zgłoszonej w WGIgN w Mysłiborzu  KERG nr: 034.005-465/2013</p>
<p>Mapa do celów projektowych  sporządzono przy wykorzystaniu:  1. Mapy zasadniczej w skali 1: 500 sekcje nr 361.141.1142  2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego  3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz  pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta  4. Opracowanych geodezyjnych elementów planu zagospodarowania  przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulujące, osie ulic)</p>	<p>W zakresie opracowania znajdują się punkty  osnowy geodezyjnej nr: brak   podlegające ochronie na podstawie art. 15, art. 48  ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i  kartograficzne.</p>
<p>Na mapie do celów projektowych wykazano następujące  uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:  brak</p>	<p>Granice i numery działek ewidencyjnych  według danych WGIgN w Mysłiborzu  z dnia: 08.05.2013r</p>
<p>Informacje dodatkowe:  1. zakres pomiaru : cała mapa  2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979)/  K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)  3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.  4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest  zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/ K-1  (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)  5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu  przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego  6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia  o których brak było informacji branżowych i nie zostało  odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.  7. Badanie ksiąg wieczystych – nie dotyczy &amp; 80 pkt. 5 Rozp.  z dnia 9 listopada 2011 r. poz. 1572</p>	<p>Rejestracja:</p>
<p>Uzbrojenie opracowano na podstawie :  1. Danych branżowych ? z literą B  2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparatury  elektromagnetycznej ? z literą A  3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych ? bez litery  W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się  kompletności, a dokładności położenia uzbrojenia jest  niższa od dokładności karto metrycznej mapy.</p>	
<p>Aktualność mapy do celów  projektowych na dzień: 08.05.2013r</p>	<p>Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego :  Henryk Kądziołka</p>

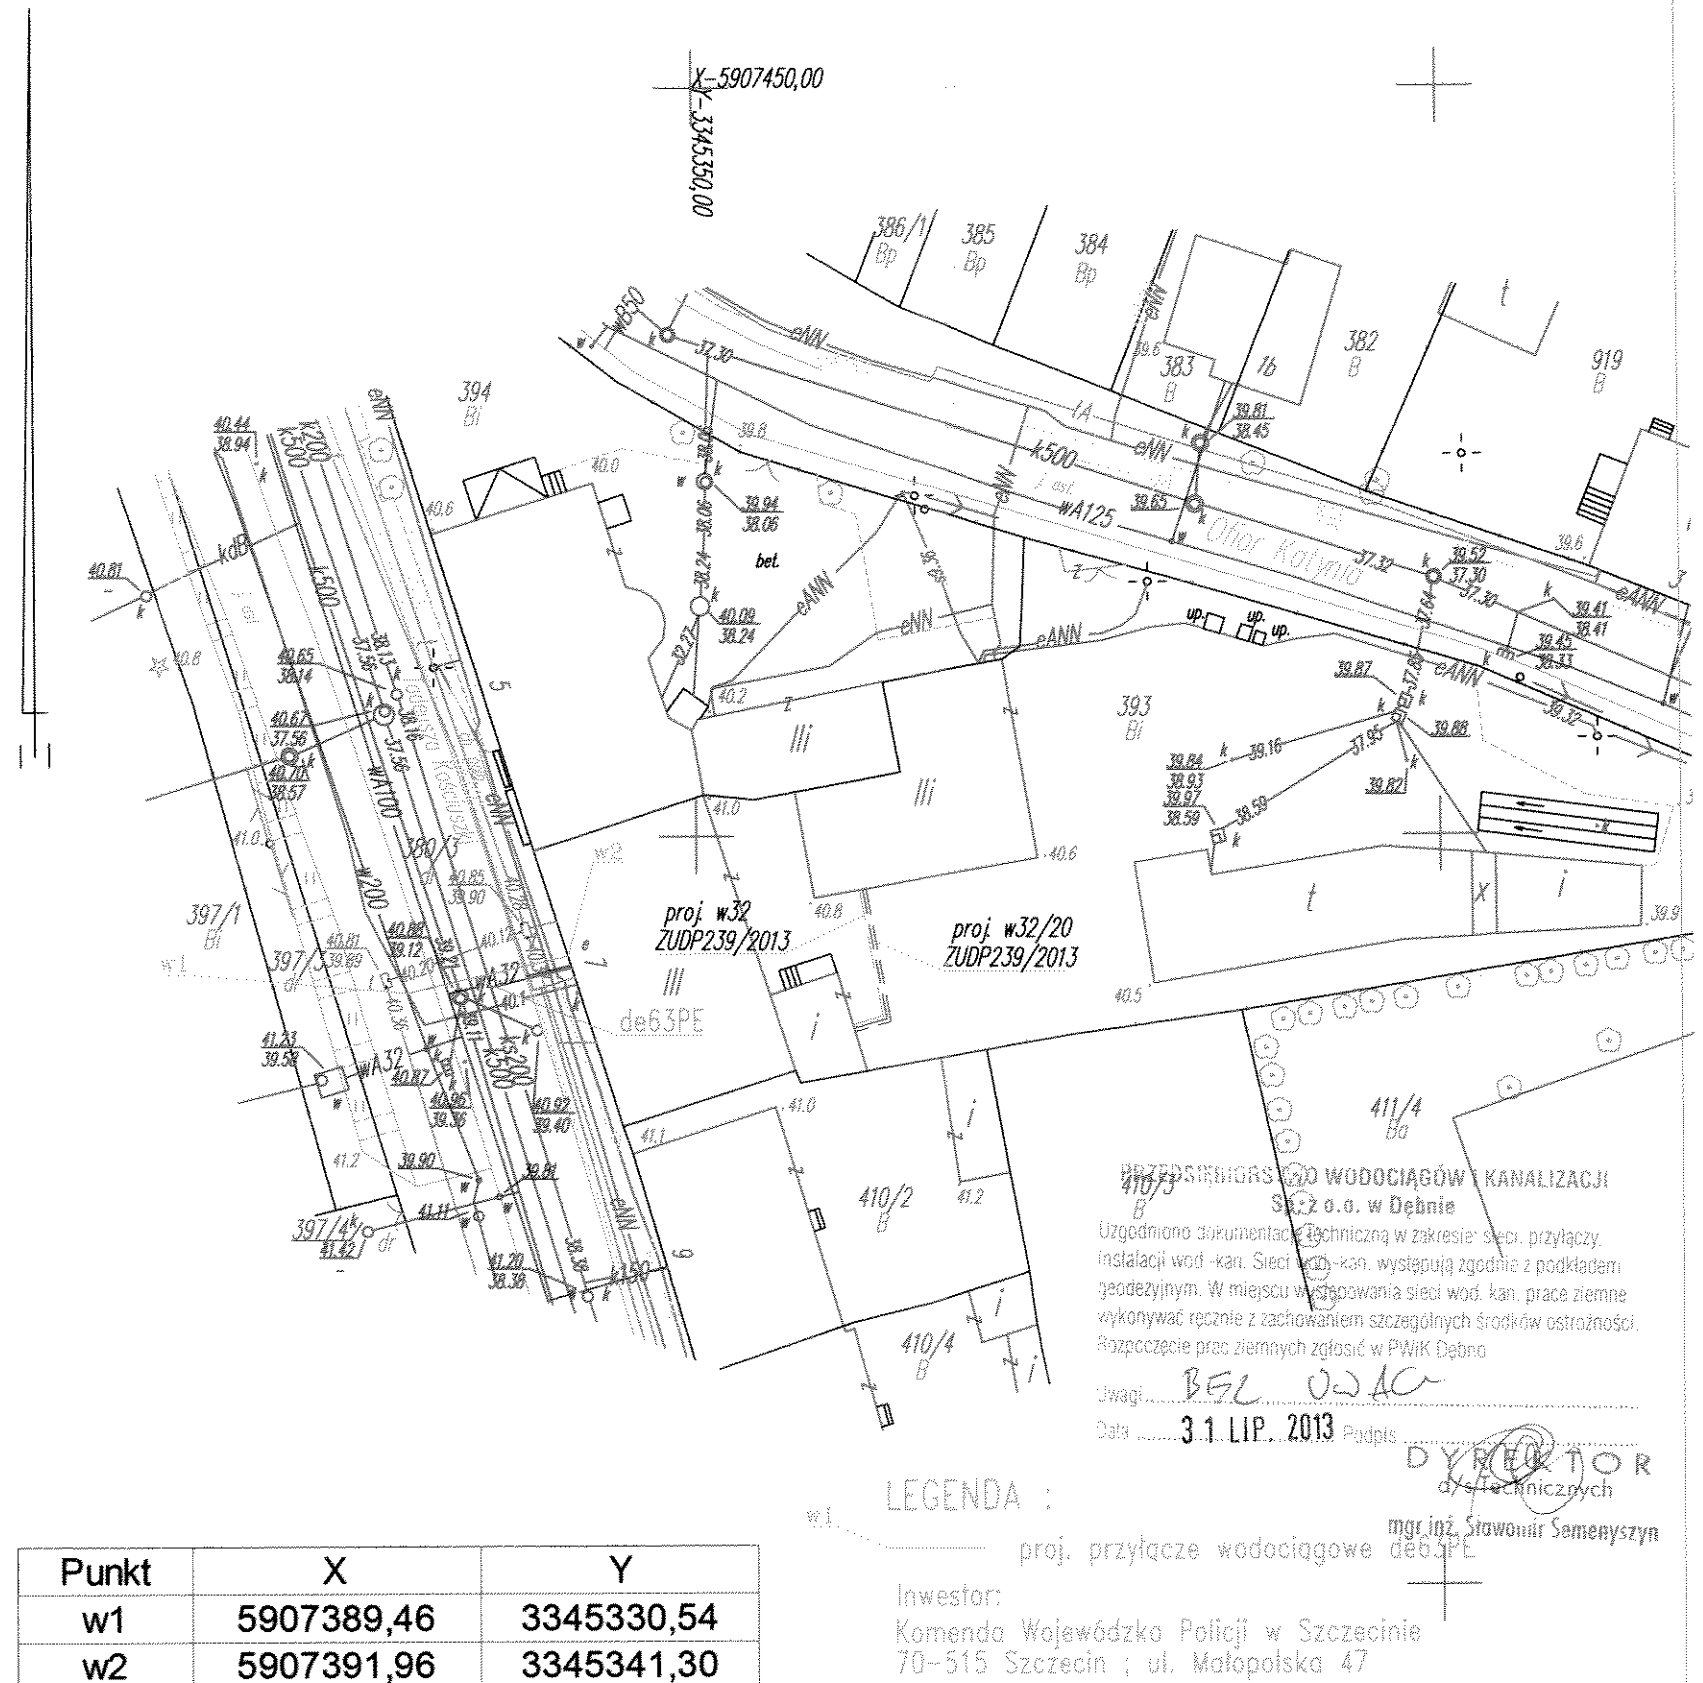

Dębno dnia 03.08.2013r.

Znak: GPiK.6853.49.2013.SM

## **DECYZJA nr 49/2013**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013. 260 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz ust. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami )  
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2013r. złożonego przez:

**Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ul.Małopolska 47; 70-515 Szczecin**

w którego imieniu i z upoważnienia występuje:

**Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe GOLECH ul.5 Lipca 21; 70-376 Szczecin**

o wydanie zezwolenia na **lokalizację w pasie drogi gminnej będącej własnością Gminy Dębno dz. nr 380/3 obręb 5 Dębno przyłącza wodociągowego do budynku Komisariatu Policji w Dębnie**

### **Zezwalam**

na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej działka nr 380/3obręb 5 Dębno, przyłącza wodociągowego, w celu zasilenia budynku Komisariatu Policji w Dębnie przy ul.Kościuszki 7 działka nr 393 obręb 5 Dębno, przy zachowaniu następujących warunków:

- wykonać na warunkach wydanych przez zarządców sieci
- należy zachować przebieg sieci zgodny z planem zagospodarowania terenu,
- pozwolenie dotyczy wyłącznie nowoprojektowanych urządzeń, naniesionych na plan sytuacyjny, posiadający pieczęć Urzędu Miejskiego w Dębnie wraz z numerem niniejszej decyzji w zakresie dróg gminnych,
- w przypadku kolizji w/w urządzeń z elementami pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń,
- przejście pod drogą wykonać przeciskiem bez naruszenia nawierzchni asfaltowej.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 107 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.



## Pouczenie

Poucza się wnioskodawcę o obowiązku uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zmianami) lub dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych w rozumieniu tejże ustawy, dla których to czynności właściwe jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu oraz poucza się o obowiązku uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie obiektu lub urządzenia w pasie drogowym, o które to zezwolenie należy wystąpić do Urzędu Miejskiego w Dębnie w trybie i na warunkach określonych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. nr 140 poz.1481).

**Na mocy niniejszej decyzji stwierdza się, iż wnioskodawcy przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art.3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.**

Ponadto poucza się, iż od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

### Otrzymują:

1. Komenda Wojewódzka Policji  
w Szczecinie  
ul.Małopolska 47  
70-515 Szczecin

② a/a


  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Piotr Dawna








SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO




- 1. zawór odcinający kulowy dn40
- 2. wodomierz skrzydełkowy dn25
- 3. zawór zwrotno - zaporowy ze spustem dn40
- 4. zawór antyskażeniowy dn40

Uwaga: Rzędne istniejącego uzbrojenia wynikające z mapy mogą się różnić od rzędnych rzeczywistych, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania przewiertu, a podane rzędne uzbrojenia traktować orientacyjnie




- Uniwersalna opaska do nawiercania Ø200/50mm
- Zasuwka żeliwna kofierzowa do przyłączy domowych
- Złącze kofierzowe PE/stal de63/dn50
- Mura elektrooporowa de63



POZIOM PORÓWNAWCZY 30.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		40.88	40.88		40.88		40.88
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		39.38	38.98		38.98		38.38
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.50	1.90		1.90		1.50
DŁUGOŚCI		1.20m	7.15m		2.75m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ			de63PE L=11.10m				
ODLEGŁOŚCI		0.00	1.20		8.35		11.10
HEKTOMETRY			1.20		7.15		2.75

PRO-EKO Art. Profil Generator 5.0



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgod. z "Ustawą o Prawie Autorskim" i Prawach Pokrewnych Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.1994 r.			
"GOLECH" PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE		70-376 Szczecin ul. 5 Lipca 21	SZCZECIN lipiec 2013
Projekt przyłącza wodociągowego dla budynku Komisariatu Policji, ul. T.Kościuszki 7, dz.nr 393 (obr.0005) w Dębnie		Profil podłużny przyłącza wodociągowego	
BRANŻA:	SANITARNIA	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Lech Golus
FAZA PROJEKTOWANIA:	P.B.	OPRACOWAŁ :	mgr inż. Artur Poterek
SKALA:	1:100/100	SPRAWDZIŁ:	