



ZAKRES OPRACOWANIA

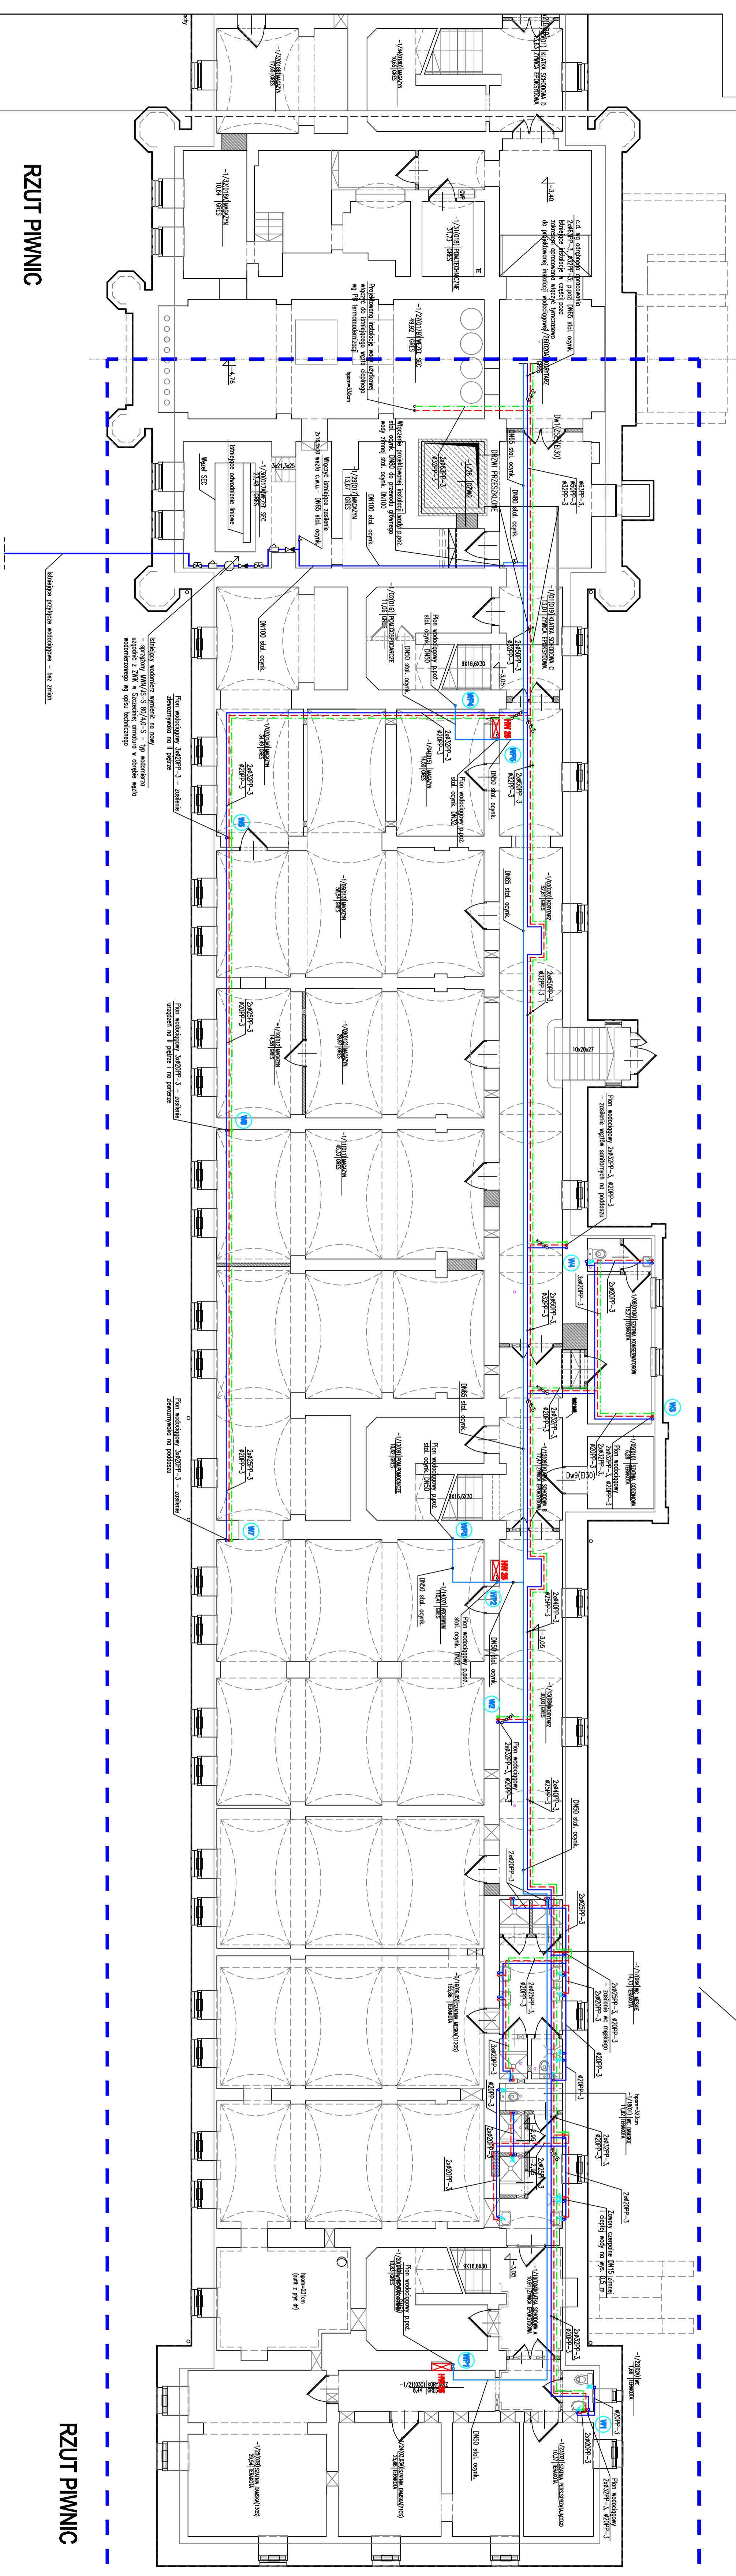

ZAKRES OPRACOWANIA

RZUT PARTERU

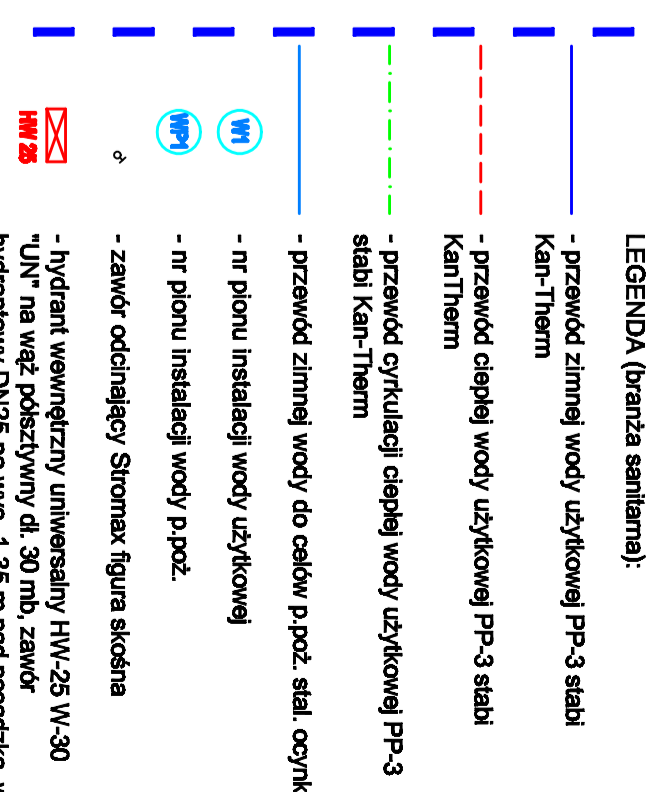

Uwaga.
Przejęcia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego w atestowanych wleśach o odporności ogniowej równej odporności przegrody budowlanej.

szafce podłynk. 70x5x25 cm

[illegible]