

TP4(strych)
PI = 10,76kW
PS = 10,2kW
IS = 15,4A


PI = 22,15kW
PS = 13,2kW
IS = 20,5A

Tablica RG (F1)
(piwnica)

PI = 32,91kW
PS = 21,3kW
IS = 33,1A


Tablica TP4
1 : 10

SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TP3

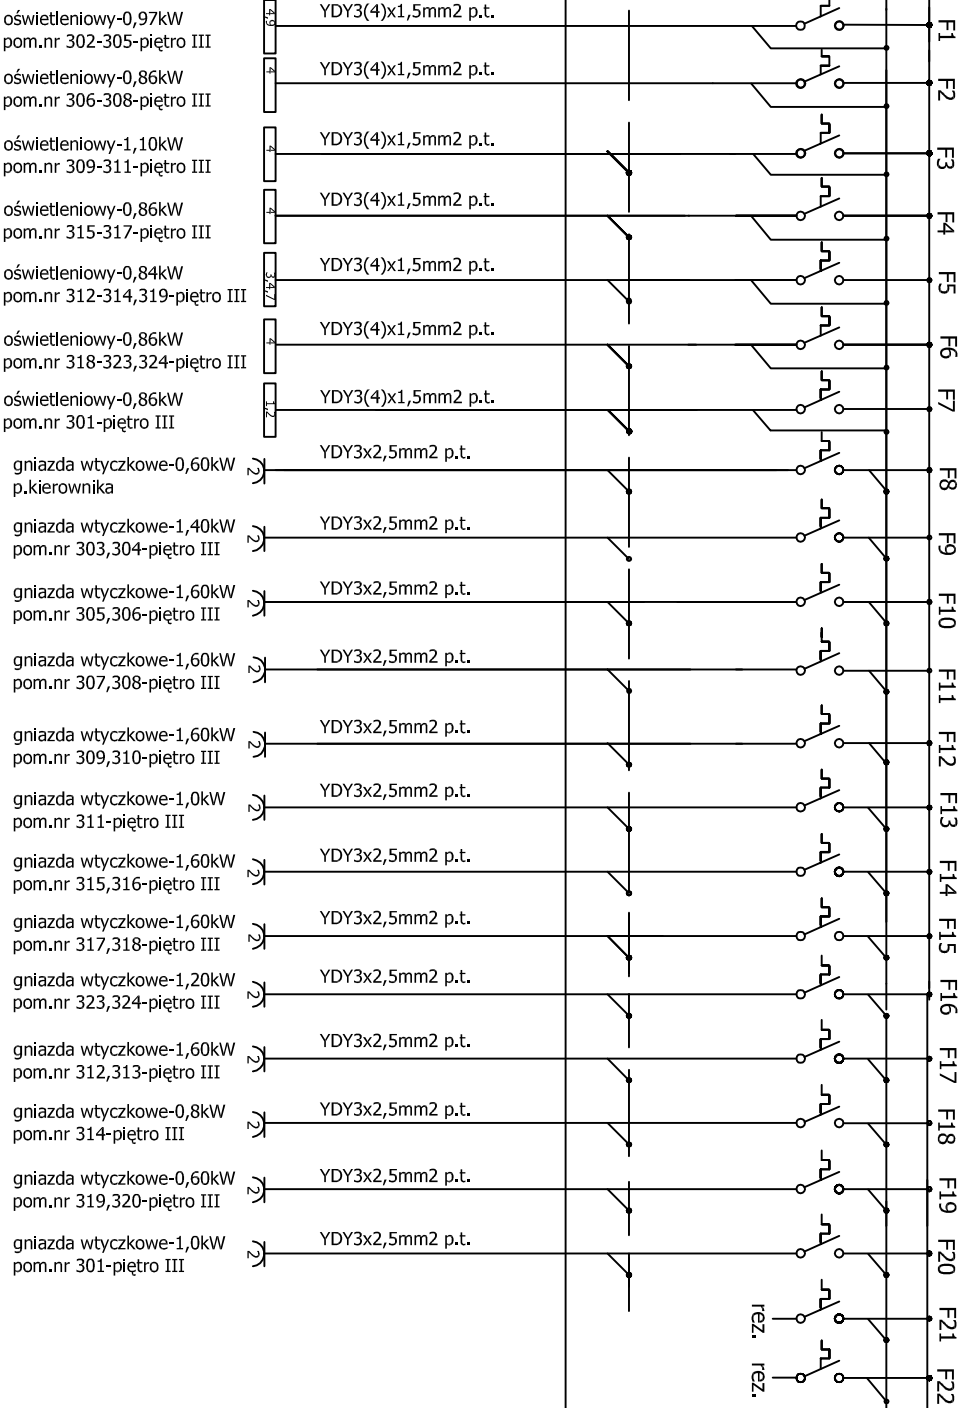

OCHRONA OD PORAŻEN
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

Ozn.	Wyszczególnienie		J.m.	Ilość
Q	Rozłącznik izolacyjny FR-104-100A		szt.	1
F1-F7	Wyłącznik nadprądowy S301B10		szt.	7
Fo	Ochronnik przepiędowy DEHN I&I 2 (C)		szt.	4
F8-F20	Wyłącznik różnicowo-nadmiarowoprądowy P312 B16A 30mA		szt.	13



BRANŻA 	NAZWA	KOMENDA POWIATOWA POLICJI		
	I ADRES	78-100 Kolobrzeg ul. Kilińskiego 1, dz. nr 64		
	PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TP3		
	PROJEKTOWAŁ	imię i nazwisko mgr inż. Andrzej Surmik	specjalność elektryczna	nr uprawnień UAN/N/7210/54/89
	OPRACOWAŁ	inż. Andrzej Kisiel	elektryczna	G1-V-63/5775
SPRAWDZIŁ		1:10		
DATA: czerwiec 2014		SKALA:		12
		NR RYS:		