


SCHEMAT IDEOWY TABLICY TP0a

Pi = 3,34kW  
Ps = 3,0kW  
Is = 4,7A

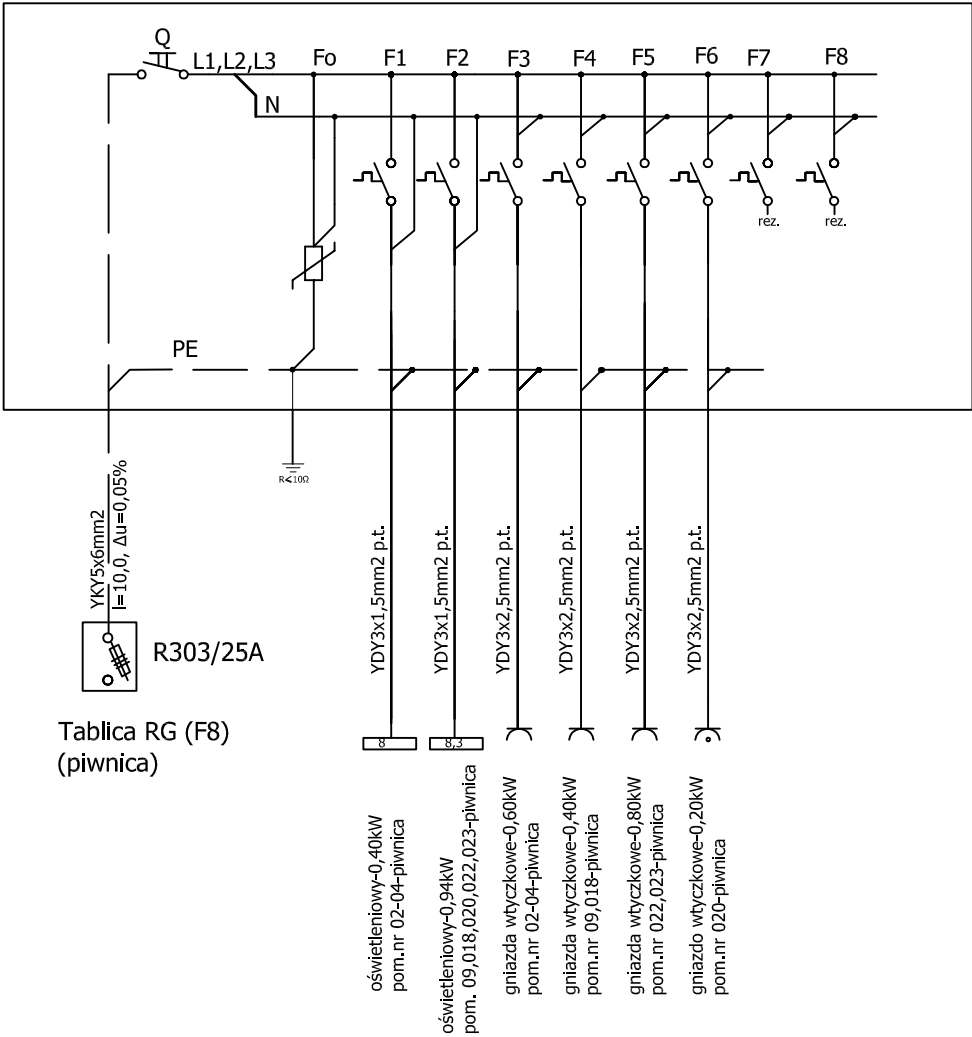


Tablica RG (F8)  
(piwnica)

Uwagi:

- 1.Tablicę TP0a wykonać na bazie rozdzielnicy RWN 3x12 wg kat. LEGRAND,
- 2.Wyposażenie tablicy w aparaturę i osprzęt wykonać zgodnie ze schematem ideowym (indywidualnie)

Tablica TP0a  
1 : 10



OCHRONA OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

Ozn.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość
Q	Rozłącznik izolacyjny FR-104-50A	szt.	1
F1,F2	Wyłącznik nadprądowy S301B10	szt.	2
Fo	Ochronnik przepięciowy DEHN kl. 2 (C)	szt.	4
F3-F7	Wyłącznik różnicowo-nadmiarowoprądowy P312 B16A 30mA	szt.	4

<b>BRANŻA</b>  <b>E</b>	NAZWA I ADRES OBIEKTU	KOMENDA POWIATOWA POLICJI 78-100 Kołobrzeg ul. Kilińskiego 1, dz. nr 64			
	PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TP0a			
		imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Surmik	elektryczna	UAN/N/7210/54/89	
	OPRACOWAŁ				
	SPRAWDZIŁ	inż. Andrzej Kisiel	elektryczna	GT-V-63/57/75	
DATA: czerwiec 2014		SKALA: 1:10		NR RYS: 8	