



zasilanie z UPS
proj. YDY 3x16mm²




Nr obw.						
przewód						
moc						
NAZWA						
Wyłącznik zasilania tablicy						
Ogranicznik przepięć						
Kontrola zasilania tablicy						
Zasilanie tablicy TK2	TK2	TK3	TS	GK1	GK2	
YDY 3x10	YDY 3x10	YDY 3x10	YDY 3x10	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	
0,6kW	0,6kW	0,6kW	0,6kW	0,5kW	0,5kW	
Zasilanie tablicy TK3						
Zasilanie tablicy TS						
Gniazda komputerowe pom. 10						
Gniazda komputerowe pom. 12						

zasilanie z TK1
proj. YDY 3x10mm²

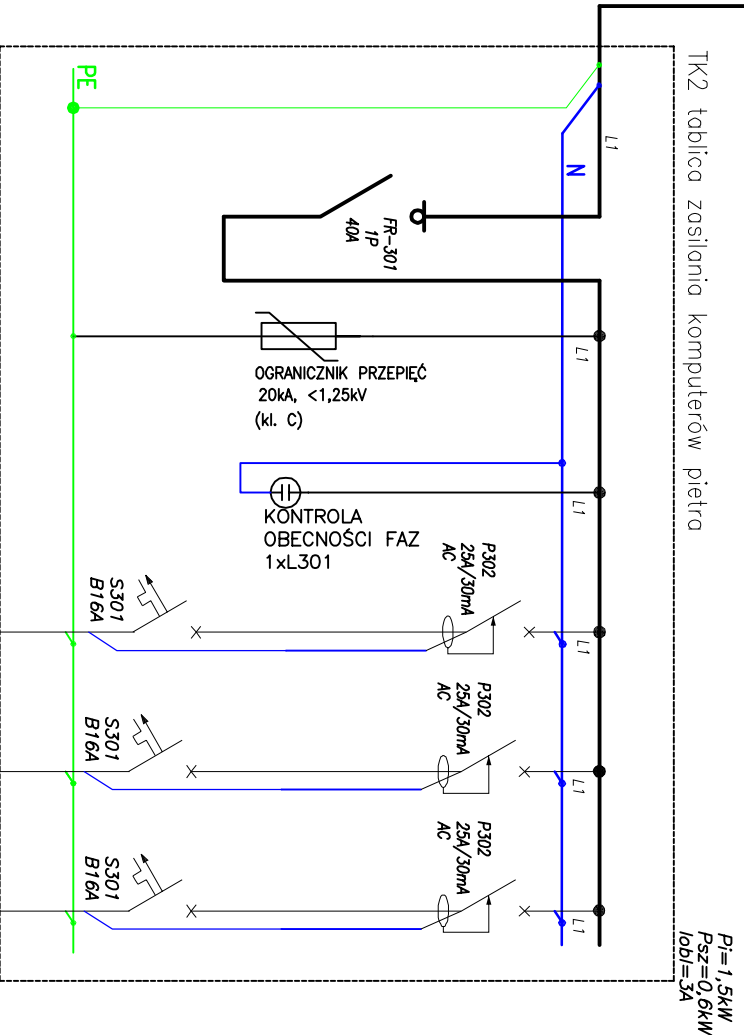

Nr obw.					
przewód					
moc					
NAZWA					
Wyłącznik zasilania tablicy					
Ogranicznik przepięć					
Kontrola zasilania tablicy					
Gniazda komputerowe pom. 108, 109	GK1	GK2	GK3		
YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5		
0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW		
Gniazda komputerowe pom. 107, 107a					
Gniazda komputerowe pom. 105, 106					

zasilanie z TK1
proj. YDY 3x10mm²



Nr obw.					
przewód					
moc					
NAZWA					
Wyłącznik zasilania tablicy					
Ogranicznik przepięć					
Kontrola zasilania tablicy					
Gniazda komputerowe pom. 206, 207	GK1	GK2	GK3		
YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5		
0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW		
Gniazda komputerowe pom. 205, 205a					
Gniazda komputerowe pom. 204, 204a					

SI. PROJEKTANT	mgr inż. Zbigniew Koziek	ZA/P10199/PW/OE/08			
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Świąg				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Mielczarek	ZA/P10146/PO/OE/07			
WYKONAŁ	mgr inż. JAN KISIELEWICZ	85/64			
OBIEKT:	POSTERUNEK POLICJI W MIĘDZYDZDROJACH				
MIĘDZYDZDROJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190					
woj. zachodniopomorskie					
STADIUM DOKUMENTACJI:	p.b.				
CZĘŚĆ: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POSTERUNEK POLICJI					
TRZĘSC RYS.	TABLICA ZASILANIA KOMPUTERÓW - SCHEMAT ELEKTRYCZNY				
DATA	05.2014				