



RGR-B – ROZDZIELNICA GŁÓWNA REZERWOWANA

Q1
FR 304 125 A



RGG-B– ROZDZIELNICA GŁÓWNA
NAPIĘCIA GWARANTOWANEGO

Q1
FR 304 100 A

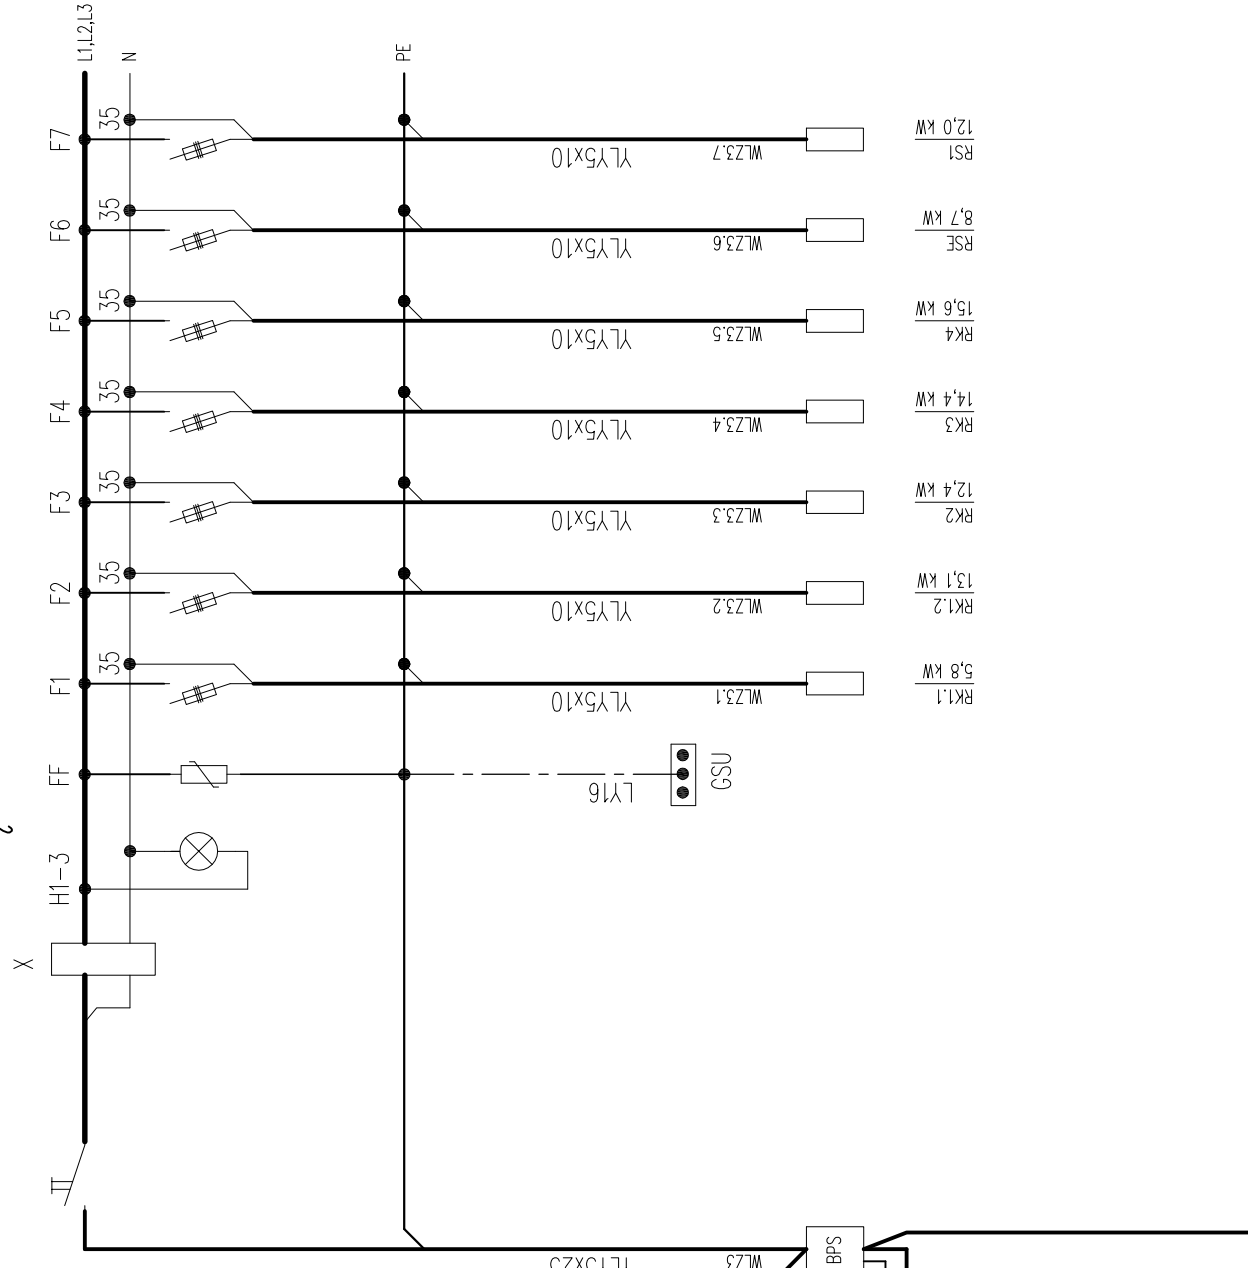




RGR-B
 $P_i = 81,0 \text{ kW}$
 $P_{\text{ob}} = 24,0 \text{ kW}$

RGG-B
 $P_i = 82,0 \text{ kW}$
 $P_{\text{ob}} = 27,5 \text{ kW}$

RGR-B

BPS

RGG-B




BPS – BYPASS ZEWNĘRZNY
DOSTAWA Z UPS

RGG-B ZESTAWIENIE APARATÓW

6	F1-F7	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY BEZPIECZNIKOWY R 303 max 63 – WKŁADKI TOPKOWE D02	SZT	7
5	FF	OGRAŃCZNIK PRZEPŁĘC 4-BEG TYPU 2 D02 SECI TNS	SZT	1
4	HT-3	LAMPKA SYGNALIZACYJNA TRÓJFAZOWA	SZT	1
3	X	BLOK ROZDZIELCZY 4-BEG 100 A	SZT	1
2	Q1	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 304 100 A	SZT	1
1	1	ROZDZIELNICA MASCIENNA METALOWA 160A 324 IP40 IK07 DRZWI PŁASKIE	SZT	1
1	2		3	4
LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE		
			J.M.	IŁOŚĆ

RGR-B ZESTAWIENIE APARATÓW

9	F14-F15	WKŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BEG C-16	SZT	2
8	F12	WKŁĄCZNIK RÓŻNOCOPPODWOY Z ZABEZP. PRZETĘŻENIOWYM 2-BEG 230V CIG-30-AC	SZT	1
7	F11-F13	WKŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BEG B-10	SZT	2
6	F1-F10	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY BEZPIECZNIKOWY R 303 max 63 – WKŁADKI TOPKOWE D02	SZT	10
5	FF	OGRAŃCZNIK PRZEPŁĘC 4-BEG TYPU 2 D02 SECI TNS	SZT	1
4	HT-3	LAMPKA SYGNALIZACYJNA TRÓJFAZOWA	SZT	1
3	X	BLOK ROZDZIELCZY 4-BEG 125 A	SZT	1
2	Q1	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 125 A	KPL	1
1	1	ROZDZIELNICA MASCIENNA METALOWA 160 424 IP40 IK07 DRZWI PŁASKIE	SZT	1
1	2		3	4
LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE		
			J.M.	IŁOŚĆ



RGR

Projektował	mgr inż. W. Kozłowski mgr inż. M. Kozłowski mgr inż. S. Kozłowski mgr inż. J. Kozłowski	06.15	Obiekt: KOMENDA POWATOWA POLICJI W KAMENIE POMORSKIM. KAMIEŃ POMORSKI, ul. ŻMIŹKI I WIGURY 2, DZ. 78/1. ETAP 2015.
Sprawdził	mgr inż. W. Kozłowski mgr inż. M. Kozłowski mgr inż. S. Kozłowski mgr inż. J. Kozłowski	06.15	Treść:
		Data	Podpis
			ROZDZIELNICE RGR-B i RGG-B. SCHEMAT IDEOWY.
			Nr. Umowy
			Nr. Rysunku
			7/13