


RZUT I-PIĘTRA 1:100

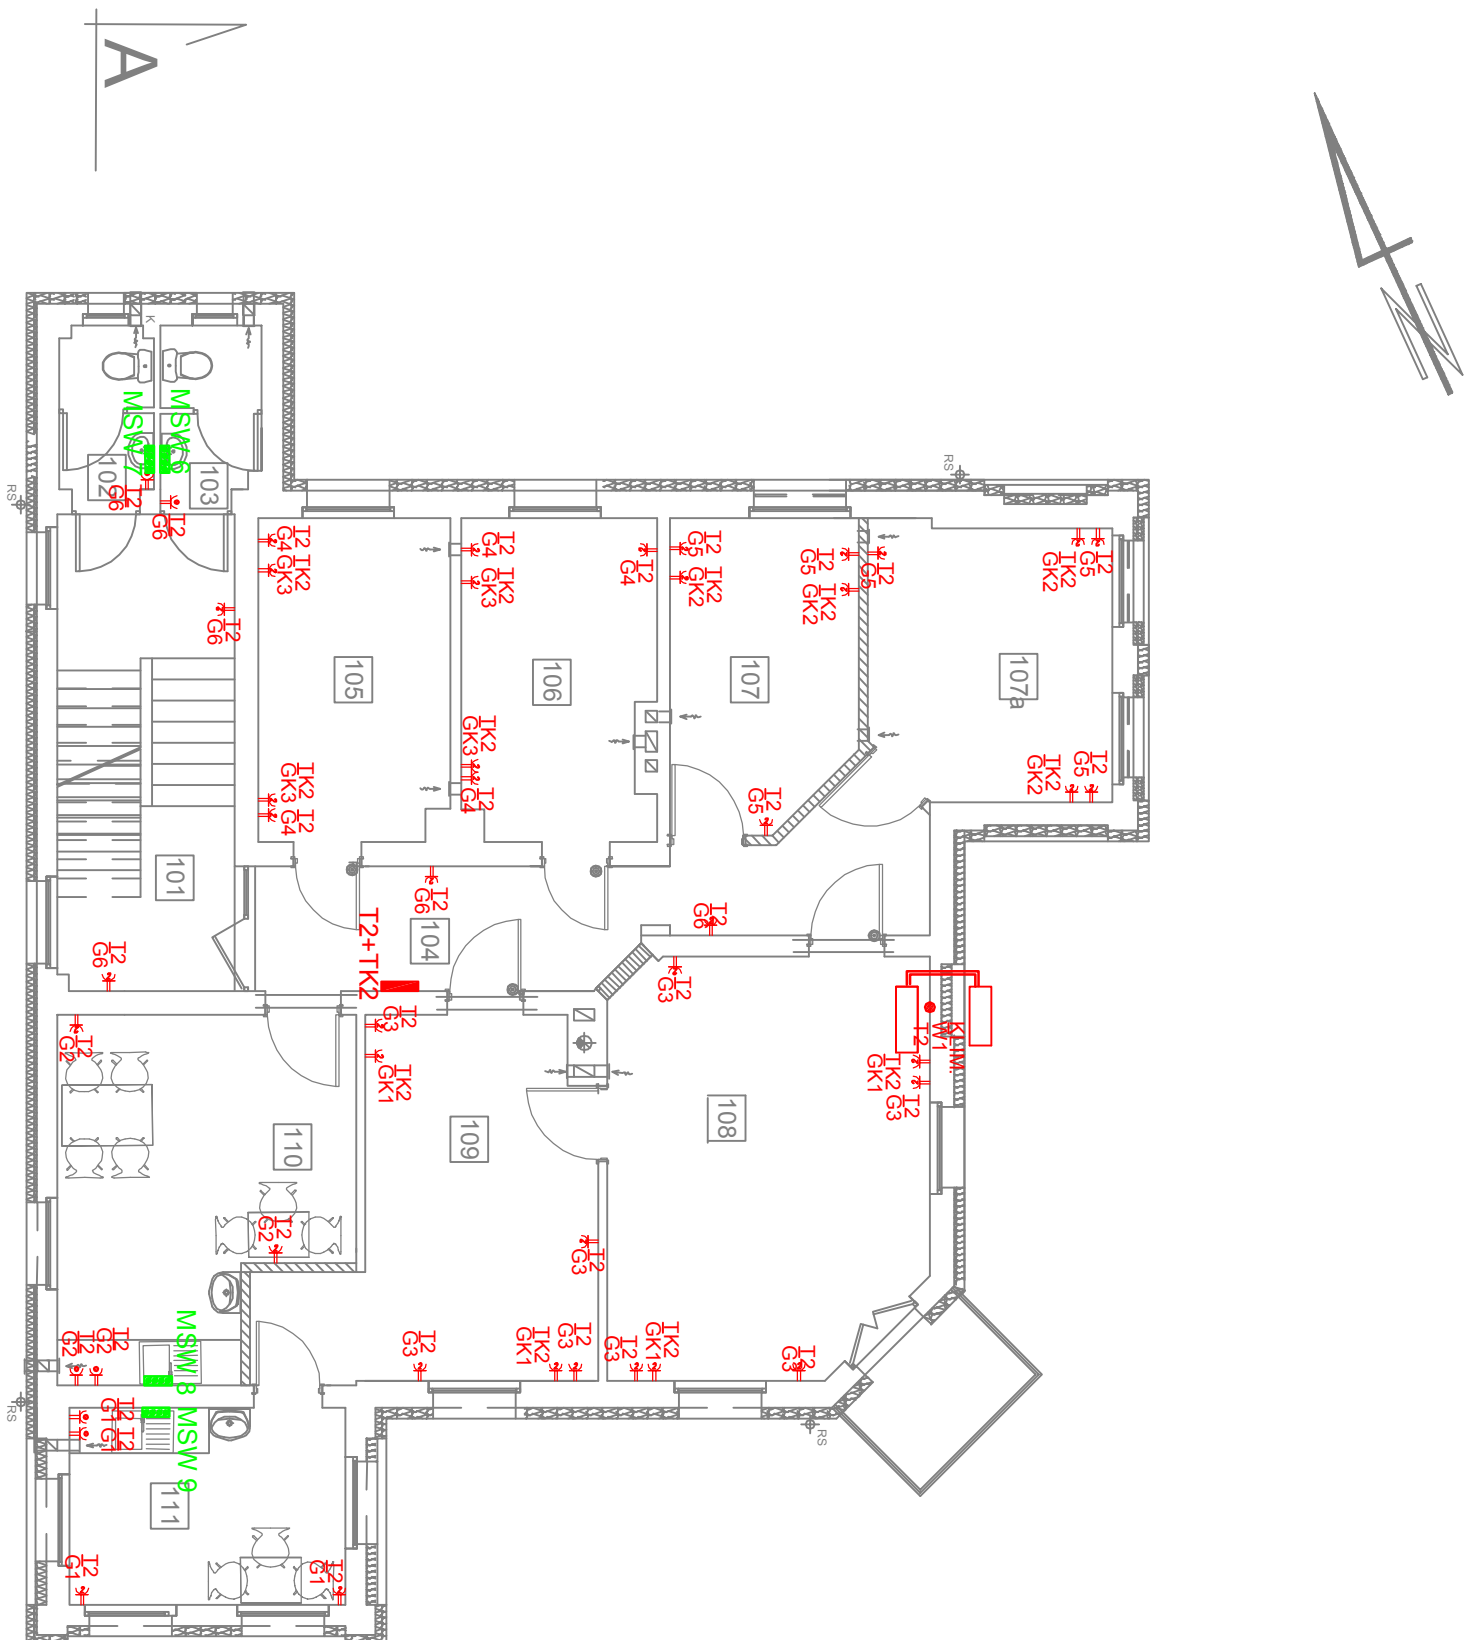


Legenda:

- ~~✗~~ ~~✗~~ Gnizdo wykowe $2P+Z$ 16A 250V zaslane z obvodu X rozdzieln Y
Gnizdo wykowe $2P+Z$ 16A 250V IP44 z kalpką zaslane z obvodu X rozdzieln Y

T2+TK2 Tablica zasilania piętra wraz z tablicą komputerową TK2

MSW
Mięsiowa szyna wyrównawcza

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W m ²		
101	Kl. schodowa	14,71
102	WC-D	2,68
103	WC-M	2,86
104	Komunikacja	14,22
105	P. biurowy	10,73
106	P. biurowy	10,60
107	P. biurowy	9,85
107a	Archiwum	11,50
108	P. komendanta	22,83
109	Sekretariat	16,80
110	P. social. prac.	16,88
111	P. soc. sekret.	9,49
		143,16

[illegible]