










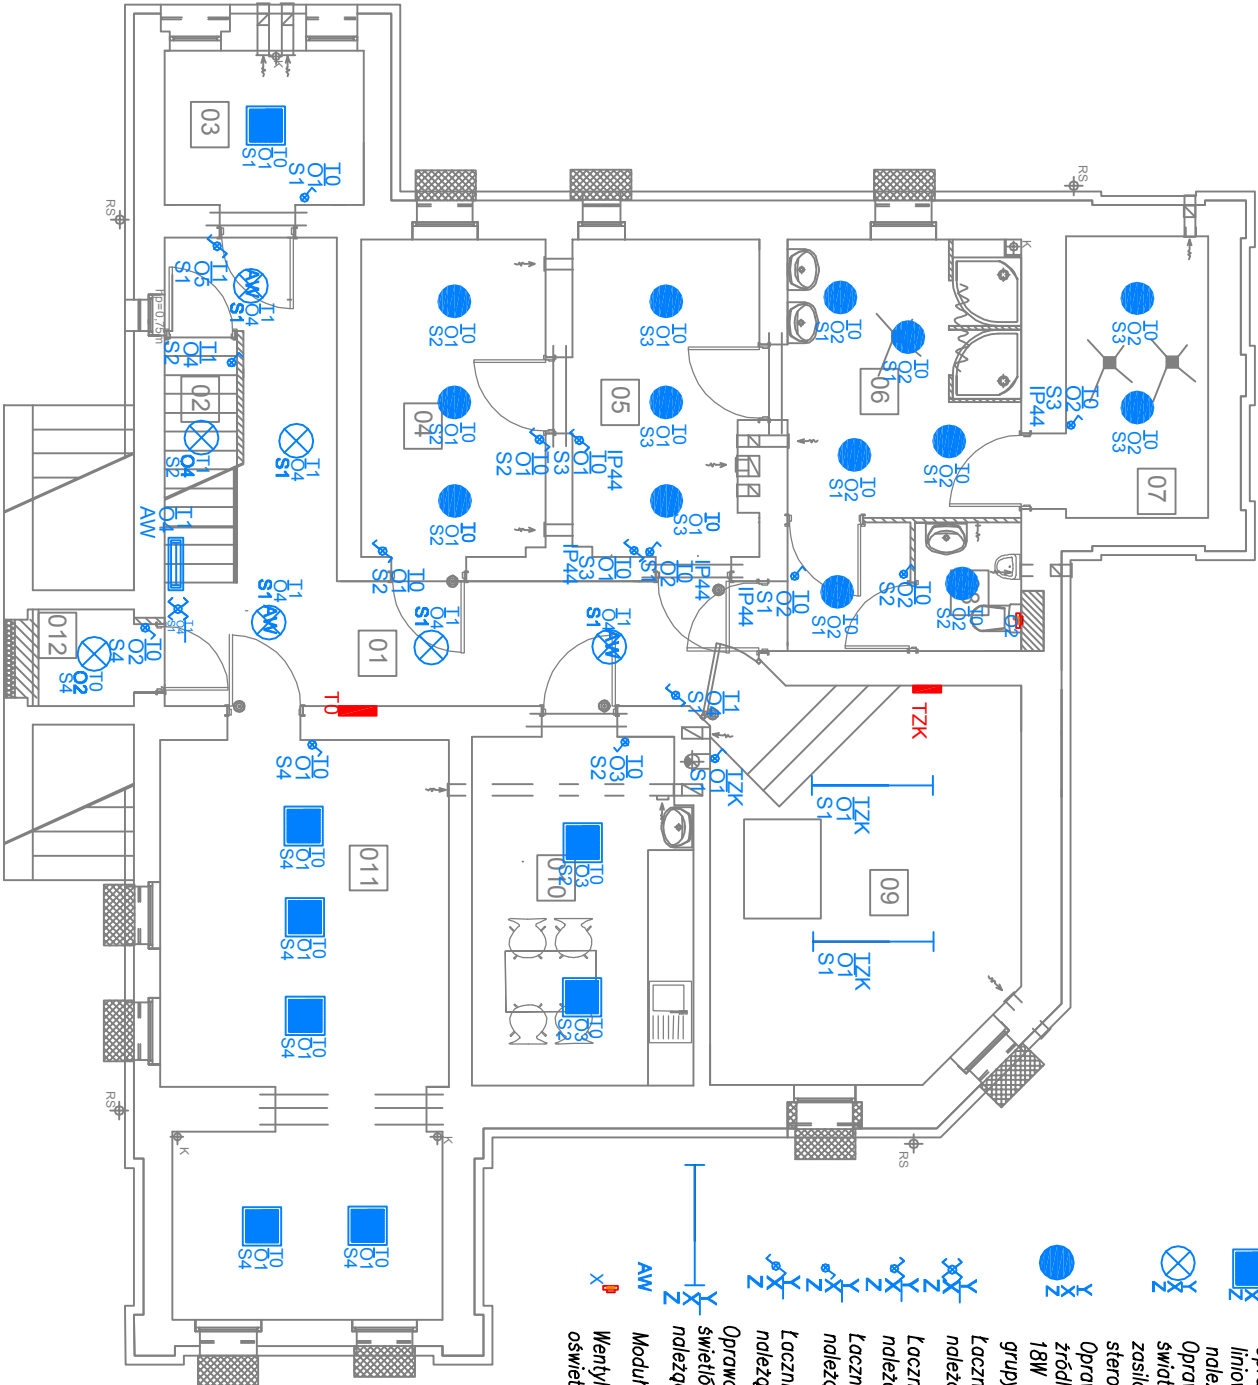


RZUT PIWNIC 1:100

Legenda:

- 
AW
- Oprawa oświetlenia awaryjnego działająca minimum 2h posiadająca certyfikat CNBOP o strumieniu świetlnym 100lm, IP44 wraz z piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji
- 
Z
- Oprawa oświetlenia o źródle światła 4x świetlówka liniowa TL5 14W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X
- 
Z
- Oprawa oświetlenia montowana typu plafoniera o źródle światła 2x świetlówka kompaktowa niezintegrowana 18W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X należąca do grupy sterowania Z
- 
Z
- Oprawa oświetlenia montowana typu plafoniera IP 65 o źródle światła 2x świetlówka kompaktowa niezintegrowana 18W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X, należąca do grupy sterowania Z
- 
Z
- Łącznik krzyżowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y należący do obwodu X sterujący grupą opraw Z
- 
Z
- Łącznik dwubiegunowy 10A 250V IP44 zasilany z rozdzielni Y należący do obwodu X sterujący grupą opraw Z
- 
Z
- Łącznik jednobiegunowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y należący do obwodu X sterujący grupą opraw Z
- 
Z
- Łącznik schodowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y należący do obwodu X sterujący grupą opraw Z
- 
Z
- Oprawa oświetleniowa typu belka IP65 o źródle światła 2x świetlówka TL5 49W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X należąca do grupy sterowania Z
- 
Z
- Moduł awaryjny
- 
Z
- Wentylator z czujnikiem PIR zasilany z obwodu oświetleniowego X


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
UŻYTKOWEJ W m2		
01	Komunikacja	19,36
02	Pom. gospodar.	0,48
03	UPS+akumulat.	5,38
04	Szatnia	10,21
05	Szatnia	9,98
06	Umywalnia+natrysk	14,42
07	Susz. odzieży	6,99
08	WC	2,39
09	Kotłownia	20,87
010	P. social.patrolu	13,27
011	Mag.sprz. sport.	27,63
012	P.sprz.porządk.	1,94
		132,92



UWAGI:

- WŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,15m OD POSADZKI POMIESZCZENIACH BIUROWYCH ORAZ 1.40 W ŁAZIENKACH
- PRZEWODY ZSIŁAJĄCE OŚWIETLENIE YD3...5x1,5mm2 UKŁADAĆ NA ŚCIANACH JAKO PODTINKOWE ORAZ W KARBOWANYCH RURIKACH WINDUPOWYCH NA STELAŻU NAD SUFITEM PODWIESZANYM.

GŁ. PROJEKTANT		mgr inż. Zbigniew Kozak		ZAP/0199/PWOE/08	
OPRACOWAŁ		inż. Piotr Świątoń			
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Marek Mielczarek		ZAP/0146/POOE/07	
WYKONAŁ BUD.		mgr inż. JAN KISIELEWICZ		85/64	
OBIEKT: POSTERUNEK POLICJI W MIĘDZYZYDRÓJACH					NR DOKUM. /U/13
ADRES: MIĘDZYZYDRÓJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190					
STADIUM DOKUMENTACJI: p.d.					
CZĘŚĆ: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POSTERUNEK POLICJI				SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: E4
TREŚĆ RYS.					DATA: 05. 2014
RZUT PIWNIC - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA					



BIURO PROJEKTOWE
TECHNOLOGII I ARCHITEKTURY
ul. Karłowicza 41/23, 71-524 Szczecin
tel. /+4891/ 421 24 77; fax. /+4891/ 423 04 13
tel. kom. 601 730 938