


ZAKRES OPRACOWANIA

RZUT PODDASZA-STRYCH

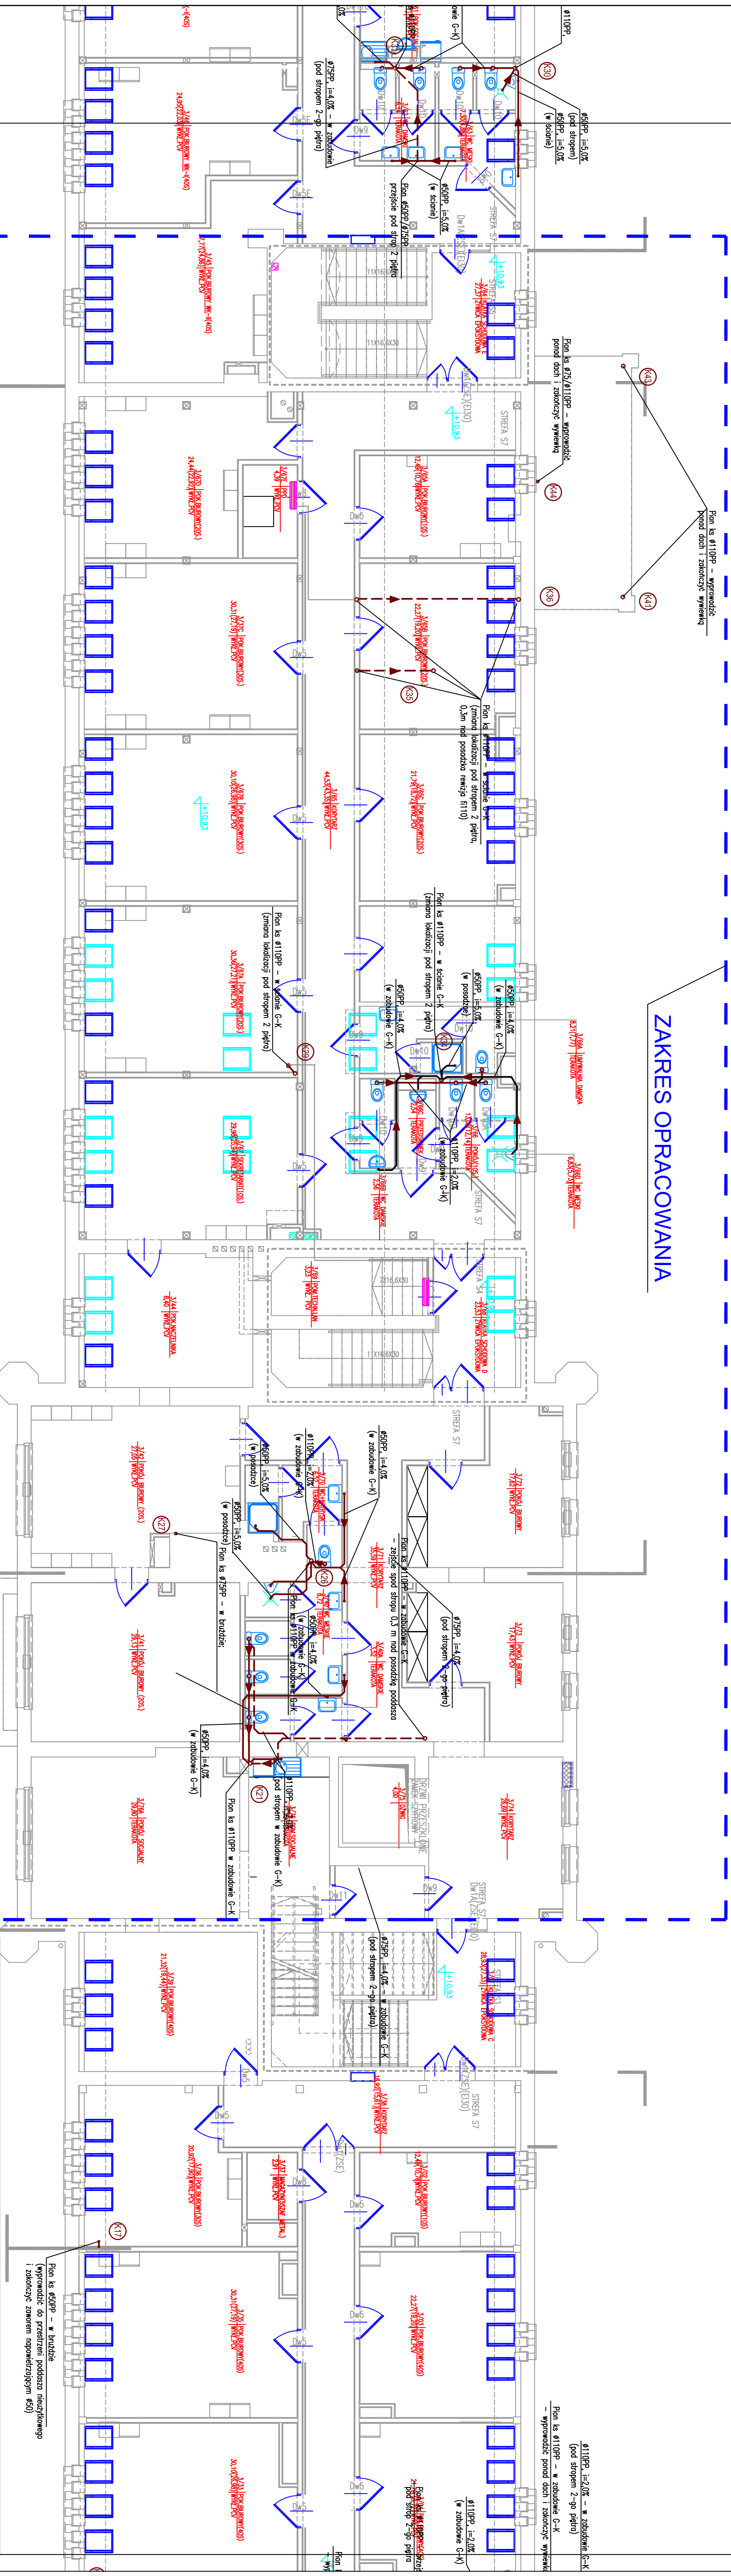

RZUT PODDASZA

- LEGENDA (brzmienia sanitarna):
- 8/110P, L=2,0K - przewód kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo-gospodarczych (prowadzony pod posadzką lub podłogowo)
 - 8/110P, L=2,0K - przewód kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo-gospodarczych (prowadzony pod stropem)
 - 8/110P, L=2,0K - r-r pionu kanalizacji sanitarnej

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPRZĄTU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIĘSZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE CZĘŚĆ 2A - STRYCH		OBJĘT./OBJĘS. KOMUNIK. MIEJSCA POLICJI SZCZECIN		INWESTOR: KOMUNIK. MIEJSCA POLICJI UL. KASZUBSKA 47 70-515 SZCZECIN	
ZAMÓWNIK PROJEKTOWY: ATELIER WYKONAWCZY UL. KASZUBSKA 35 70-515 SZCZECIN PROJEKT WYKONAWCZY		PRZEM. DATA		PRZEM. INST.	
PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Kozłowski ul. Kaszubska 47 wp. pod. 280/2003/2004/6 wp. pod. 280/2003/2004/6 mgr inż. Andrzej Kozłowski		PRZEM. DATA		PRZEM. INST.	
SPRZĄDZĄCY: mgr inż. Andrzej Kozłowski		PRZEM. DATA		PRZEM. INST.	
SKALA: 1:100		PRZEM. DATA		PRZEM. INST.	
OPRACOWANIE: Szczecin, 12.2015		PRZEM. DATA		PRZEM. INST.	