


RZUT PODDASZA-STRYCH

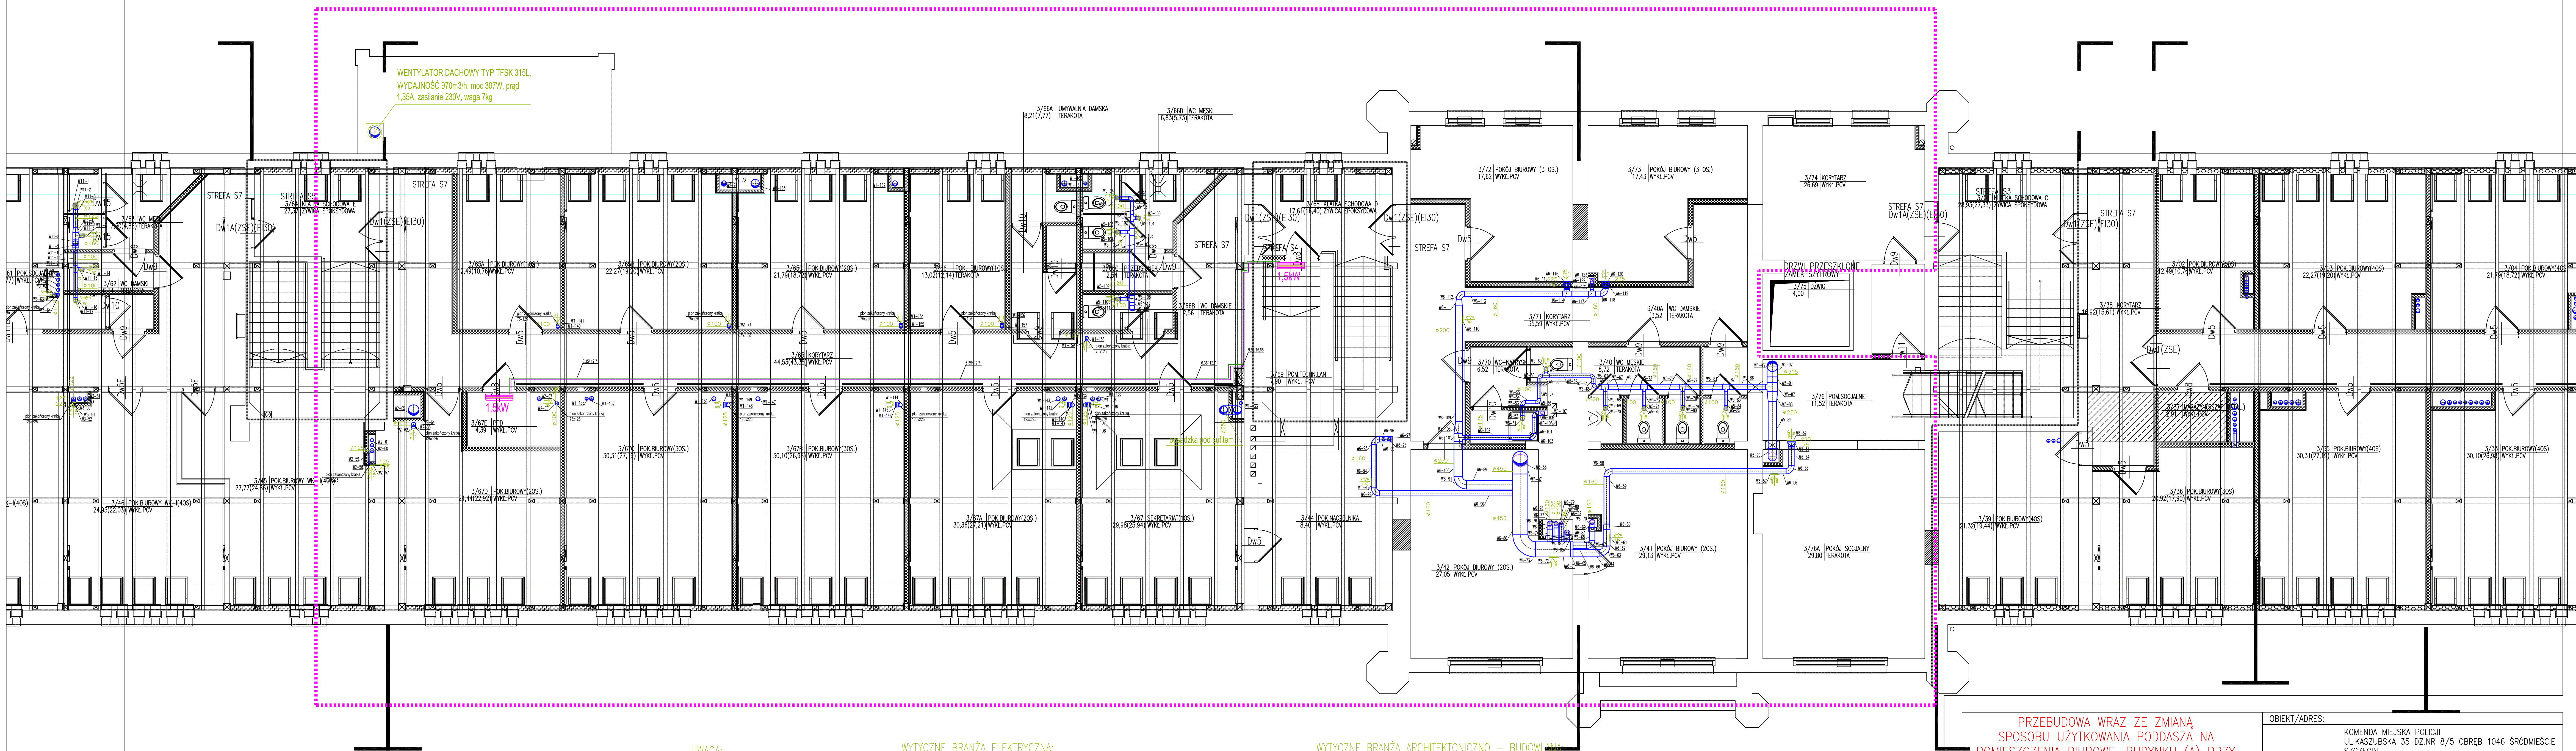

RZUT PODDASZA

- LEGENDA:
- KANAŁY NAWIEWNE
  - KANAŁY WYCIĄGOWE
  - PRZEWODU FREONOWE-KLIMATYZAJA (ZASILANIE/POWRÓT)
  - SKROPLINY (PODŁĄCZĄCY DO KANALIZACJI PRZEZ ZASYFONOWANIE)

UWAGA:  
- WENTYLACJA WĘZŁA SEC W PIWNICY ORAZ BUFETU Z ZAPLECZEM NA PARTERZE ISTNIEJĄCA  
- INSTALACJE ODPROWADZENIA SKROPLIN OD KLIMATYZATORÓW NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM W PRZYPADKU KONECZNOŚCI NALEŻY ZASTOSOWAĆ POMPKI SKROPLIN

WYTYCZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA:  
- NALEŻY WYKONAĆ TABLICE ZASILAJĄCĄ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ I WENTYLATORY W POMIESZCZENIU WENTYLATOROWNI NA PODDASZU  
- NALEŻY DOPROWADZIĆ ZASILANIE ELEKTRYCZNE DO JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH (AGREGAT KLIMATYZACYJNY) ORAZ AGREGATÓW WODY LODOWEJ W OPARCIU O DTR URZĄDZEŃ  
- URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I PRZEWODY WENTYLACYJNE POWINNY BYĆ UZIEMIONE  
- WENTYLATORY WYCIĄGOWE, WYRZUTNIE I CZERPNIE POWIETRZA NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU

WYTYCZNE BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:  
- NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ZABUDOWĘ PŁYTAMI G-K PIONÓW WENTYLACYJNYCH WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ W POKOJACH  
- W MIEJSCACH PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WYKONANIE OTWORÓW WIEKSZYCH O JEDEN ROZMIAR Z USZCZELNIENIEM  
- NA TERENIE NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WYKONANIE FUNDAMENTU POD AGREGAT KLIMATYZACYJNY, TAK ABY W NAJNIŻSZYM PUNKCIE PODSTAWA AGREGATU BYŁA WYŻEJ OD TERENU MIN 30CM  
- PRZEJŚCIA PRZEZ DACH DO WENTYLATORÓW, CZERPNI, WYRZUTN, NALEŻY WYKONAĆ ODPWIEDNIO WIEKSZE TAK ABY BYŁA MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA PODSTAW IZOLOWANYCH POD WYŻEJ WYMIONENE ELEMENTY.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE		OBJEKT/ADRES:	
PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2A		KOMENDA MIEJSKA POLICJI UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		INWESTOR:	
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL.ŁOSIEK 1/4 1-4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI UL.MALOPOLSKA 47 70-515 SZCZECIN	
PROJEKTANT		RYSUNEK:	
mgr inż. Bogdan Wencel upr. proj. A/PB/8300/165/83		BUDYNEK A/ RZUT PODDASZA RZUT STRYCHU	
SPRAWDZAJĄCY		FAZA:	
mgr inż. Sławomir Oduy upr. proj. ZAP/0198/POD/11		P.W.	
OPRACOWALI		BRANŻA:	
mgr inż. Adam Roldaszewski upr. proj. Łukasz Soja		SANITARNA	
		MIĘSCIE/DATA:	
		Szczecin, 12.2015	
		SKALA:1:100	
		NR RYS.: PW/W/03	