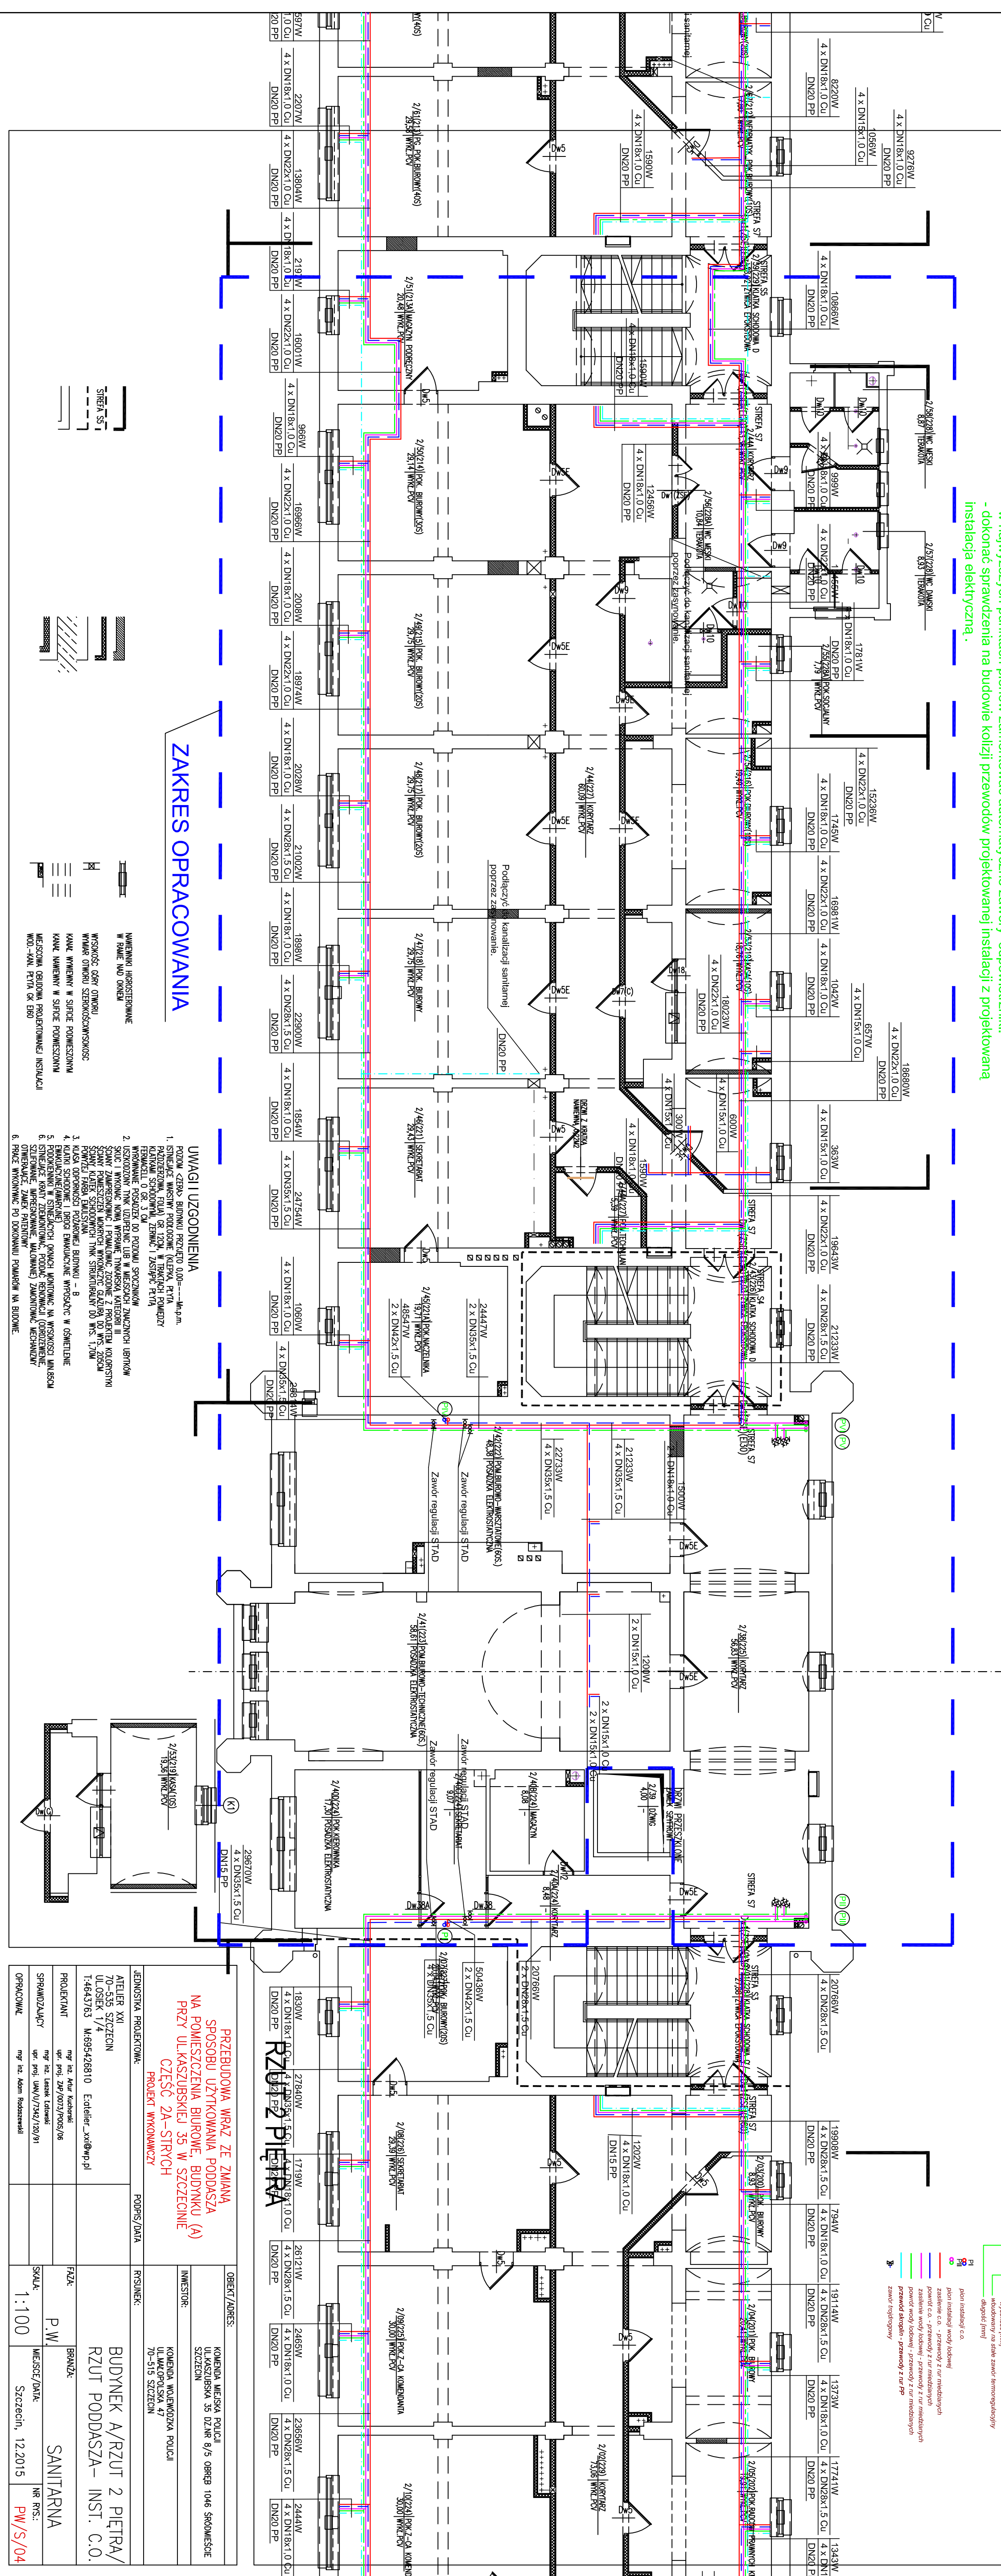


Uwaga
w pozostaliach pomieszczeniach instalacje c.o. wykonane w oparciu o projekt termomodernizacji opracowywany przez firmę Caneta,
z uwagi na brak możliwości przebiegu instalacji przez wentylację mechaniczną
przewody składowy wężycy do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zestykowanie, -przebiegi klimatyzacji odpowiadają do instalacji poprzez konsekwentną, -w planach zarysów punktów przerw zewnętrznych, automatykę zamykającą, -dotarła sprężarka na budowie kolumny przewodów projektowanej instalacji z projektowaną instalacją elektryczną;

[illegible]