






## INSTALACJA C.O.

### Schemat technologiczny

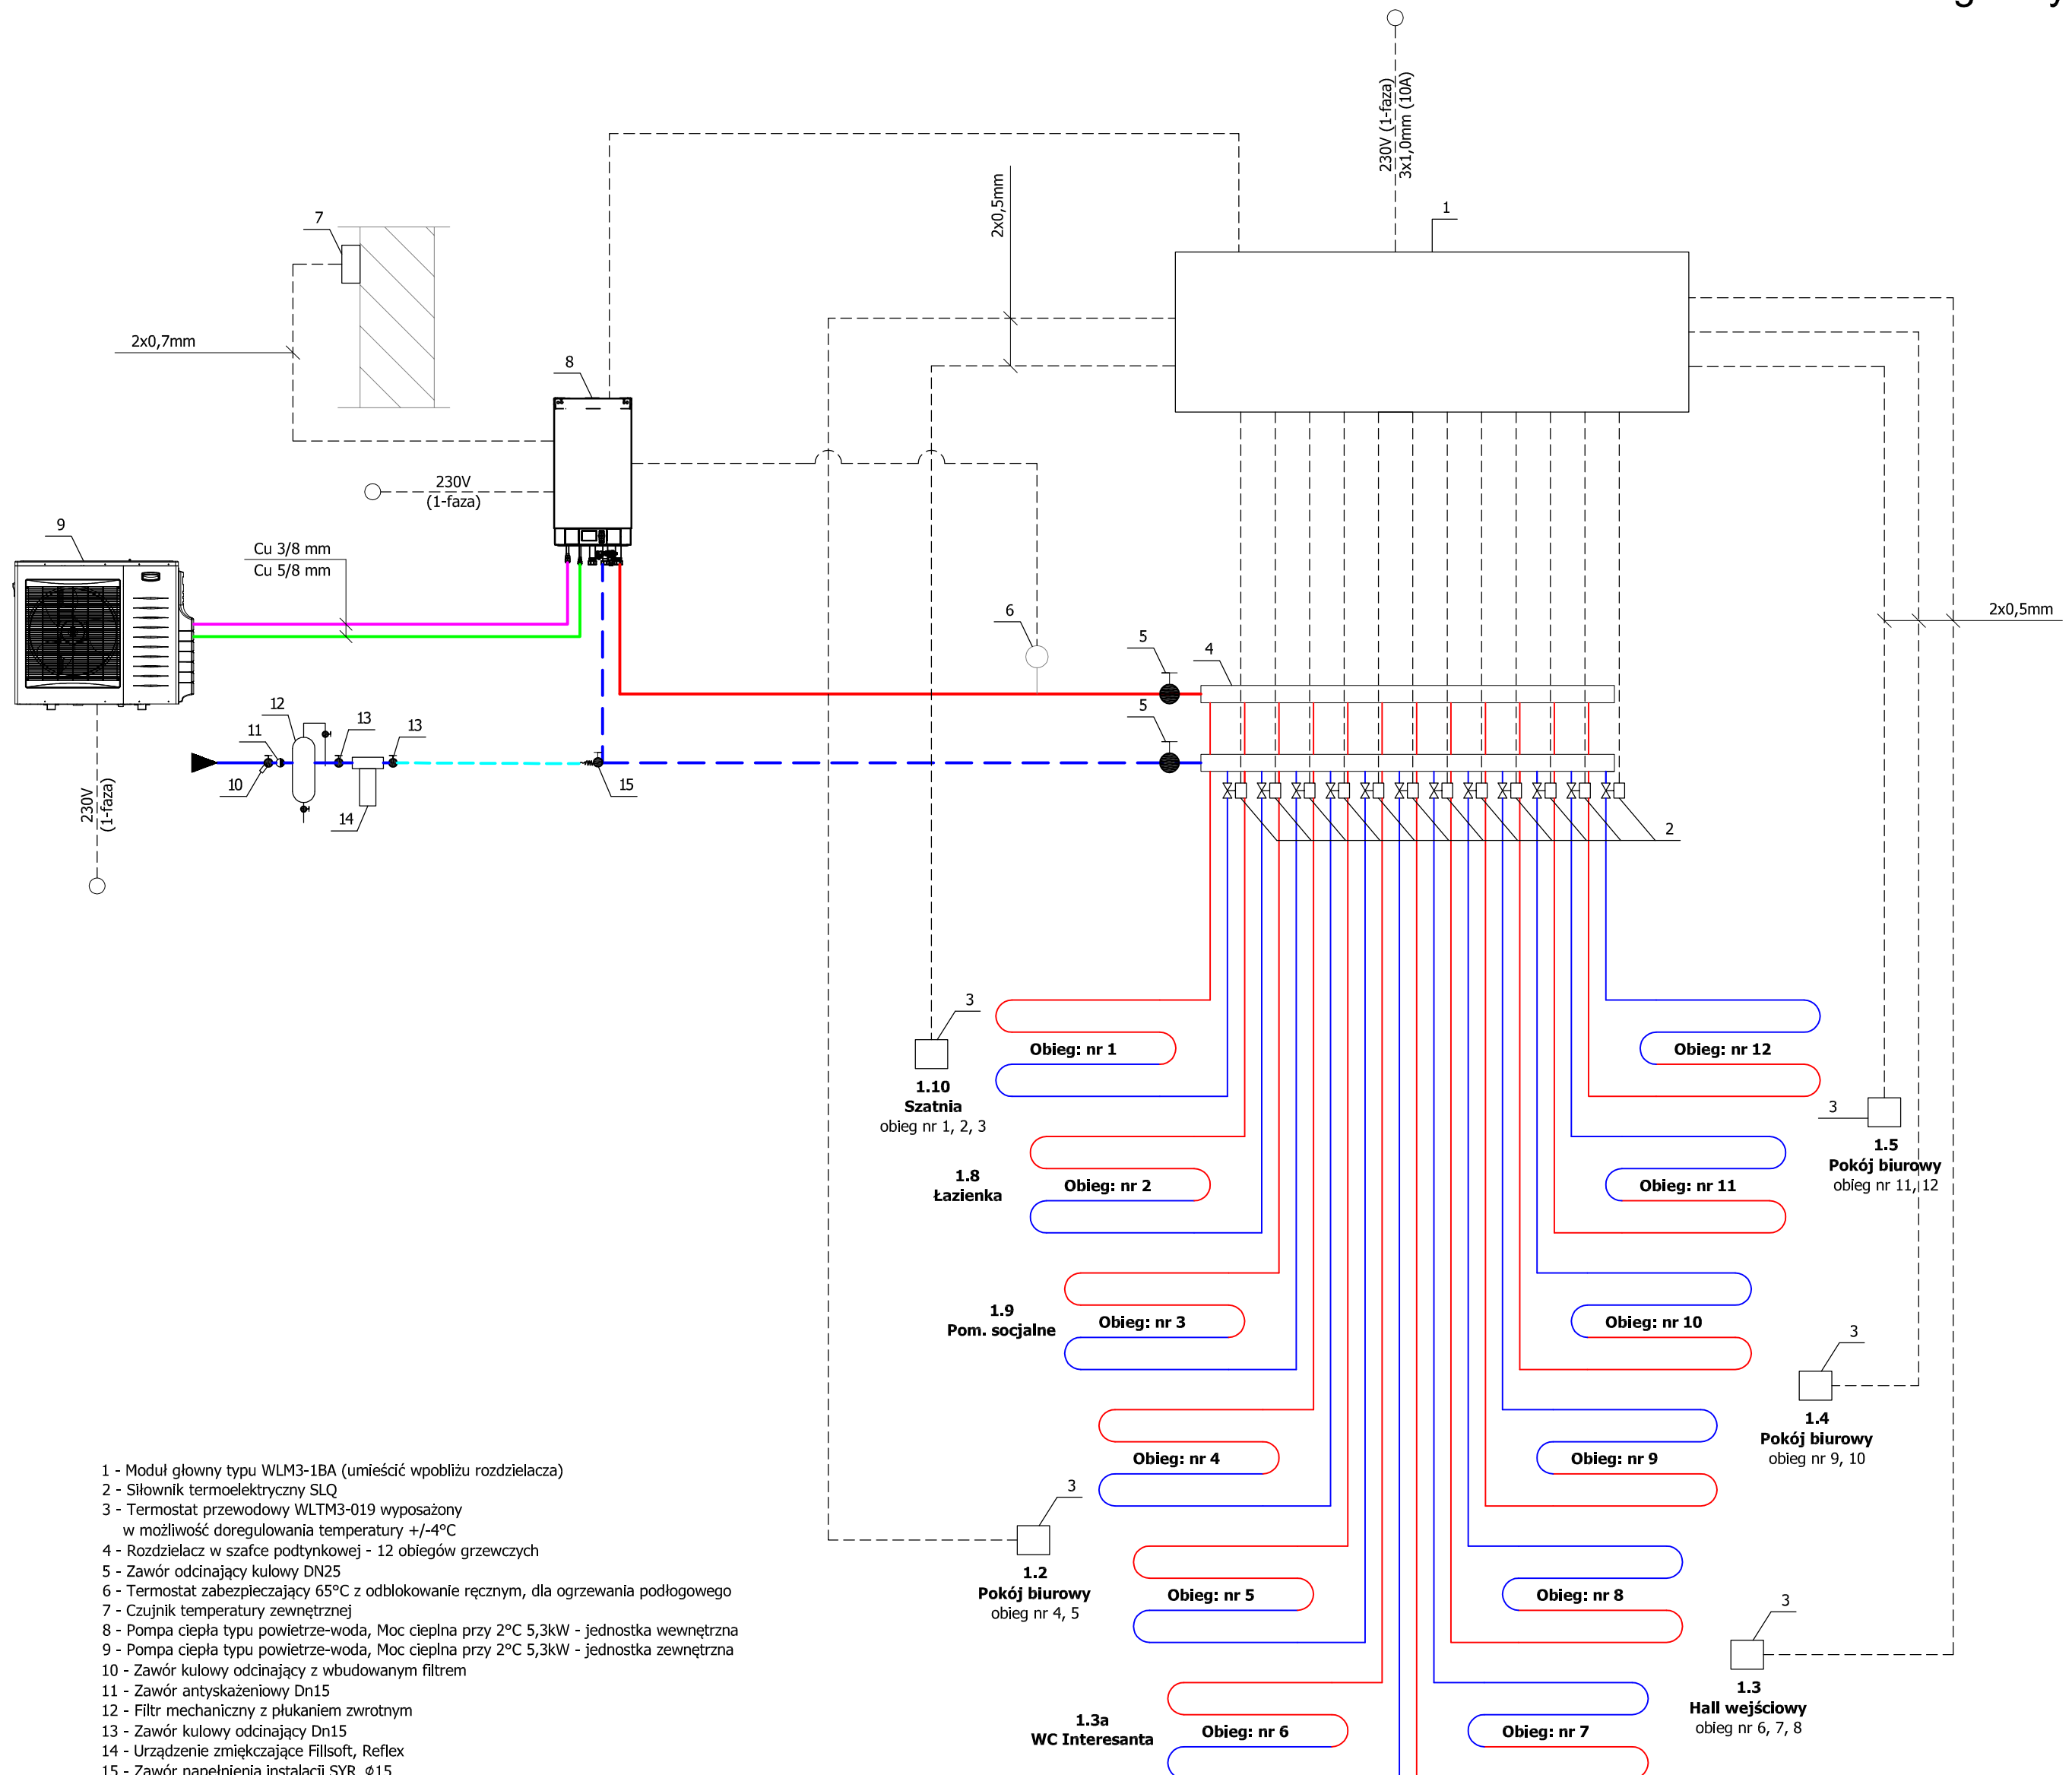

**LEGENDA:**

- |   |  |
|---|--|
|  | Instalacja c.o. powrót - PEX 32x3,2mm        |
|  | Instalacja c.o. zasilanie - PEX 32x3,2mm     |
|  | Instalacja c.o. powrót - OP, PEX 16x2,0mm    |
|  | Instalacja c.o. zasilanie - OP, PEX 16x2,0mm |
|  | Instalacja z czynnikiem chłodniczym - ciecz  |
|  | Instalacja z czynnikiem chłodniczym - gaz    |
|  | Przewody sygnalizacyjne i sterownicze        |
|  | Woda zmieszczona                             |
|  | Instalacja wodociągowa - woda zimna WZ       |

<div>S</div>	OBIEKT: Komisarjat Policji Resko - Budynek Punktu Przyjęć Interesantów w Dobrej		DATA lipiec 2017 r.
	ADRES:	Dobra, ul. Ofiar Katynia 2, dz. nr 424/2	SKALA -
	NAZWA RYS.:	Instalacja c.o. - schemat technologiczny	
	PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Naszydlowski ZAP/0100/PWBS/16	NR. RYS.  11
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Śliwiński ZAP/0249/PWOS/12		