



LEWE SKRZYDŁO BUDYNKU - FRAGMENT

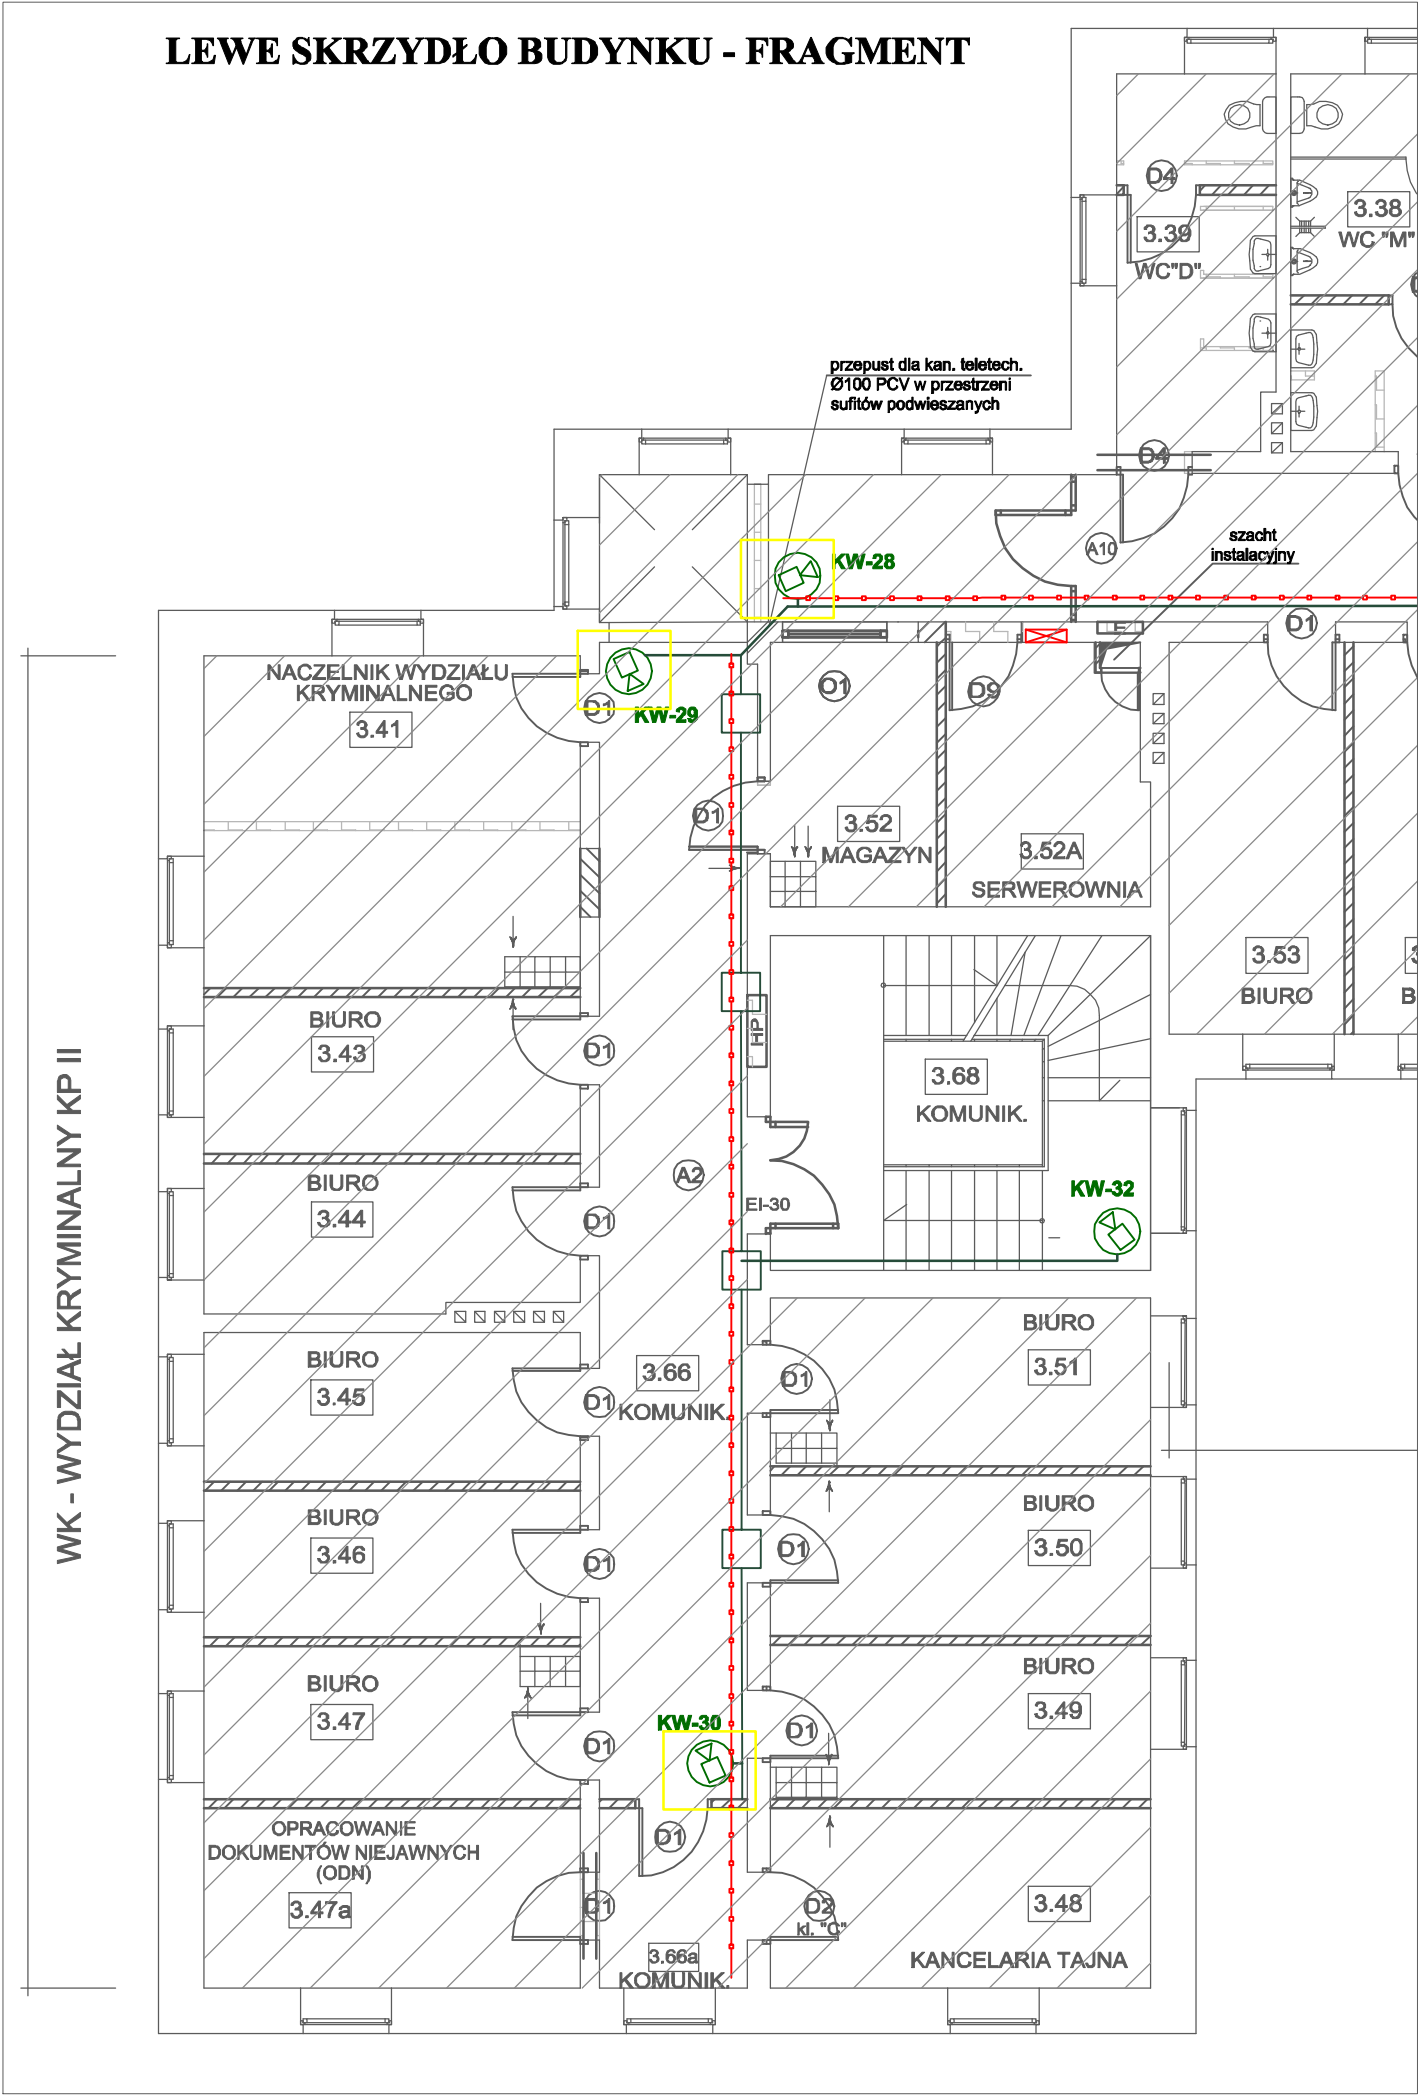

PRAWE SKRZYDŁO BUDYNKU - FRAGMENT

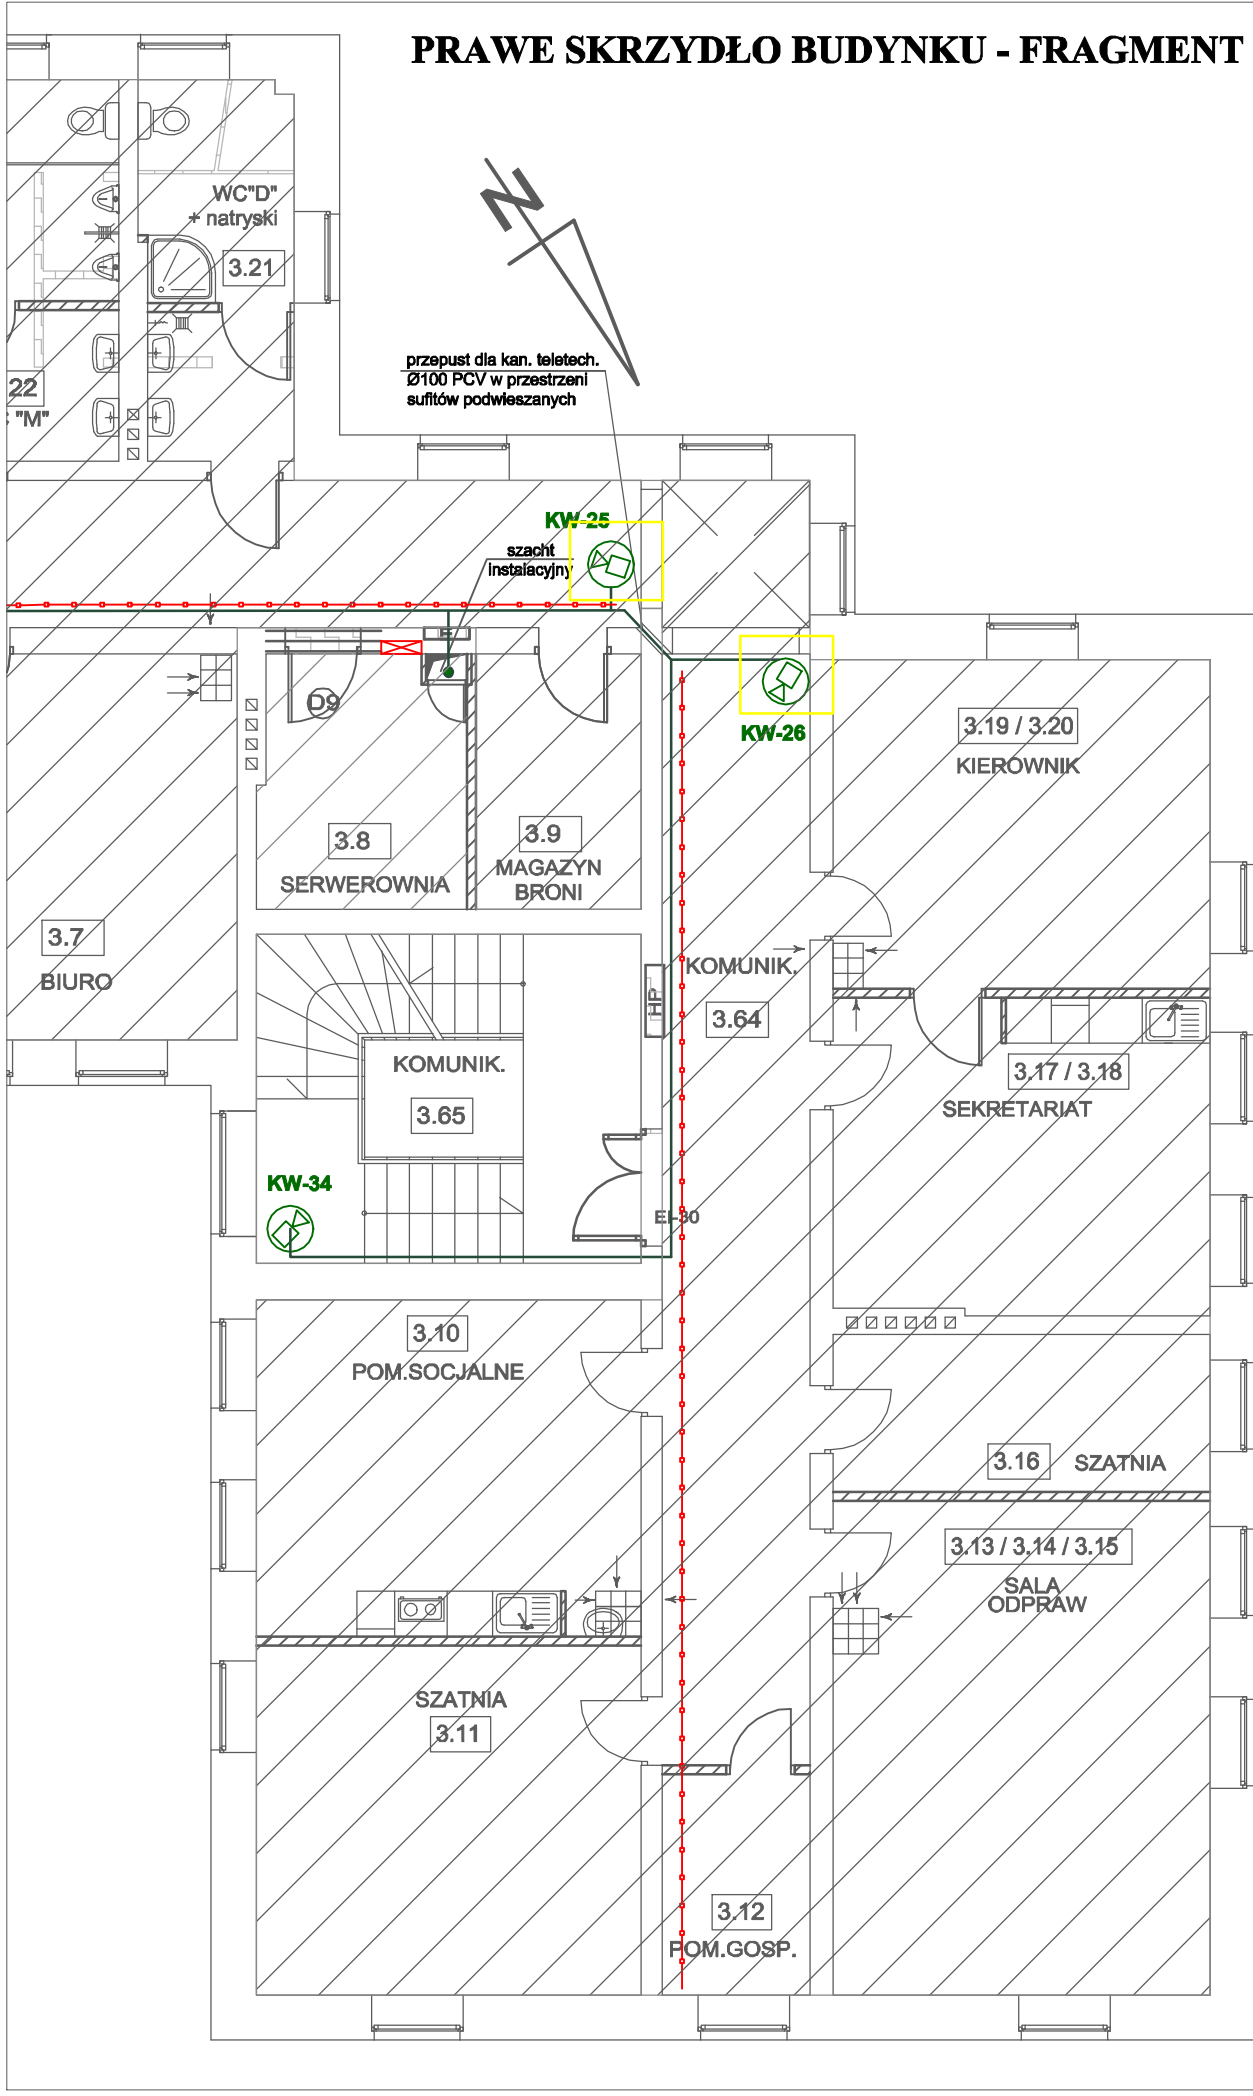

- ODŁOŻONY ZAKRES ROBÓT
- ZAKOŃCZONY ZAKRES ROBÓT
- ZAKRES OPRACOWANIA
- ZAKRES OPRACOWANIA - TYLKO INST. ELEKTRYCZNE
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA

RZUT II PIĘTRA

- ETAP `2018 r.
SKALA 1:100

Lp	Nr kamery	Miejsce montażu	Opis - parametry	Uwagi
1	KW-25	Pom. 3.62	Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR	Kamera zamontowana
2	KW-26	Pom. 3.64	Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR	Kamera zamontowana
3	KW-28	Pom. 3.67	Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR	Kamera zamontowana
4	KW-29	Pom. 3.66	Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR	Kamera zamontowana
5	KW-30	Pom. 3.68	Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR	Kamera zamontowana
6	KW-32	Pom. 3.68	Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR	Kamera zamontowana
7	KW-34	Pom. 3.65	Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR	Kamera zamontowana
8				
9				
10				
11				

- SO-1 Stanowisko obserwacji CCTV.
- PG-1 Szafa RACK 19" 27U.
- PG-2 Szafa naścienna RACK 12U.
- UPS Zasilacz UPS
- 24p Switch PoE ZYXEL GS-1910-24HP.
- Kamera CCTV zewnętrzna NVIP-3DN7540D/IRH-2P
- Kamera CCTV wewnętrzna kopułkowa NVIP-3DN3052V/IR-1P
- ZAS Zasilacz CCTV kamer analogowych
- Monitor CCTV LCD 32"
- Rejestrator IP CCTV NMS-NVR 7 12TB
- Rejestrator cyfrowy CCTV NDR 6416 2TB
- Kamery i urządzenia CCTV zamontowane w I etapie robót

II KP KOSZALIN REMONT KOMPLEKSOWY
- BOCZNE KLATKI SCHODOWE,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ.

<div>T</div>		OBIEKT: Budynek Komisariatu Policji II w Koszalinie - etap `2018 r.		DATA lipiec 2018 r.
ADRES:		Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2		SKALA 1 : 100
NAZWA RYS.:		Instalacja telewizji przemysłowej CCTV Rzut II piętro - fragment		
PROJEKTANT:		mgr inż. Ryszard Beldyga PNB/8300/85/80		NR. RYS. PC1
PROJEKTANT:		mgr inż. Dariusz Tumanik KNP 14/422/2011		
OPRACOWAŁ:		Piotr Renczyński TECHOM 75/P2017		