



LEWE SKRZYDŁO BUDYNKU - FRAGMENT

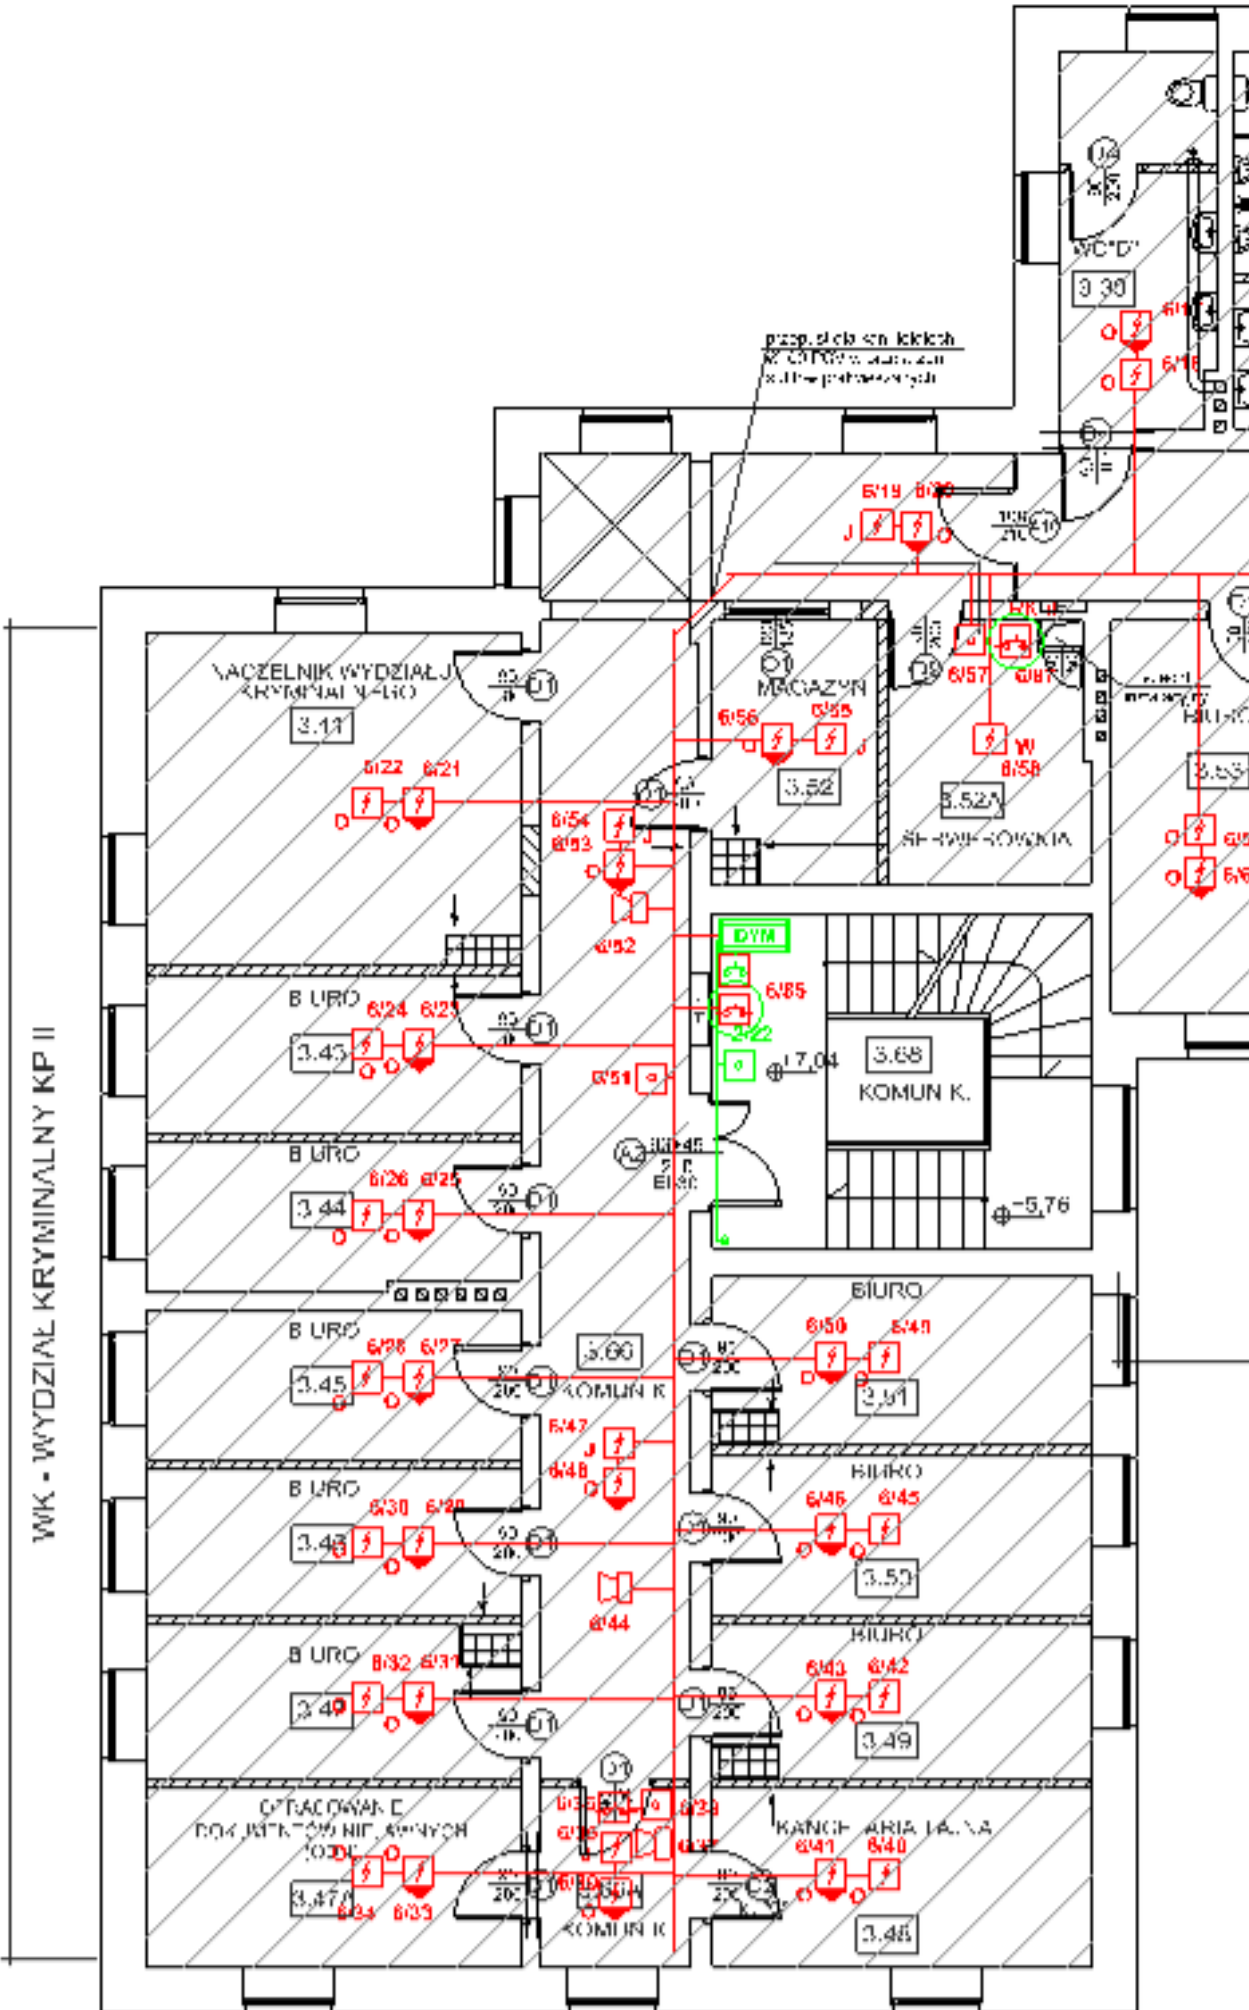

PRAWE SKRZYDŁO BUDYNKU - FRAGMENT

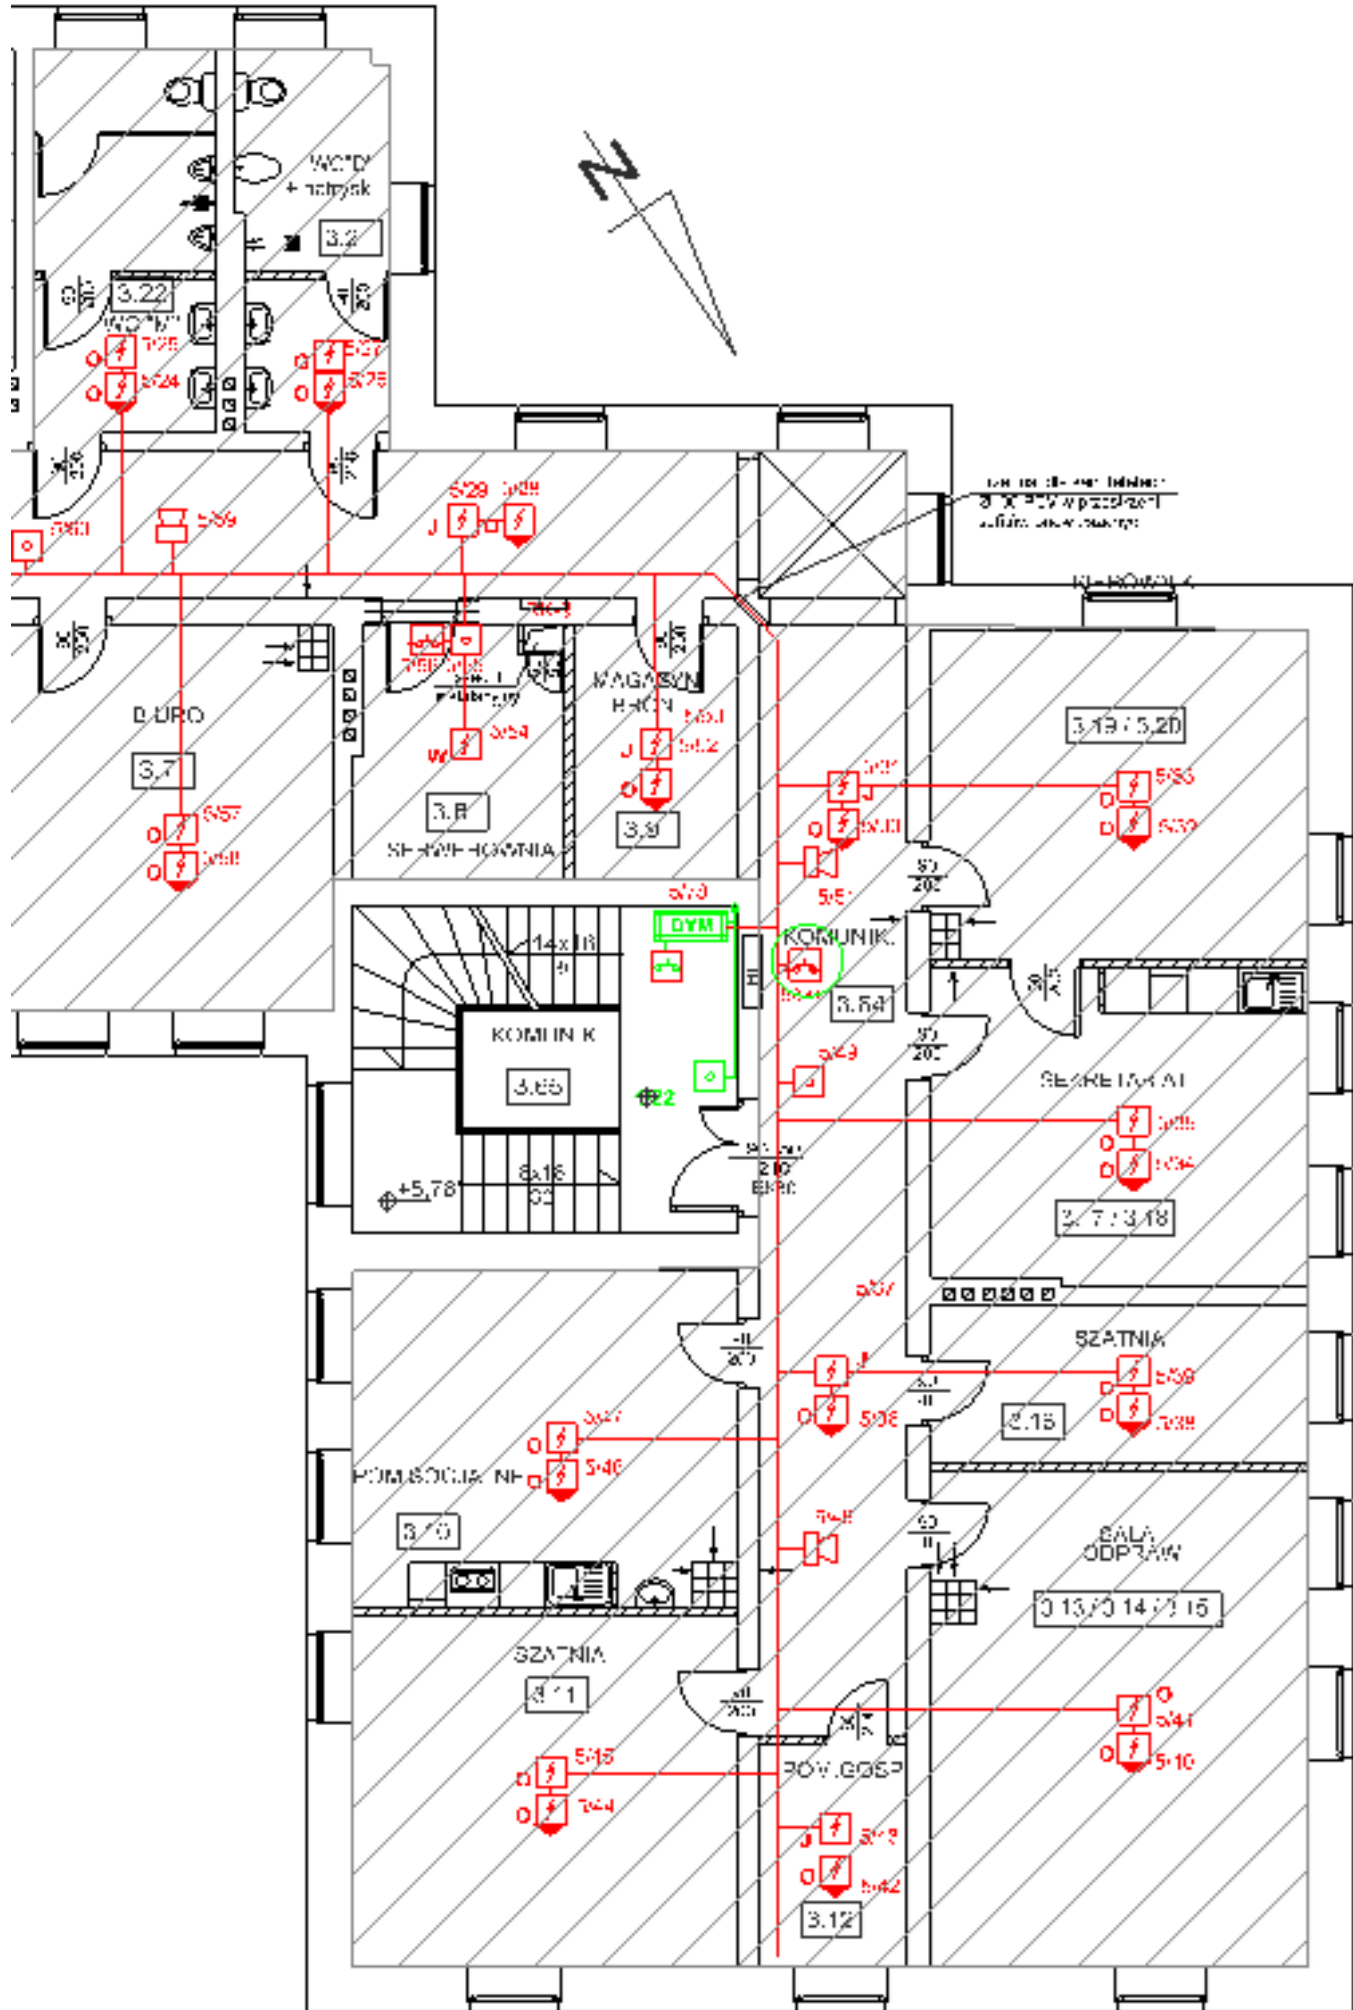

- OBIĘTOŚĆ ZAKRESU ROZKŁADU
- ZAKRESOWY ZAKRES ROZKŁADU
- ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA

RZUT II PIĘTRA
- ETAP 2018 r.
SKALA 1:100

Tabela zestawienia urządzeń SSP i oddymiania		
Nr	Nazwa	Ilość
01	Centrala oddymiania UCS-6000	2 kpl.
02	Akumulator 17Ah/12V	4 kpl.
03	Moduł kontr-sterujący EKS-4001	3 szt.
04	Ręczny przycisk oddym. PO-63	2 kpl.
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

- Centrala sygnalizacji pożaru
- Jonizacyjna czujka dymu
- Optyczna czujka dymu
- Czujka temperatury
- Czujka wielodetektorowa
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Sygnalizator akustyczny
- Optyczna czujka dymu z wskaźnikiem zadziałania
- Czujka wielodetektorowa z wskaźnikiem zadziałania
- Moduł kontrolno-sterujący
- Centrala oddymiania
- Optyczna czujka dymu
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Przycisk przewietrzania
- Siłownik elektryczny otwierania drzwi
- Siłownik elektryczny otwierania okien

II KP KOSZALIN REMONT KOMPLEKSOWY
- BOCZNE KLATKI SCHODOWE,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ.

<div>T</div>		OBIEKT: Budynek Komisariatu Policji II w Koszalinie - etap `2018 r.		DATA lipiec 2018 r.
ADRES:		Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2		SKALA 1 : 100
NAZWA RYS.:		Instalacja sygnalizacji pożaru SSP Rzut II piętra		
PROJEKTANT:		mgr inż. Ryszard Beldyga PNB/8300/85/80		NR. RYS. PP3
PROJEKTANT:		mgr inż. Dariusz Tumanik KNP 14/422/2011		
OPRACOWAŁ:		Piotr Renczyński TECHOM 75/P2017		