

SCHEMAT INSTALACJI

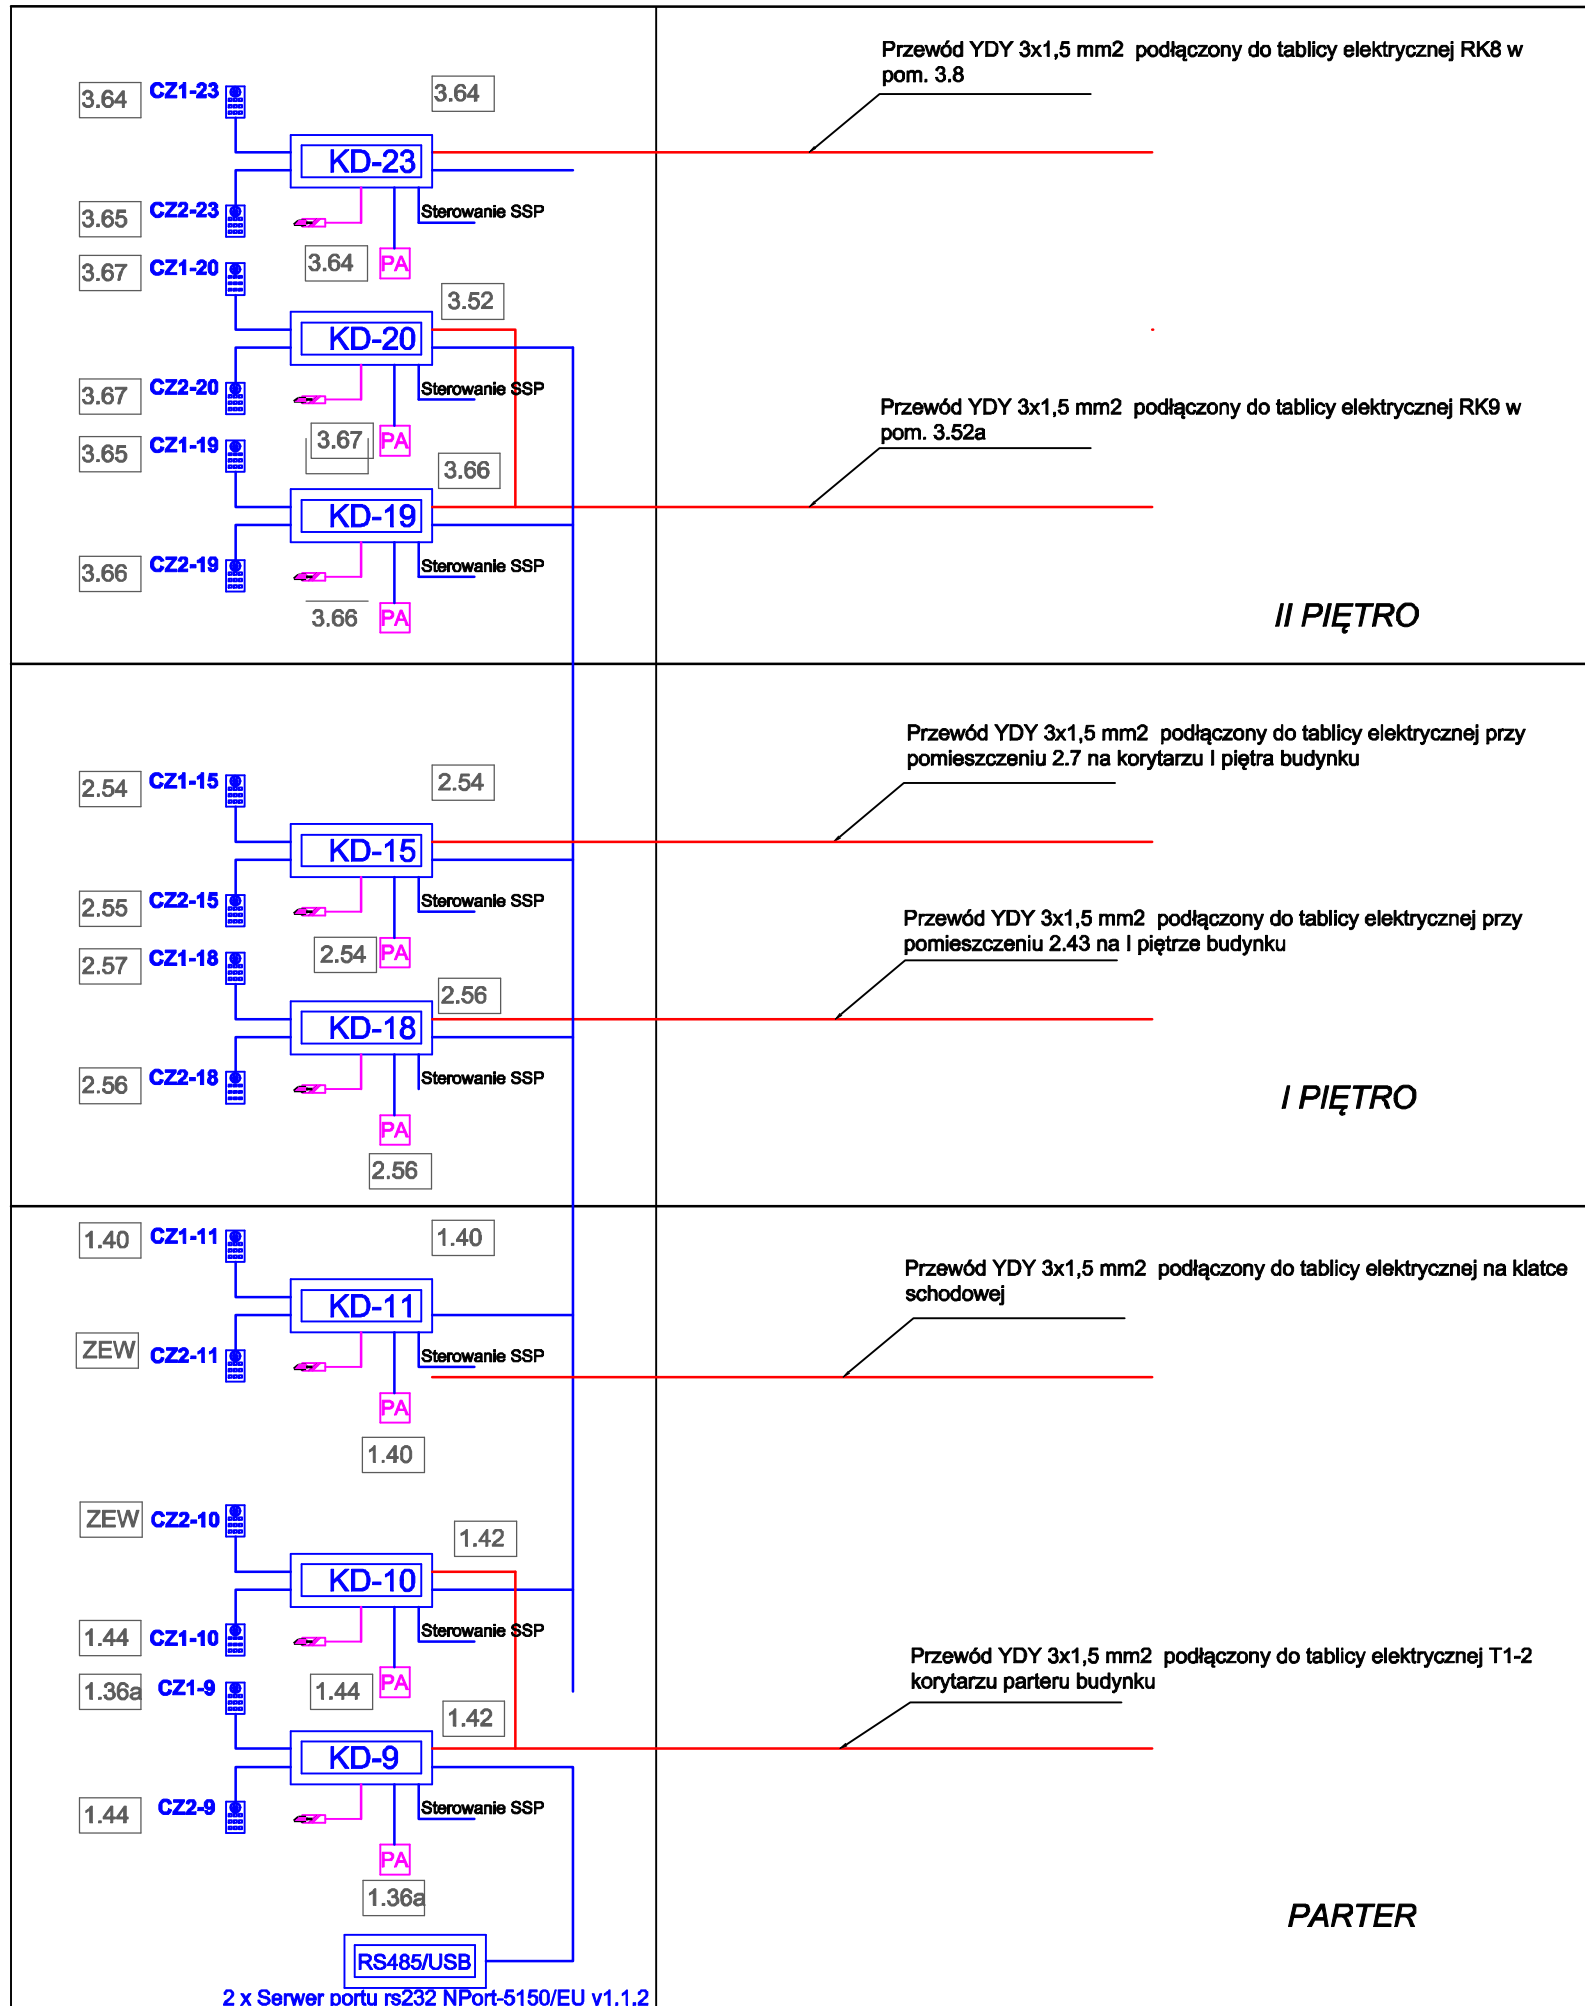


Tabela zestawienia urządzeń SSWN i KD do zamontowania na Iip

Nr	Nazwa	Ilość
01	Kontroler dostępu 1 przejście	3 szt.
02	Akumulator 12V/18Ah	3 kpl.
03	Obudowa ekspandera KD	3 kpl.
04	Czytnik KD	6 szt.
05	Czujnik kontaktronowy	4 szt.
06	Przycisk wyjścia awaryjnego	3 kpl.
07	Zespół zacisków montażowych	3 kpl.
08	Elektrozaczep rew/zwora elektromag.	3 kpl.
09		
10		
11		

Tabela zestawienia urządzeń SSWN i KD do zamontowania na Ip

Nr	Nazwa	Ilość
01	Kontroler dostępu 1 przejście	2 szt.
02	Akumulator 12V/18Ah	2 kpl.
03	Obudowa ekspandera KD	2 kpl.
04	Czytnik KD	4 szt.
05	Czujnik kontaktronowy	4 szt.
06	Elektrozaczep rew/zwora elektromag.	2 kpl.
07	Przycisk wyjścia awaryjnego	2 kpl.
08	Zespół zacisków montażowych	2 kpl.
09		
10		

Tabela zestawienia urządzeń SSWN i KD do zamontowania na Parterze

Nr	Nazwa	Ilość
01	Kontroler dostępu 1 przejście	3 szt.
02	Akumulator 12V/18Ah	3 kpl.
03	Obudowa ekspandera KD	3 kpl.
04	Czytnik KD	6 szt.
05	Przycisk wyjścia awaryjnego	3 kpl.
06	Zespół zacisków montażowych	3 kpl.
07	Interfejs komunikacyjny USB	1 kpl.
08		
09		
10		

- Czujka - czujnik kontaktronowy
- CZ Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych systemu KD
- KD Kontroler dostępu 1 przejście
- Zwora elektromagnetyczna
- Elektroczaczep
- PA Przycisk wyjścia awaryjnego
- PW Przycisk wyjścia
- Magistrala manipulatorów
- Magistrala ekspanderów
- Zasilanie zamków elektromagnetycznych
- Zasilanie 230VAC urządzeń KD

II KP KOSZALIN REMONT KOMPLEKSOWY - BOCZNE KLATKI SCHODOWE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ.

T	OBIEKT: Budynek Komisariatu Policji II w Koszalinie - etap `2018 r.		DATA lipiec 2018 r.
	ADRES:	Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2	SKALA 1 : 100
	NAZWA RYS.:	Instalacja sygnalizacji włamań SSWN i KD Schemat instalacji	
	PROJEKTANT:	mgr inż. Ryszard Beldyga PNB/8300/85/80	
	PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Tumanik KNP 14/422/2011	NR. RYS.
	OPRACOWAŁ:	Piotr Renczyński TECHOM 75/P2017	PW4