



LEWE SKRZYDŁO BUDYNKU - FRAGMENT

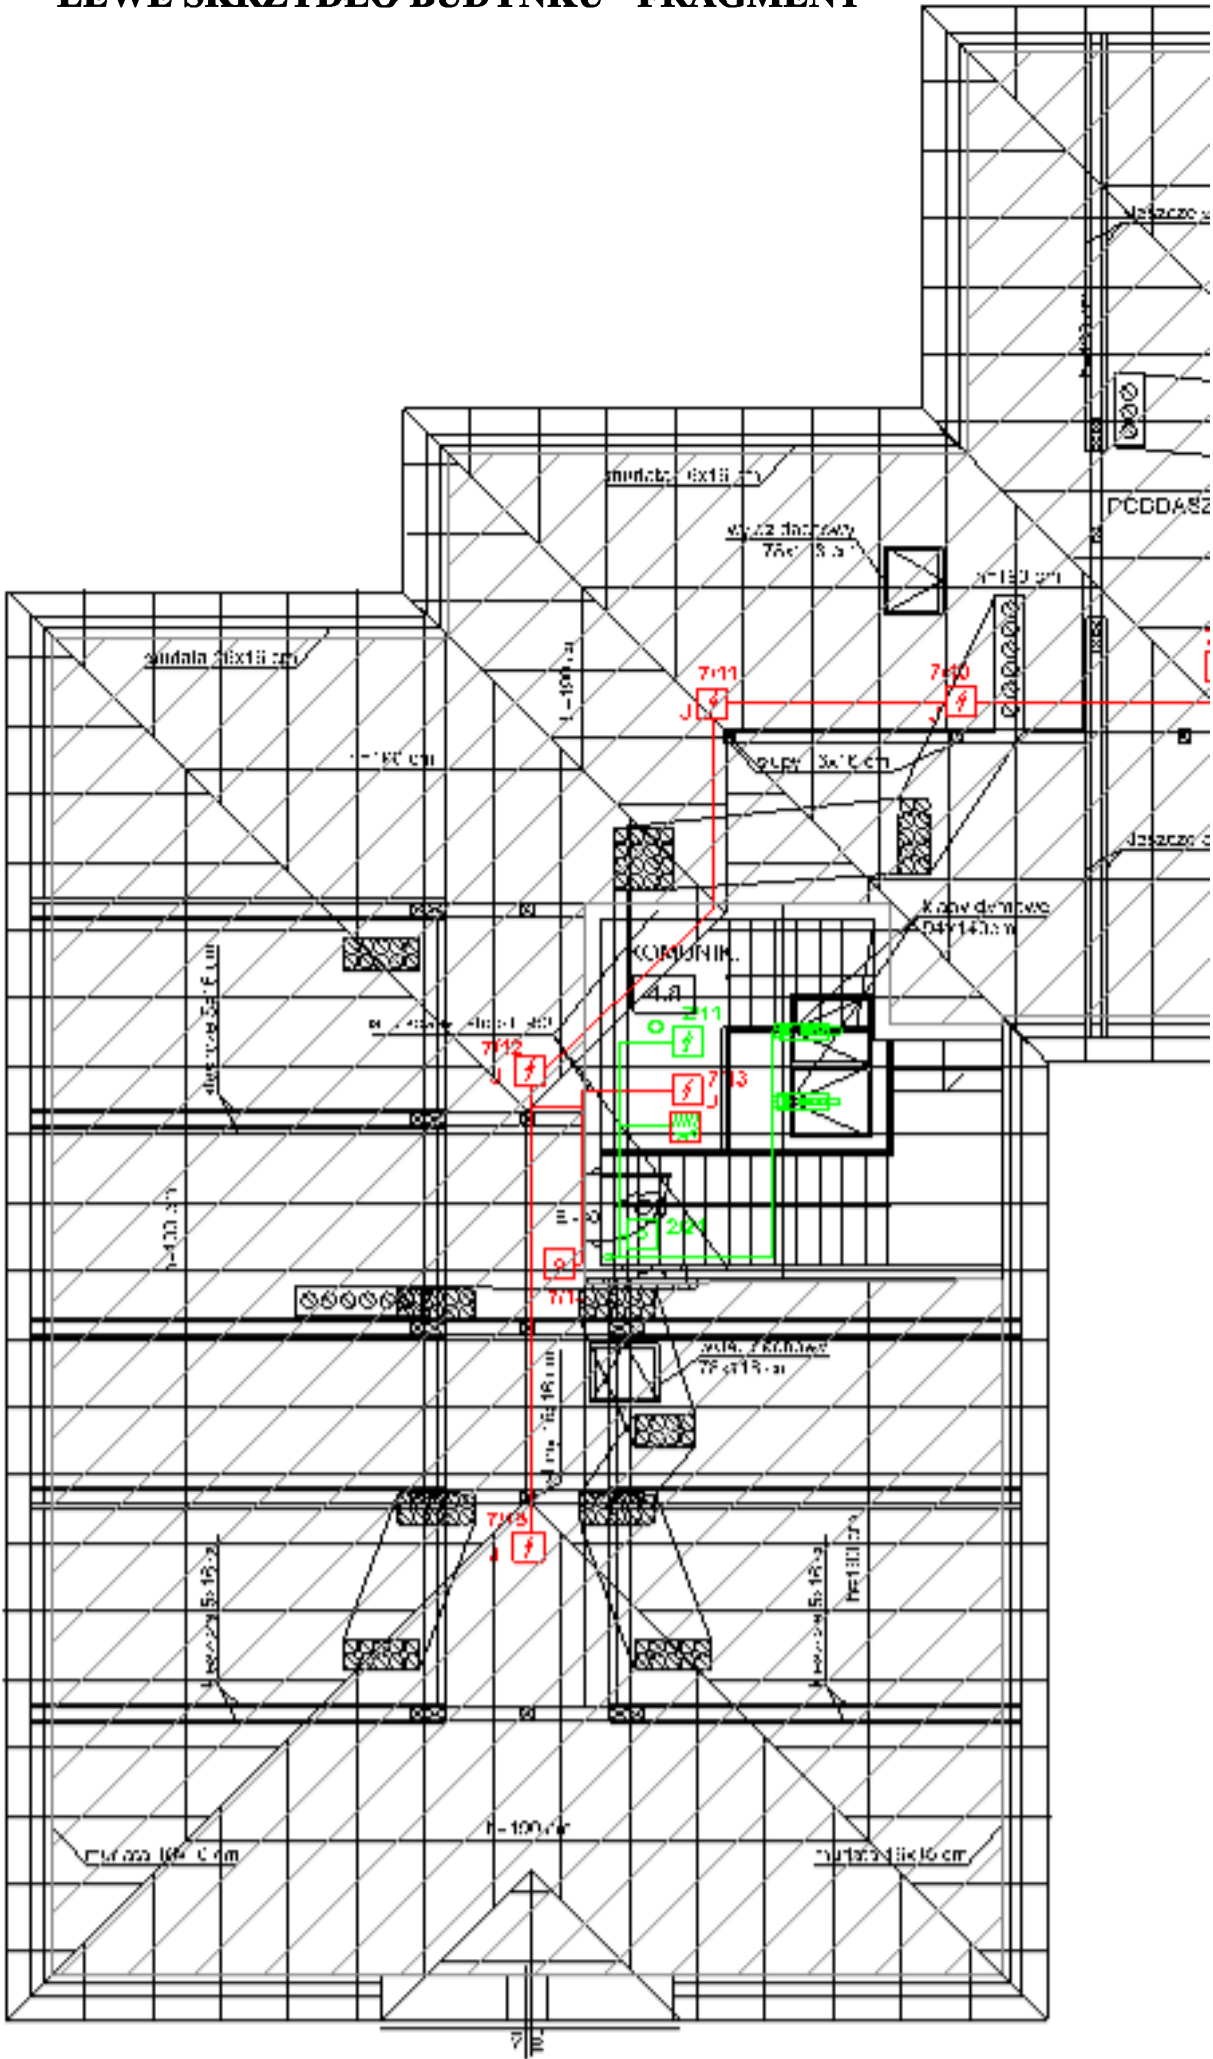

PRAWE SKRZYDŁO BUDYNKU - FRAGMENT

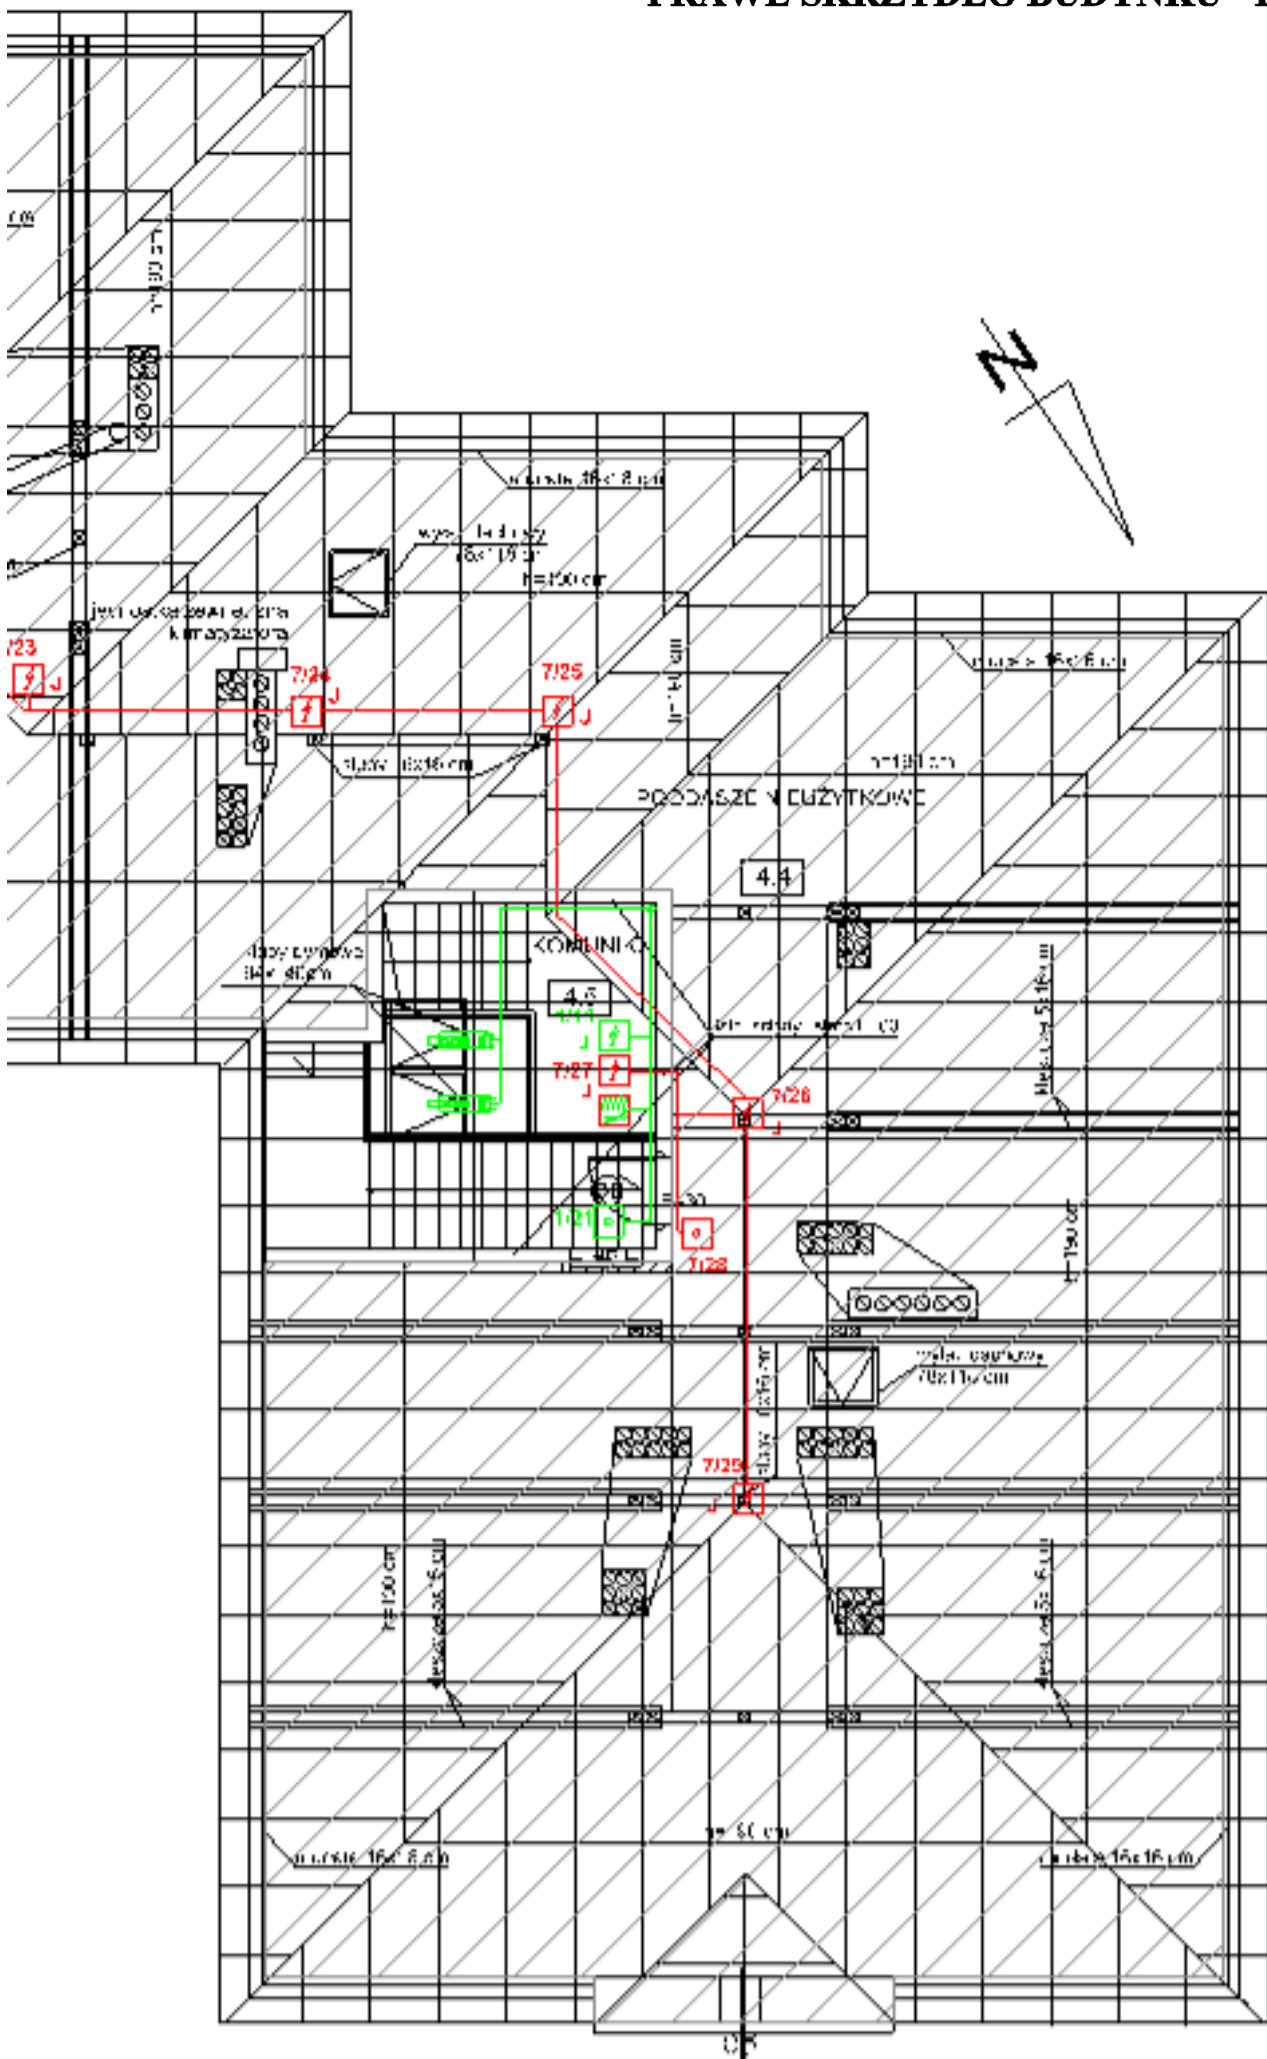

RZUT PODDASZA

- ETAP 2018 r.
SKALA 1:100

- ZAKRĘCZONY ZAKRES PODCZYT
- ZAKRES OPRACOWANIA
- ZAKRES OPRACOWANIA - TYŁKO INST. ELEKTRYCZNE
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA

- CSP Centrala sygnalizacji pożaru
- J Jonizacyjna czujka dymu
- O Optyczna czujka dymu
- T Czujka temperaturowa
- W Czujka wielodetektorowa
- R Ręczny ostrzegacz pożarowy
- S Sygnalizator akustyczny
- O Optyczna czujka dymu z wskaźnikiem zadziałania
- W Czujka wielodetektorowa z wskaźnikiem zadziałania
- M Moduł kontrolno-stwierdzający
- DYM Centrala oddymiania
- O Optyczna czujka dymu
- R Ręczny ostrzegacz pożarowy
- S Przycisk przewietrzania
- S Siłownik elektryczny otwierania drzwi
- W Siłownik elektryczny otwierania okien

Tabela zestawienia urządzeń SSP i oddymiania		
Nr	Nazwa	Ilość
01	Czujka jonizacyjna DIO-4046	2 kpl.
02	Czujka jonizacyjna DIO-40	2 kpl.
03	Gniazdo czujki pożarowej G-40	4 kpl.
04	Ręczny przycisk oddym. PO-63	2 kpl.
05	Puszka połączeniowa PIP	2 kpl.
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

II KP KOSZALIN REMONT KOMPLEKSOWY
- BOCZNE KLATKI SCHODOWE,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ.

<div>T</div>		OBIEKT: Budynek Komisariatu Policji II w Koszalinie - etap `2018 r.		DATA lipiec 2018 r.
ADRES:		Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2		SKALA 1 : 100
NAZWA RYS.:		Instalacja sygnalizacji pożaru SSP Rzut poddasze		
PROJEKTANT:		mgr inż. Ryszard Bedyga PNB/8300/85/80		NR. RYS. PP4
PROJEKTANT:		mgr inż. Dariusz Tumanik KNP 14/422/2011		
OPRACOWAŁ:		Piotr Renczyński TECHOM 75/P2017		